



ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU

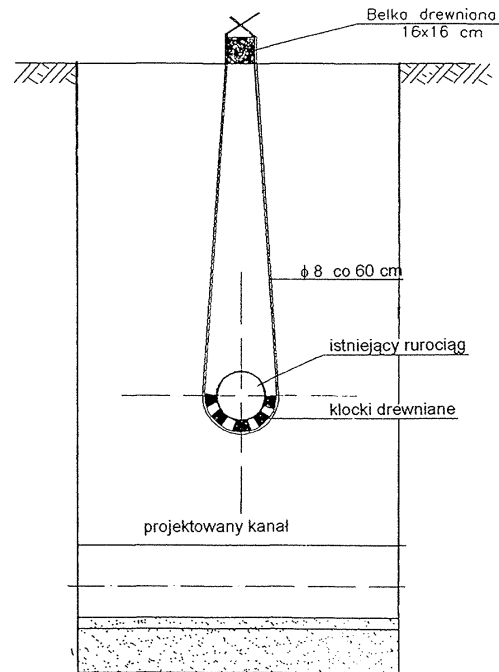

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO KABLA

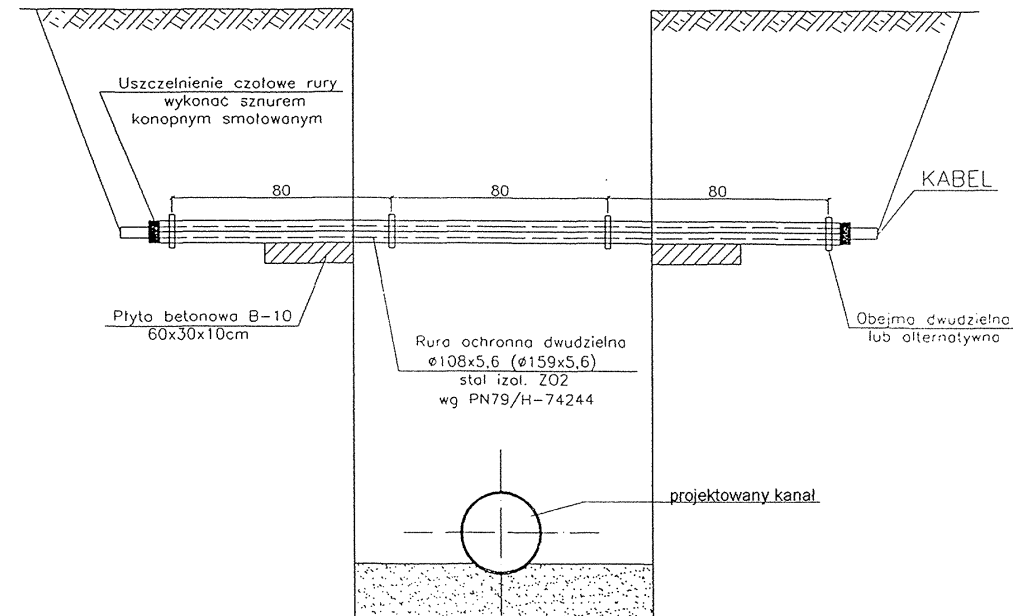

UWAGA:

Zasypkę wykopu do wysokości istniejącego rurociągu lub kabla należy wykonać gruntem sypkim (piaskiem) zagęszczonym do 95% wskaźnika Proctora

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "GEOKOMPLEX"				
Objekt	SUCHOWOLA - KOLONIA PIERWSZA I SUCHOWOLA - KOLONIA DRUGA GM. CHMIELNIK			
Projekt	PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI			
Rysunek	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W WYKOPACH			Skala 0
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data XI. 2008
Autor	mgr inż. Kazimierz BOGDAN	63/32/76		Nr rys.
Sprawdz	mgr inż. Andrzej SIMLA	218/KI/74		23