



## SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO KABLA

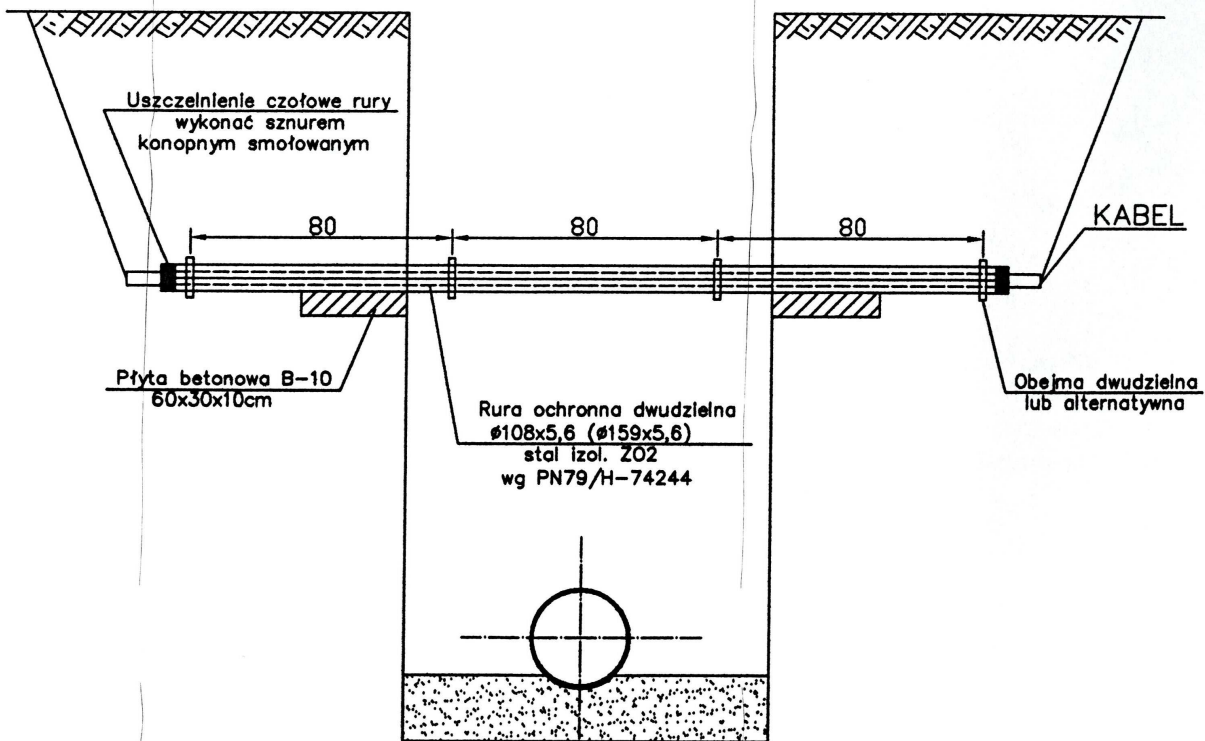

## SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU Z RUROCIĄGIEM ISTNIEJĄCYM

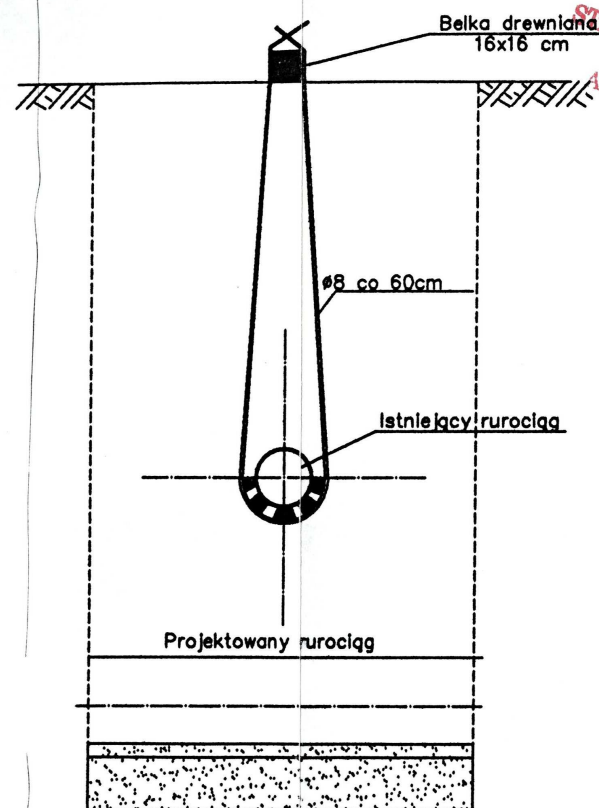

STAROSTWO POWIATOWE  
w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce

### UWAGA:

Zасыpkę wykopu do wysokości istniejącego rurociągu lub kabla należy wykonać gruntem sykim (piaskiem) zagęszczonym do 95% wskaźnika Proctora

Nazwa rysunku: ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W WYKOPACH					Nr rysunku:
Objekt: PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OSIEDLA "ZA KOŚCIÓŁKIEM" W CHMIELNIKU .					Skala:
Projektant: mgr inż. D. ŚLIZ	Specjalność: INSTAL.-INŻ.	Nr uzgodnień: KL - 178/90	Podpis: <i>[Signature]</i>	Data: 09.2006r.	Stadium: PB/PW
Autent.: mgr inż. P. DENEKA			Podpis: <i>[Signature]</i>	Data: 09.2006r.	Firma: PROENCO ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce
Recenzent: mgr inż. B. OLEWIŃSKA	INSTAL. Oczyszczalnia Ścieków	KL - 21/2001		Data: 09.2006r.	