


MAROSTWO POWIATOWE
 w Koszalinie
 Wydział Architektury, Budownictwa
 i Ochrony Środowiska
 ul. Koszalin, St. Mielk.
 (t. 45) 512-74-28, 512-74-91

**PROFIL PODŁUŻNY
 KANALIZACJI SANITARNEJ**

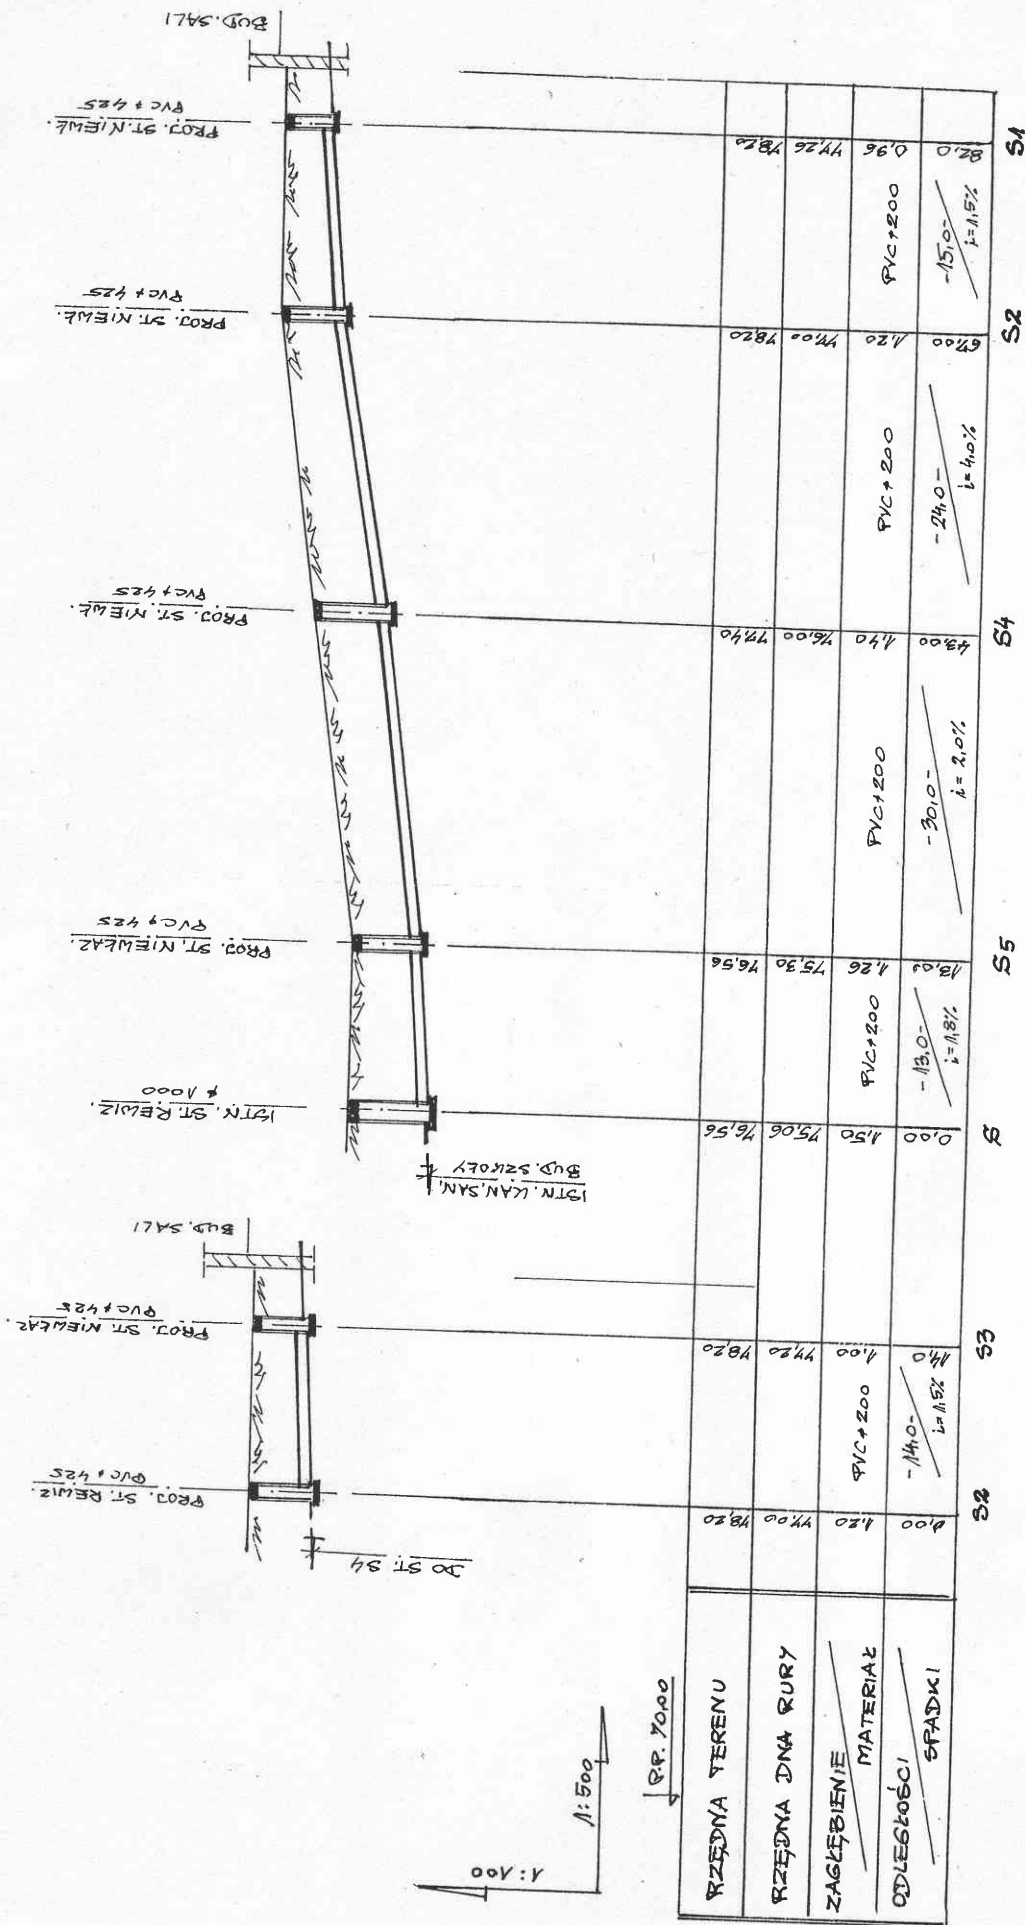

	32	33	34	35	36	37	38
RZĘDNA TERENU	18.20	17.20	16.56	15.30	14.26	13.00	12.20
RZĘDNA DŃA RURY	17.00	16.00	15.06	13.26	12.26	11.00	10.20
ZAGŁĘBIENIE	1.20	1.20	1.50	2.04	2.00	2.20	2.00
MATERIAŁ	PVC 200	PVC 200	PVC 200	PVC 200	PVC 200	PVC 200	PVC 200
ODLEGŁOŚĆ	0.00	14.00	20.10	13.00	11.20	17.00	8.20
SFADKI		1:11.5%	1:1.8%	1:2.0%	1:4.0%	1:1.15%	

OBIEKT	SALA SPORTOWA, BOROWO dz.nr 4833/2006
INWESTOR	GINNA CZEMPIN
TEMAT/SKAŁA	INSTALACJA WOD. - KAN.
DATA/NR RYS	LUTY 2007. / 1322/851.C
PROJEKTANT	mgr inż. Aleksander Heller