






WP  Przyciski sterujące  
wyłącznika głównego  
prądu p-poż.

### Rozdzielnia główna obiektu RG

Złącze kablowe  
(w granicy posesji)




HDGs 2x1,5

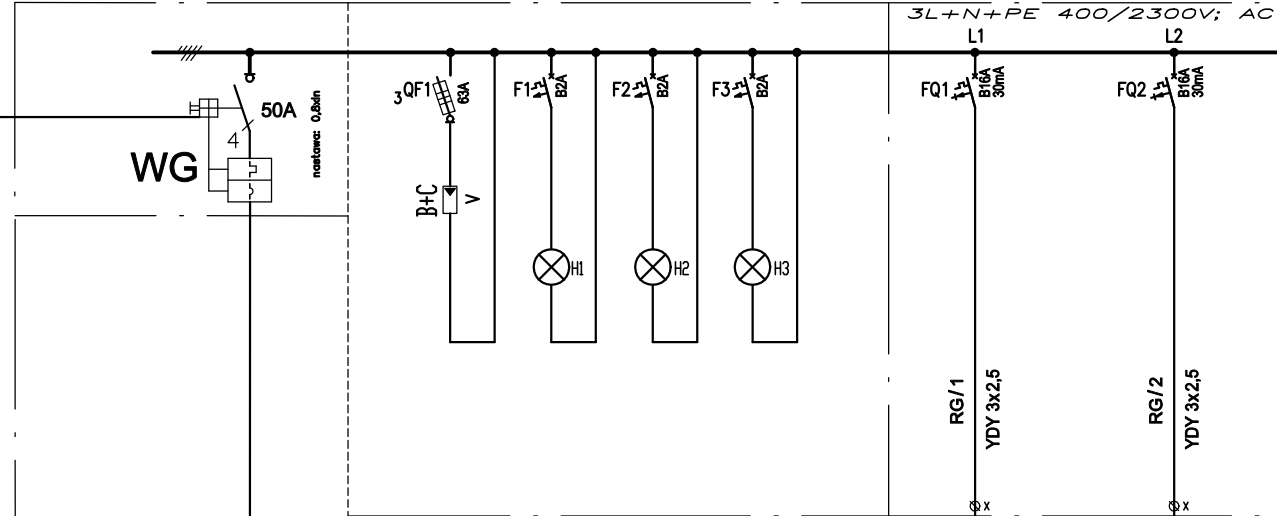

Uziom otokowy

Główna linia zasilająca - GLZ  
YKY 4x16



Uziemienie wyrównawcze budynku  
(rury wod-kan; gaz; c.o.)

ilość	4	3	2	3
moc [W]	800	600	400	600

1	5	2	7
2	6	8	9
4			

● - Przewidzieć do plombowania

RYSBUNEK:  
Rozdzielnia główna RG.  
Schemat strukturalny

NR RYSUNKU

E-05

NR ARKUSZA:

2/8