



zasilanie mieszkań lokatorskich

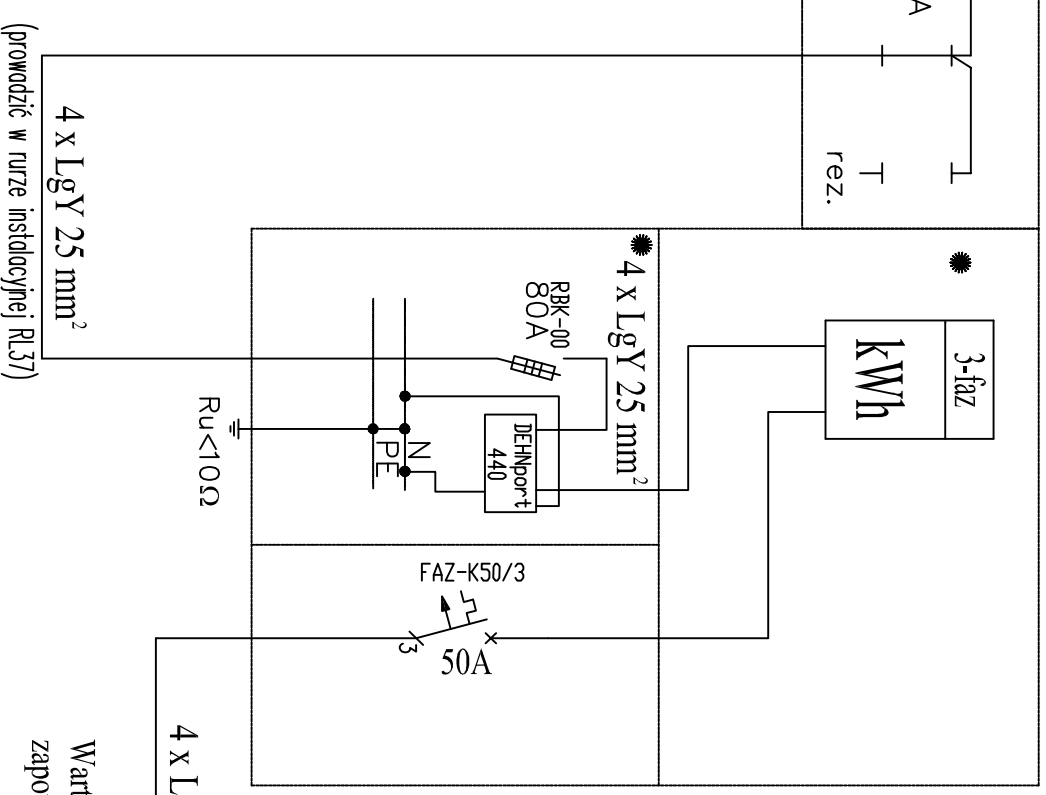

Wartość mocy
zapotrzebowanej: 25 kW

● - przystosować do plombowania

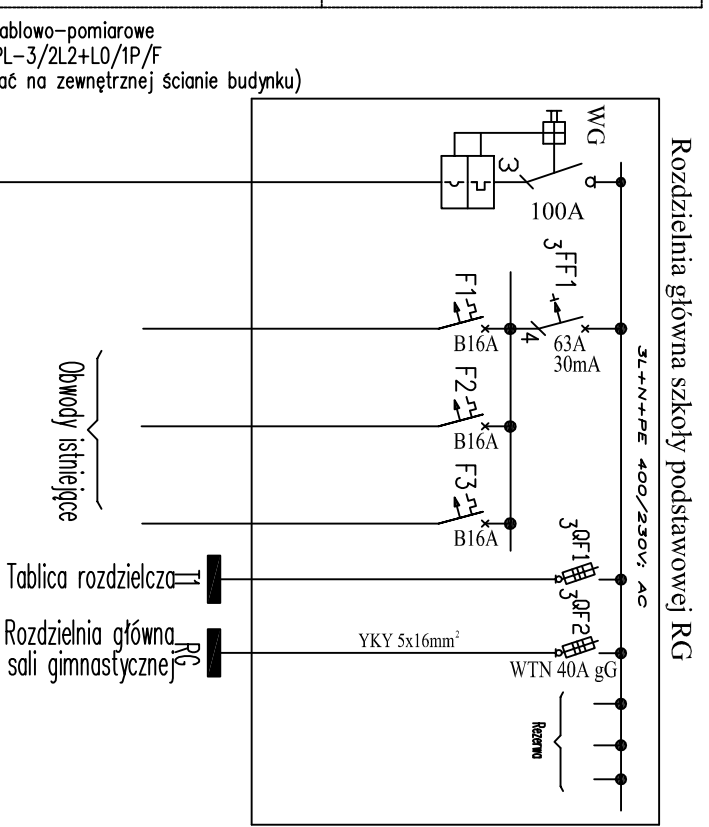

Złącze kablowo-pomiarowe
typu ZKPL-3/2L2+L0/1P/F
(montować na zewnętrznej ścianie budynku)

UWAGA:

1. ROZDZIELNICĘ GŁÓWNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DO ROZBUDOWY I ZWIĘKSZONEGO POBORU MOCY.
2. NOWE OBWODY ROZDZIELNI SALI SPORTOWEJ NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO RG SZKOŁY PODSTAWOWEJ

OBIEKT: SALA SPORTOWA	IGLOBUD PROJEKTOWANIE I WYKONANSTWO SP. Z O. O. UL. MIESZKA I 118 43-155 BIERUŃ	NR UPR.:	PODPIS:
LOKALIZACJA: SZKOŁA PODSTAWOWA CZLEKOWKA 62 DZ. NR. EW. 422/1	OPRACOWAL: PROJEKTOWAL: INŻ. MARIUSZ KOSIÓRZ SPRAWDZIŁ:	585/01	
INWESTOR: GMINA KOLBIEL UL. SZKOŁNA I 05-340 KOLBIEL	TEMAT: - schemat ideowy	SKALA: -	DATA: 02.2009
			RYS. NR. E-01