PRZEKRÓJ C-C

Uwagi do wentylacji:
W przestrzeni poddasza nad zapleczem szatniowo-sanitarnym należy wszystkie kanały wentylacyjne zaizolować wełną o grubości:
- nawiewne – 50mm
- wywiewne – 30mm

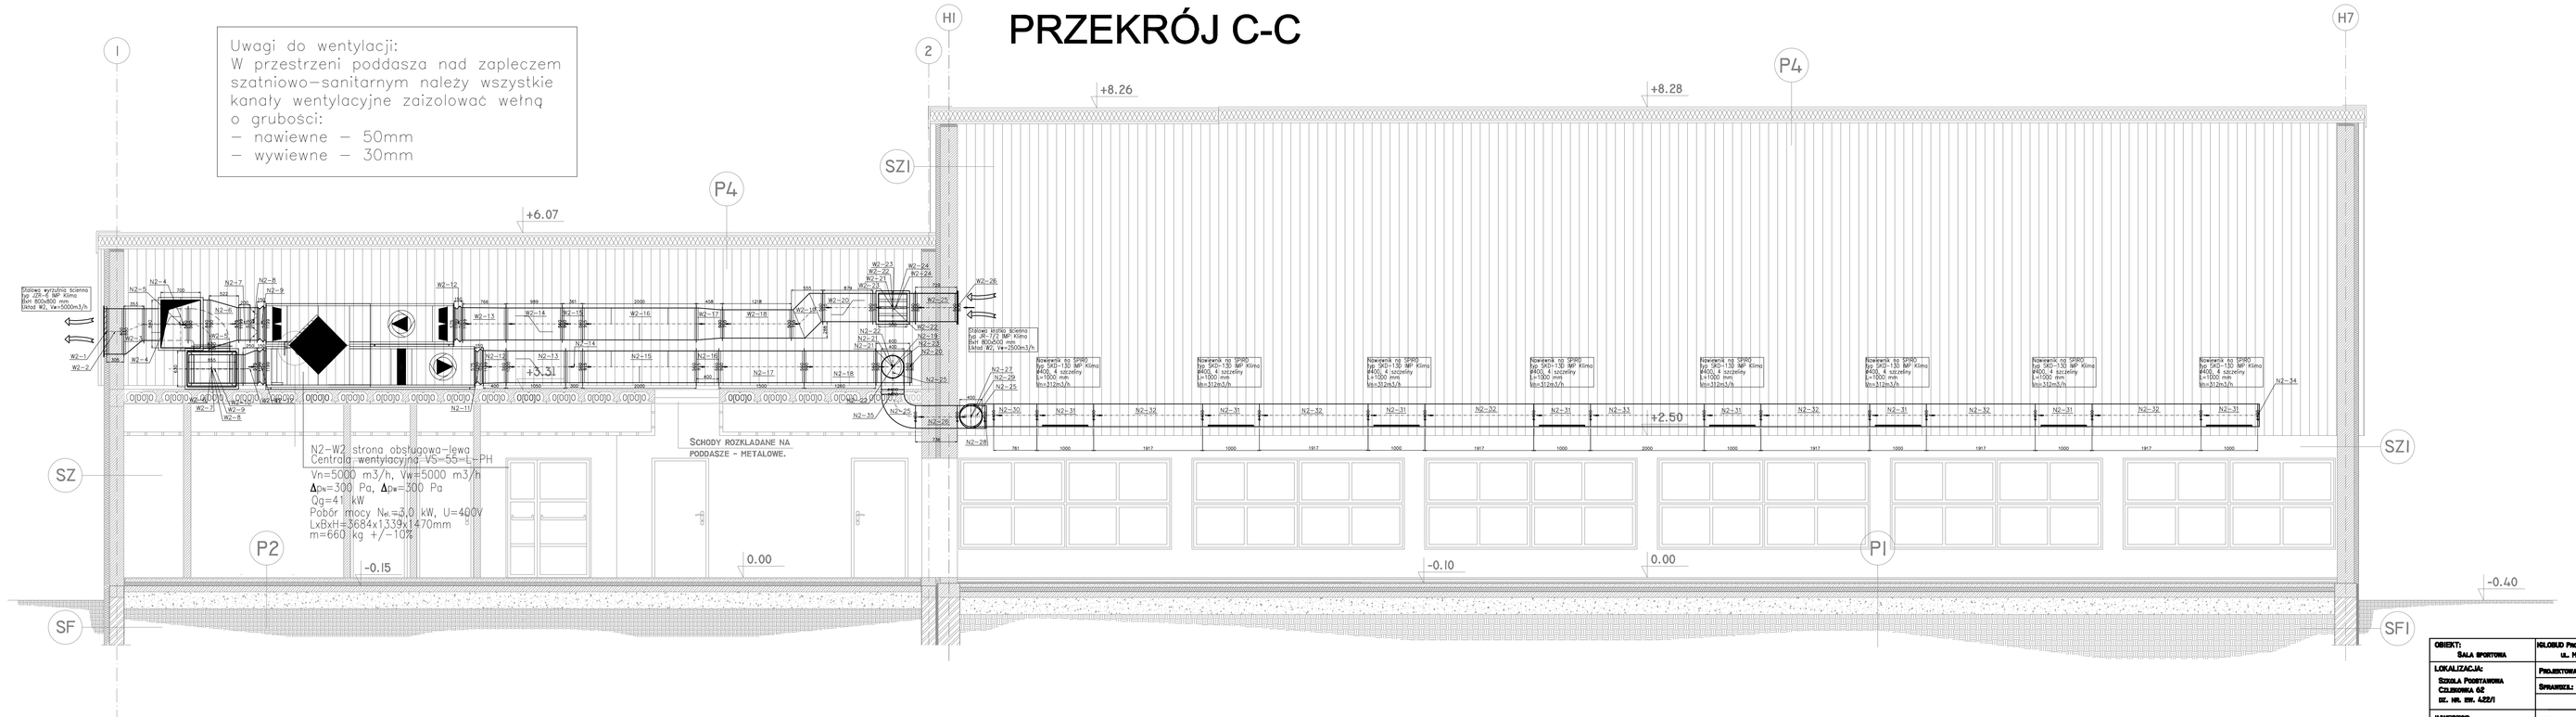

OBIEKT: SALA SPORTOWA	IGLOBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP. Z O. O. UL. MIESZKA I 55 43-155 BIERAŃ	Nr UPR.:	Podpis:
LOKALIZACJA: SZKOŁA PODSTAWOWA CZLEBOWKA 62 DZ. NR. EW. 422/1	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Korczak	BLK/0006/PO05/03	
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Malik	BLK/0009/PW05/03	
	WENTYLACJA MECHANICZNA		
INWESTOR: GMINA KOLBIEL UL. SZKOLNA 1 05-340 KOLBIEL	TEMAT: PRZEKRÓJ C-C		
	SKALA: 1:50	DATA: 12.2008	RYS. NR. WM-05

A3+3