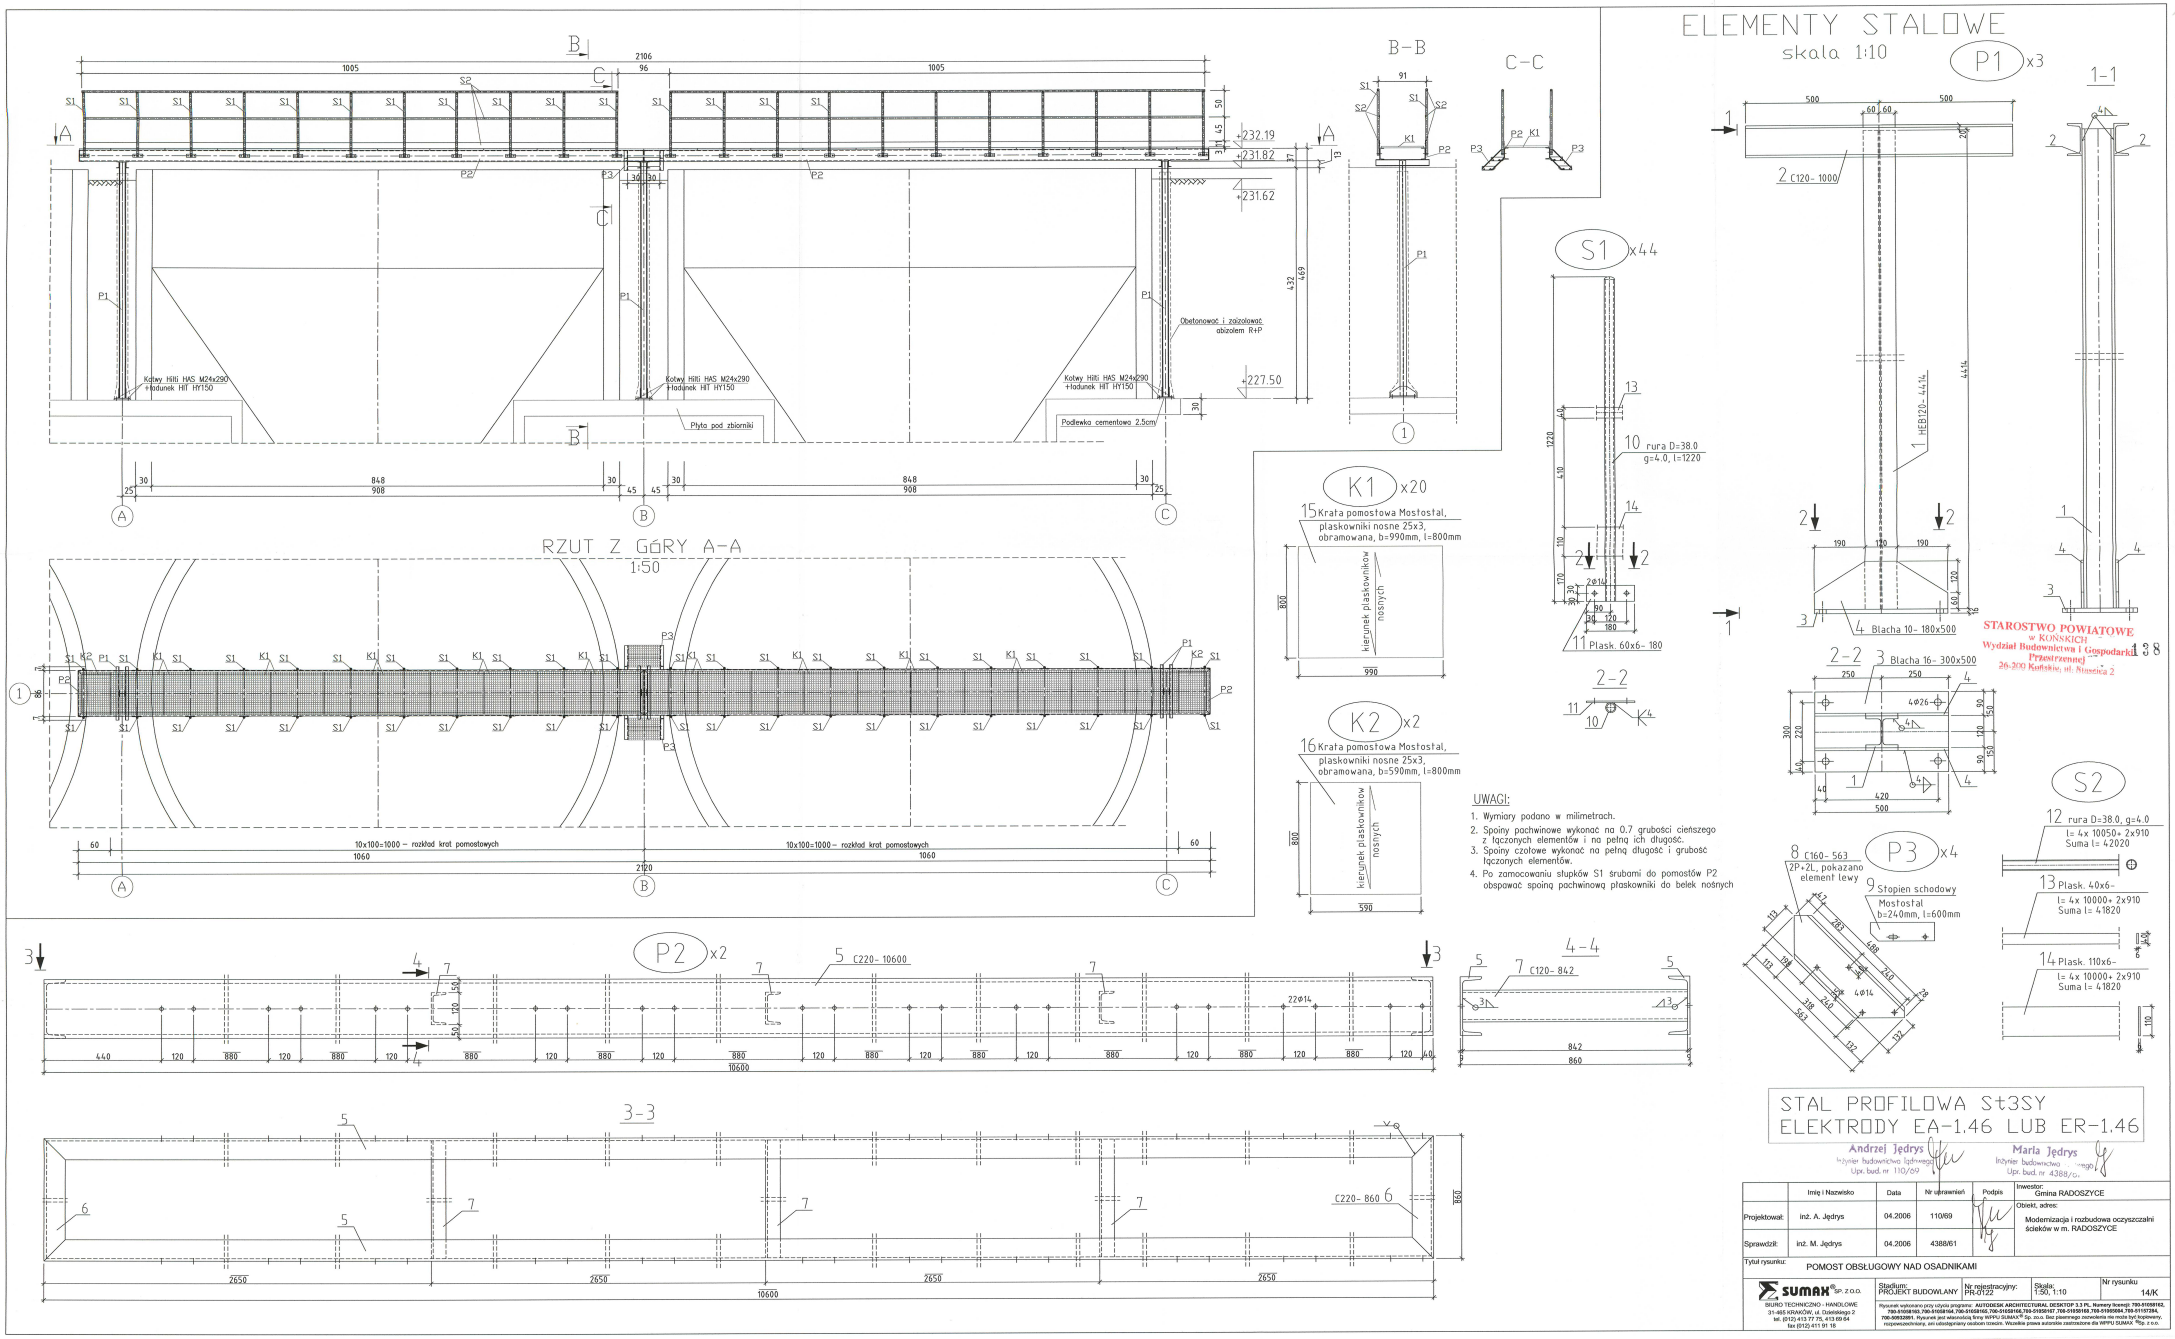

UWAGI:

1. Wymiary podano w milimetrach.
2. Spoiny pachwinowe wykonać na 0.7 grubości cieńszego z łączonych elementów i na pełną ich długość.
3. Spoiny czołowe wykonać na pełną długość i grubość łączonych elementów.
4. Po zamocowaniu słupków S1 śrubami do pomostów P2 obspawać spoiną pachwinową płaskowniki do belek nośnych

STAL PROFILOWA St3SY
ELEKTRODY EA-1.46 LUB ER-1.46

Andrzej Jędrys
Inżynier budownictwa lądowego
Upr. bud. nr 110/69

Maria Jędrys
Inżynier budownictwa lądowego
Upr. bud. nr 4388/61

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	Inwestor: Gmina RADOSZYCE
Projektował:	inż. A. Jędrys	04.2006	110/69		Obiekt, adres: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. RADOSZYCE
Sprawdził:	inż. M. Jędrys	04.2006	4388/61		

Tytuł rysunku: POMOST OBSŁUGOWY NAD OSADNIKAMI

SUMAX® SP. Z O.O.
BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE
31-485 KRAKÓW, ul. Dzielskiego 2
tel. (012) 413 77 75, 413 69 64
fax (012) 411 91 16

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Nr rejestracyjny: PR-0122 | Skala: 1:50, 1:10 | Nr rysunku 14/K

Rysunek wykonany przy użyciu programu: AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL, Numery licencji: 700-01058162, 700-01058163, 700-01058164, 700-01058165, 700-01058166, 700-01058167, 700-01058168, 700-01058169, 700-01058284, 700-00932881. Rysunek jest własnością firmy WPPU SUMAX® Sp. z o.o. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany, ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla WPPU SUMAX® Sp. z o.o.