


Stacja transformatorowa
1150 Zagnańsk

Obudowa typu SKRD400/400/1


SCHEMAT ZASILANIA

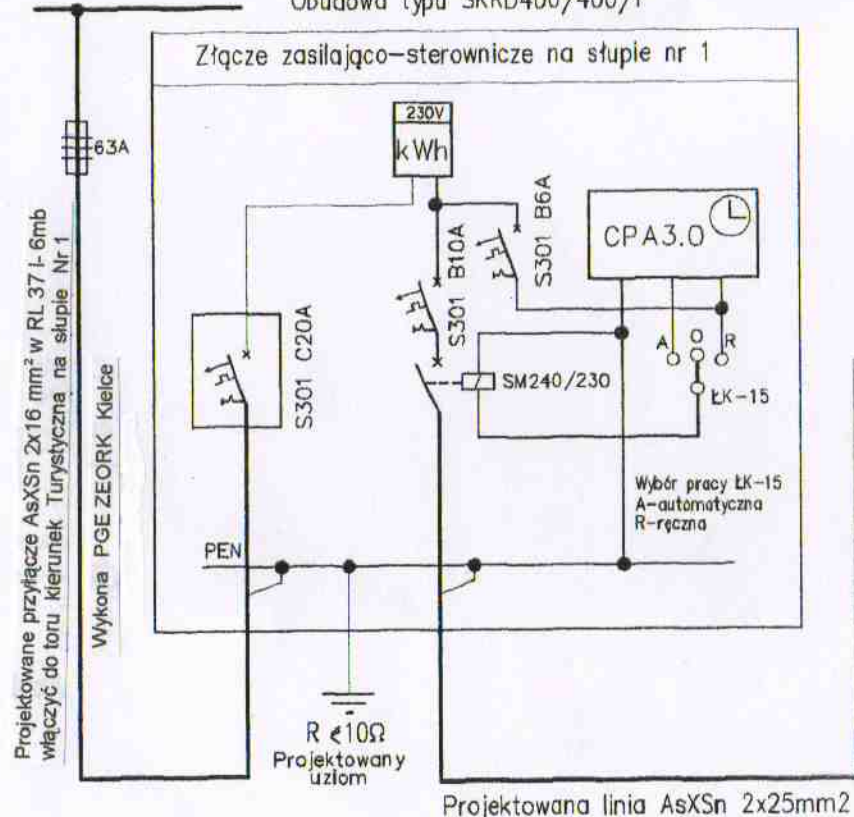

Projektowane przyłącze AsXSn 2x16 mm² w RL 37 I-6mb włączyć do toru kierunek Turystyczna na słupie Nr 1

Wykona PGE ZEORK Kielce

Projektowana linia ośw. AsXSn 2x25mm2 I-65mb
Istniejąca linia napowietrzna AsXSn 4x50mm2

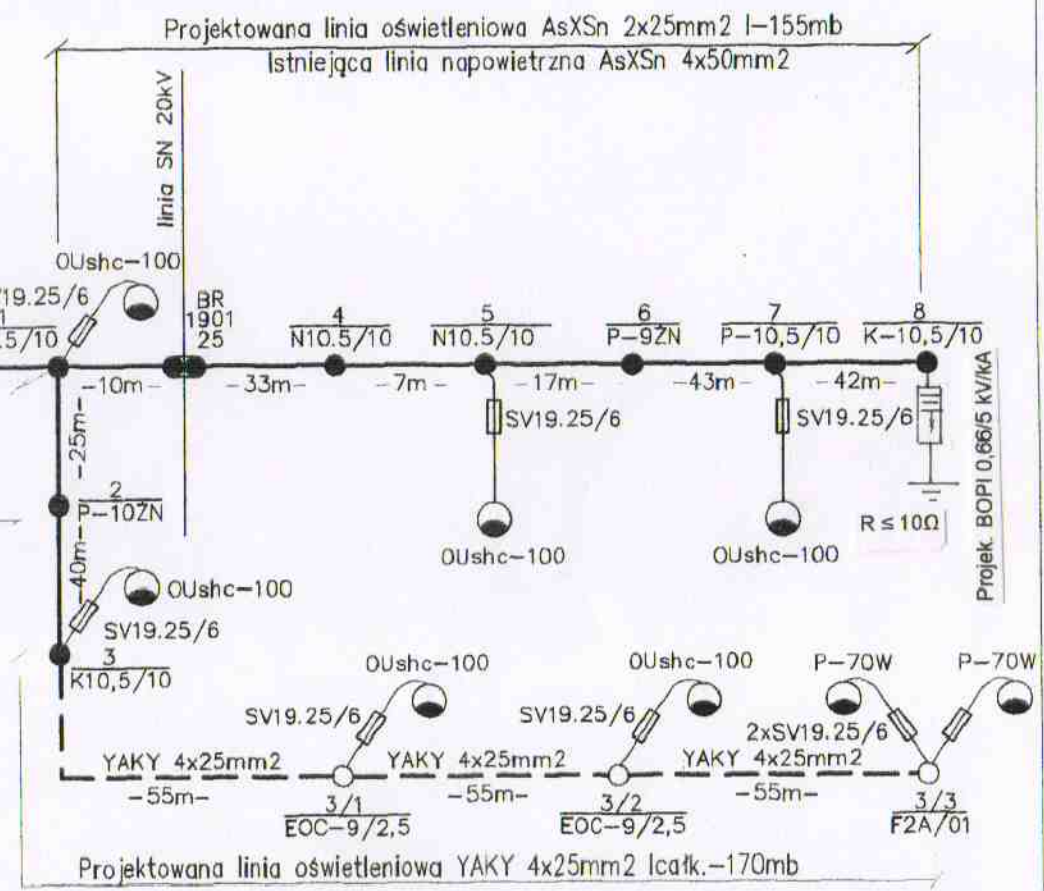

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	
OBIEKT Linia oświetlenia drogowego Zagnańsk ul. Zacisze	RYSUNEK NR: 04
TEMAT: Schemat zasilania	SKALA:
INWESTOR: Urząd Gminy Zagnańsk PGE ZEORK Dyst.sp zoo	DATA: wrzesień 2008
OPRACOWAŁ: Tomasz Waldon	PODPIS: <i>T. Waldon</i>
PROJEKTOWAŁ: Inż. Janusz Waldon Upr.bud 63V/75, KL -242/89	PODPIS: <i>J. Waldon</i>