


Zaopiniowano pod względem bezpieczeństwa z przepisami bezpieczeństwa oraz wymogami...  
1) bez zastrzeżeń  
2) z zastrzeżeniami wymienionymi...  
L.p. 10/2007  
Data 23.02.2007  
inż. Stanisław Karcz  
Rzecznik do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. 057/98  
w grupach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  
zam. 26-050 Zagnańsk, ul. Turystyczna 23  
tel. (041) 300-17-01, 0606 233503

RZECZOWNICZKA DO SPRAW PRZECIWPÓŻAROWYCH  
inż. Stanisław Karcz  
Nr upr. 101/93  
Kielce, dnia 23.02.2007  
Zgodność projektu z przepisami ochrony przeciwpożarowej  
bez uwag

RZJT PARTERU  
SKALA - 1:50.

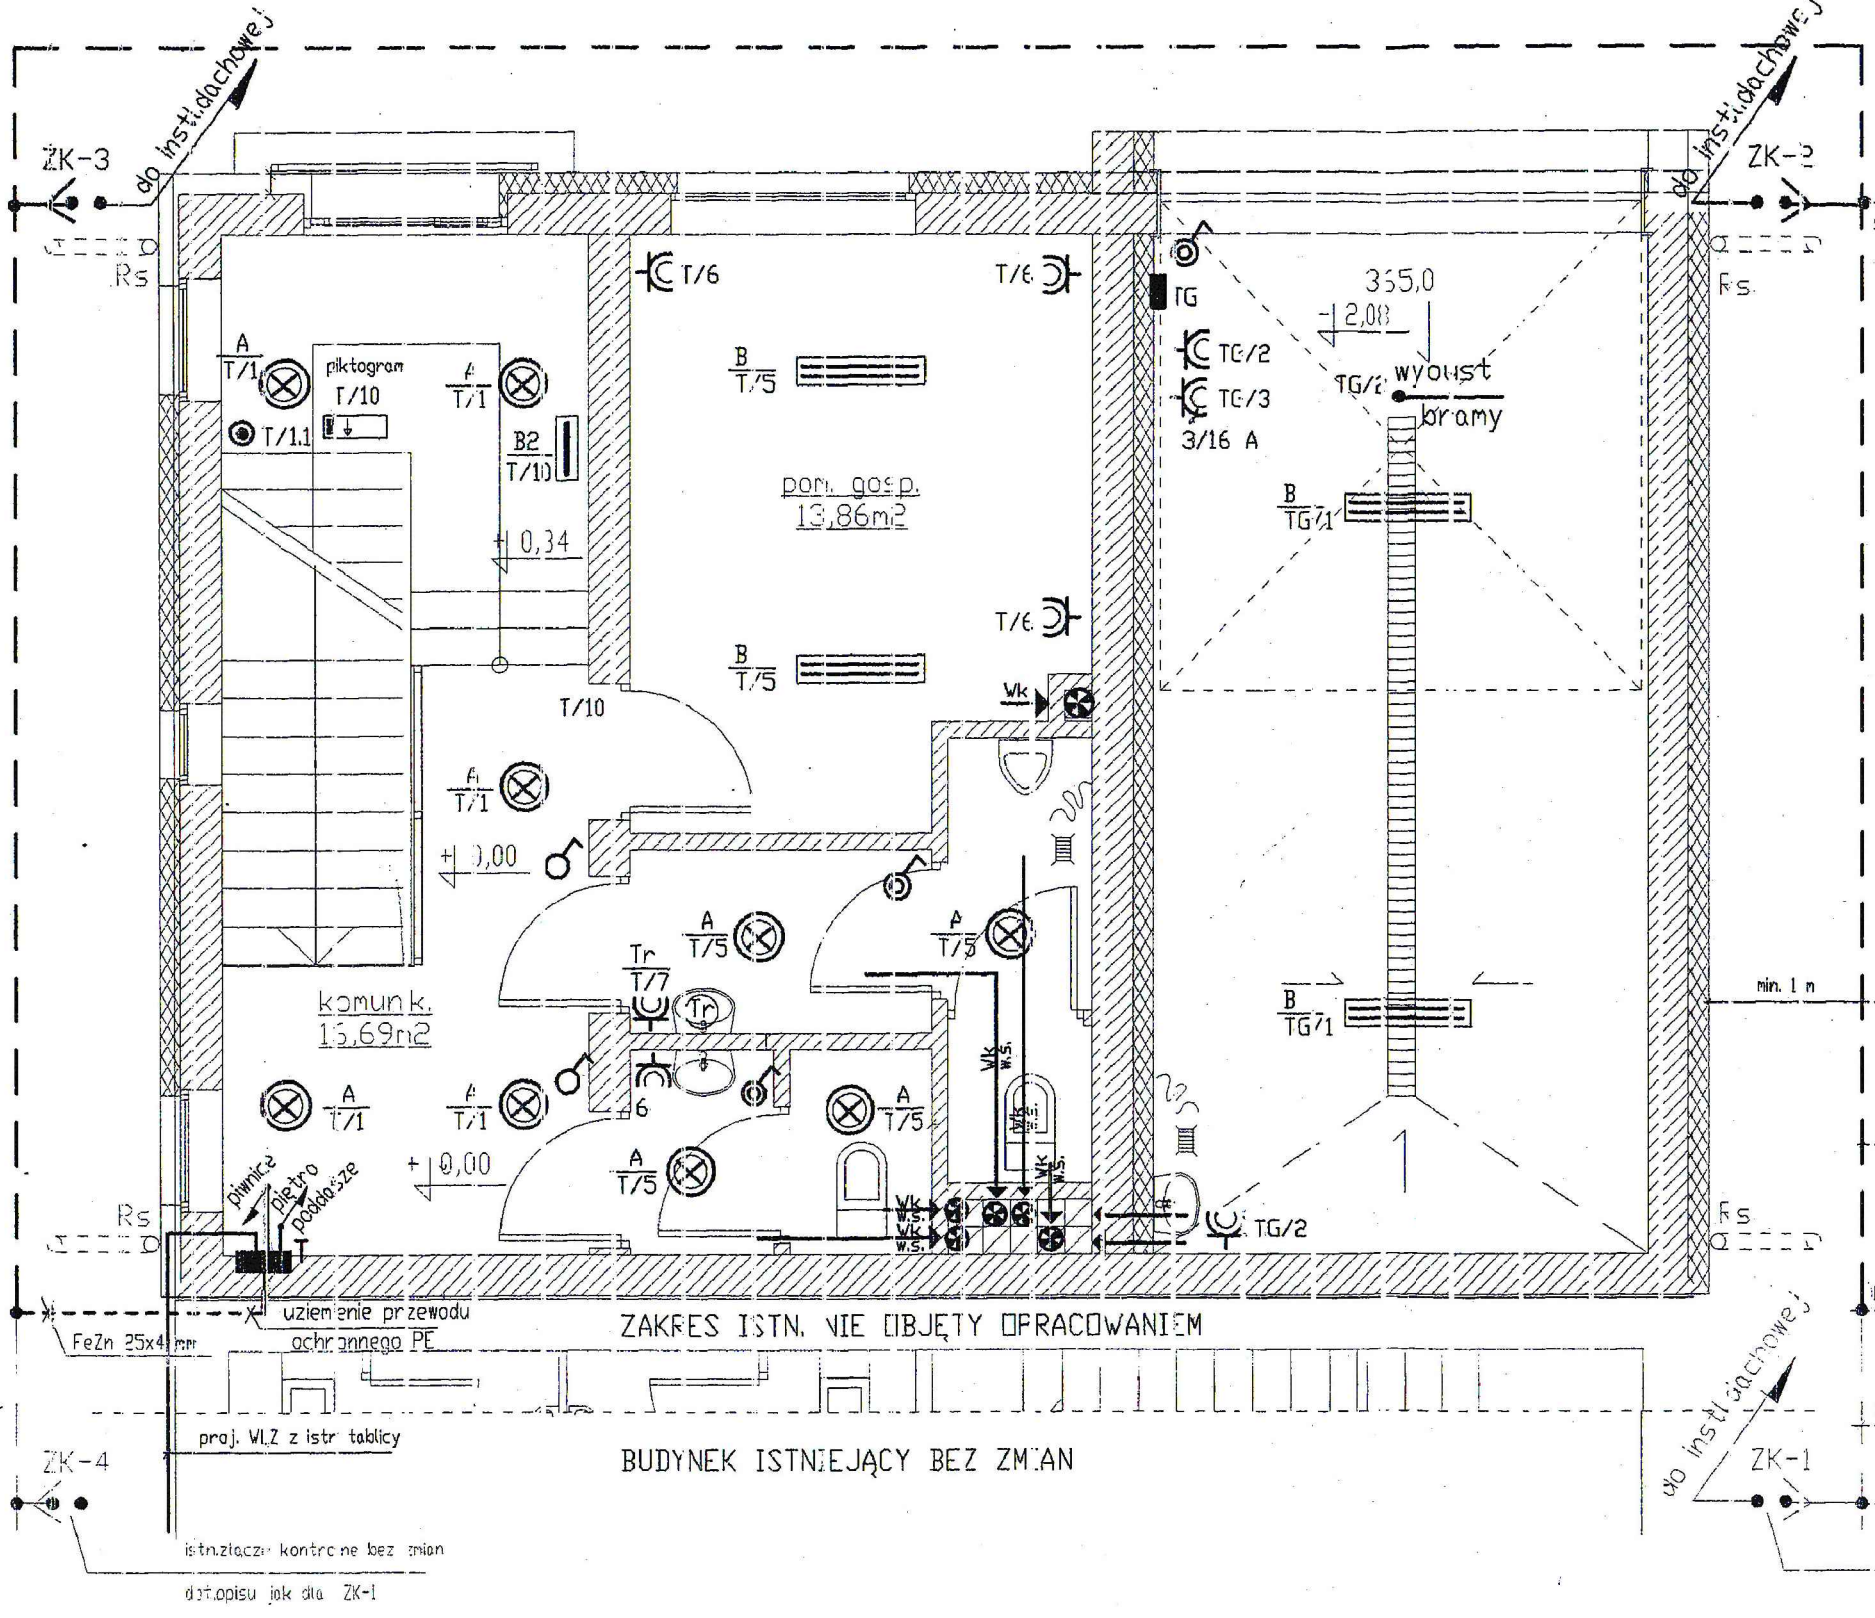

OPIS OZNACZEŃ

- ⊗ - A oprawa Ametyst 18 W IP65
- ≡ - B1 oprawa Neptun 1 2x18 W IP65
- ≡ - E2 oprawa awaryjna ZafiroS 11 W/IP22 3h ra
- ≡ - B oprawa Neptun 2x36 W IP65
- ⚡ - piktogram ewakuacyjny ra ciemno 6 W
- ♂ - wyłącznik 1-bieg. p/t
- ⊕ - wyłącznik 1-bieg. p/t - szczelny
- ⊙ - przycisk sterowania oświetl.klatek
- ⌚ - gniazdo wtykowe z bolcem 230 V/16 A p/t
- ⌚ - gniazdo wtykowe z bolcem 230 V/16 A p/t-szczelne
- ⊙ - wentylator kanałowy złączany oświetl.pomieszczenia wyposażony w wyłącznik czasowy pracy
- ⌚ - projektowana tablica rozdzielcza

UWAGA:

- instalacje wykonać w systemie TN-C-S
- system ochrony przeciwporażeniowej - szkielet wyłączenie

projekt. uzien ctkowy odgromowy  
bednarka FeZn 25x4 mm

połączenie spawane uzieniami proj. z...  
zabezpieczyc artykorozy jnie

stn. uzien otokowy bez zmian

połączenie istn. bez zmian

istniające kontrolne bez zmian

<b>"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe</b> 25-419 Kielce ul. Rolna 8/10 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl	
PROJEKT:	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach położonego na działkach o nr. ewid. 676, 677
ADRES:	Chrusty, gmina Zagnańsk, dz. nr ewid. 676 i 677
INWESTOR:	Gmina Zagnańsk
TYTUŁ RYS:	Instalacja elektryczna - parter
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DATA:	03.2012
PODPIS:	
SKALA:	1:50
PROJEKTOWAŁ:	tech. Jarosław Fajara uprawnienia: KL 189/90
SPRAWDZIŁ:	inż. Mikołaj Dach uprawnienia: V-63/81/75
NUMER RYS:	IE2