



SCHEMAT IDEOWY
TABLICY T

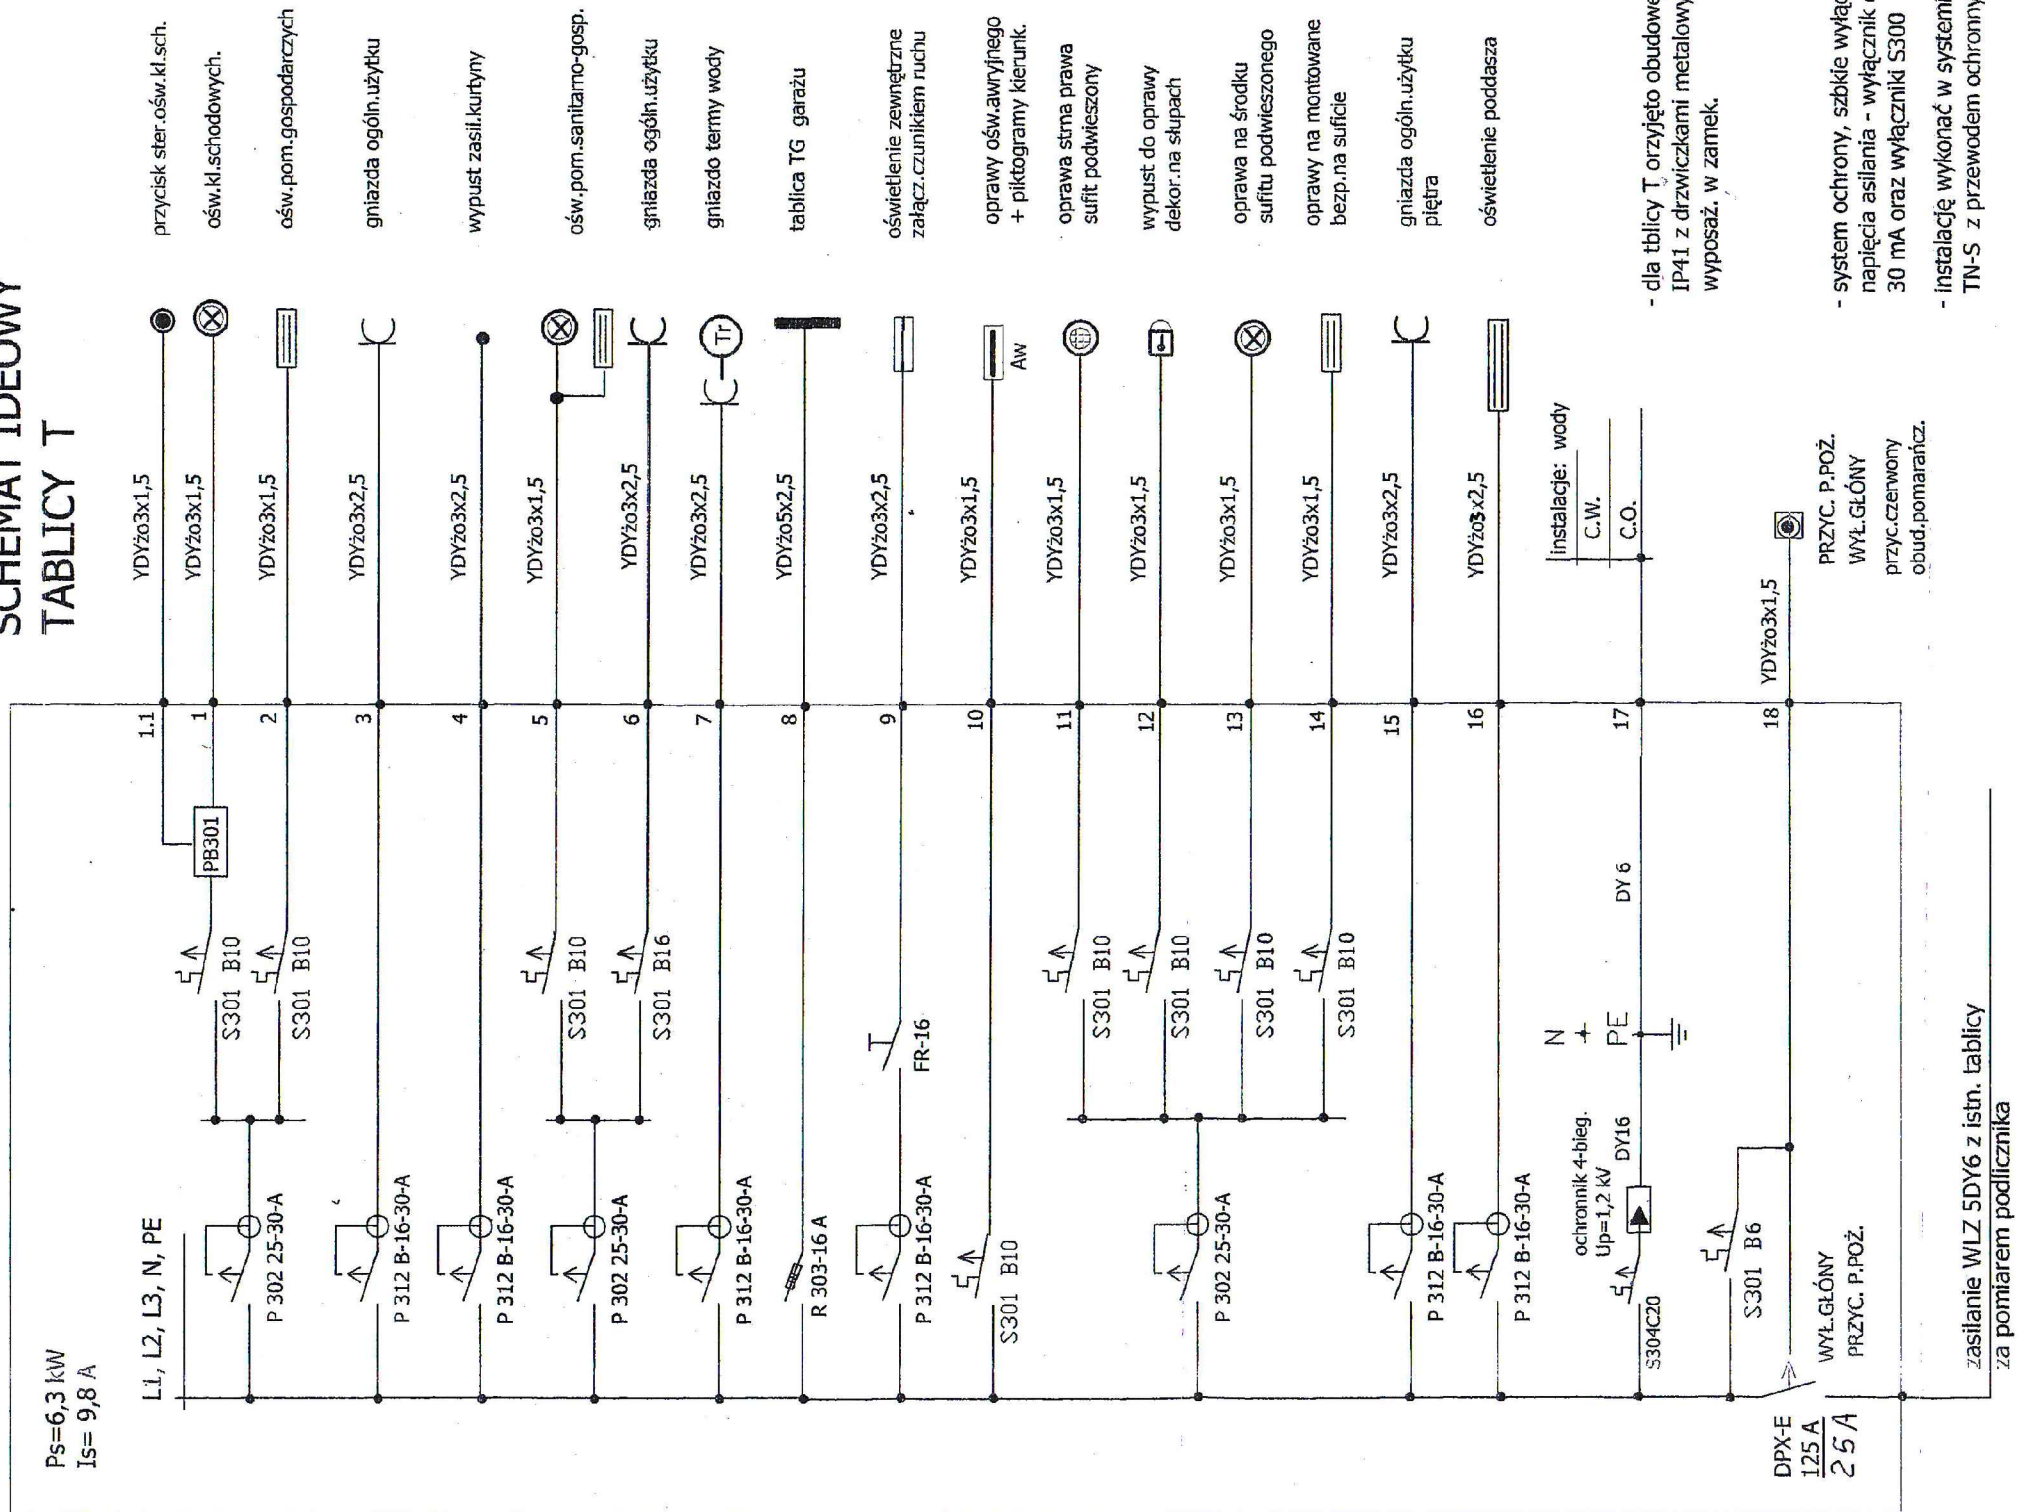

- system ochrony, szkiełko wyłączenie napięcia asilania - wyłącznik ochronny 30 mA oraz wyłączniki S300
- instalację wykonać w systemie TN-S z przewodem ochronnym



 <small>inż. Krzysztof Oleś</small>	<h2 style="margin: 0;">"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe</h2> <p style="margin: 0;">25-419 Kielce ul. Rolna 8/10 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl</p>			
PROJEKT :	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach położonego na działkach o nr. ewid. 676, 677			
ADRES :	Chrusty, gmina Zagnańsk, dz. nr ewid. 676 i 677			
INWESTOR :	Gmina Zagnańsk			
TYTUŁ RYS :	Schemat ideowy zasilania z proj. tablicy T			
BRANŻA :	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	tech. Jarosław Fąfara uprawnienia: KL 189/90	03.2012		-
SPRAWDZIŁ :	inż. Mikołaj Dach uprawnienia: V-63/81/75	03.2012		NUMER RYS.: IE6