


RZUT PODDASZA

SKALA - 1:50.

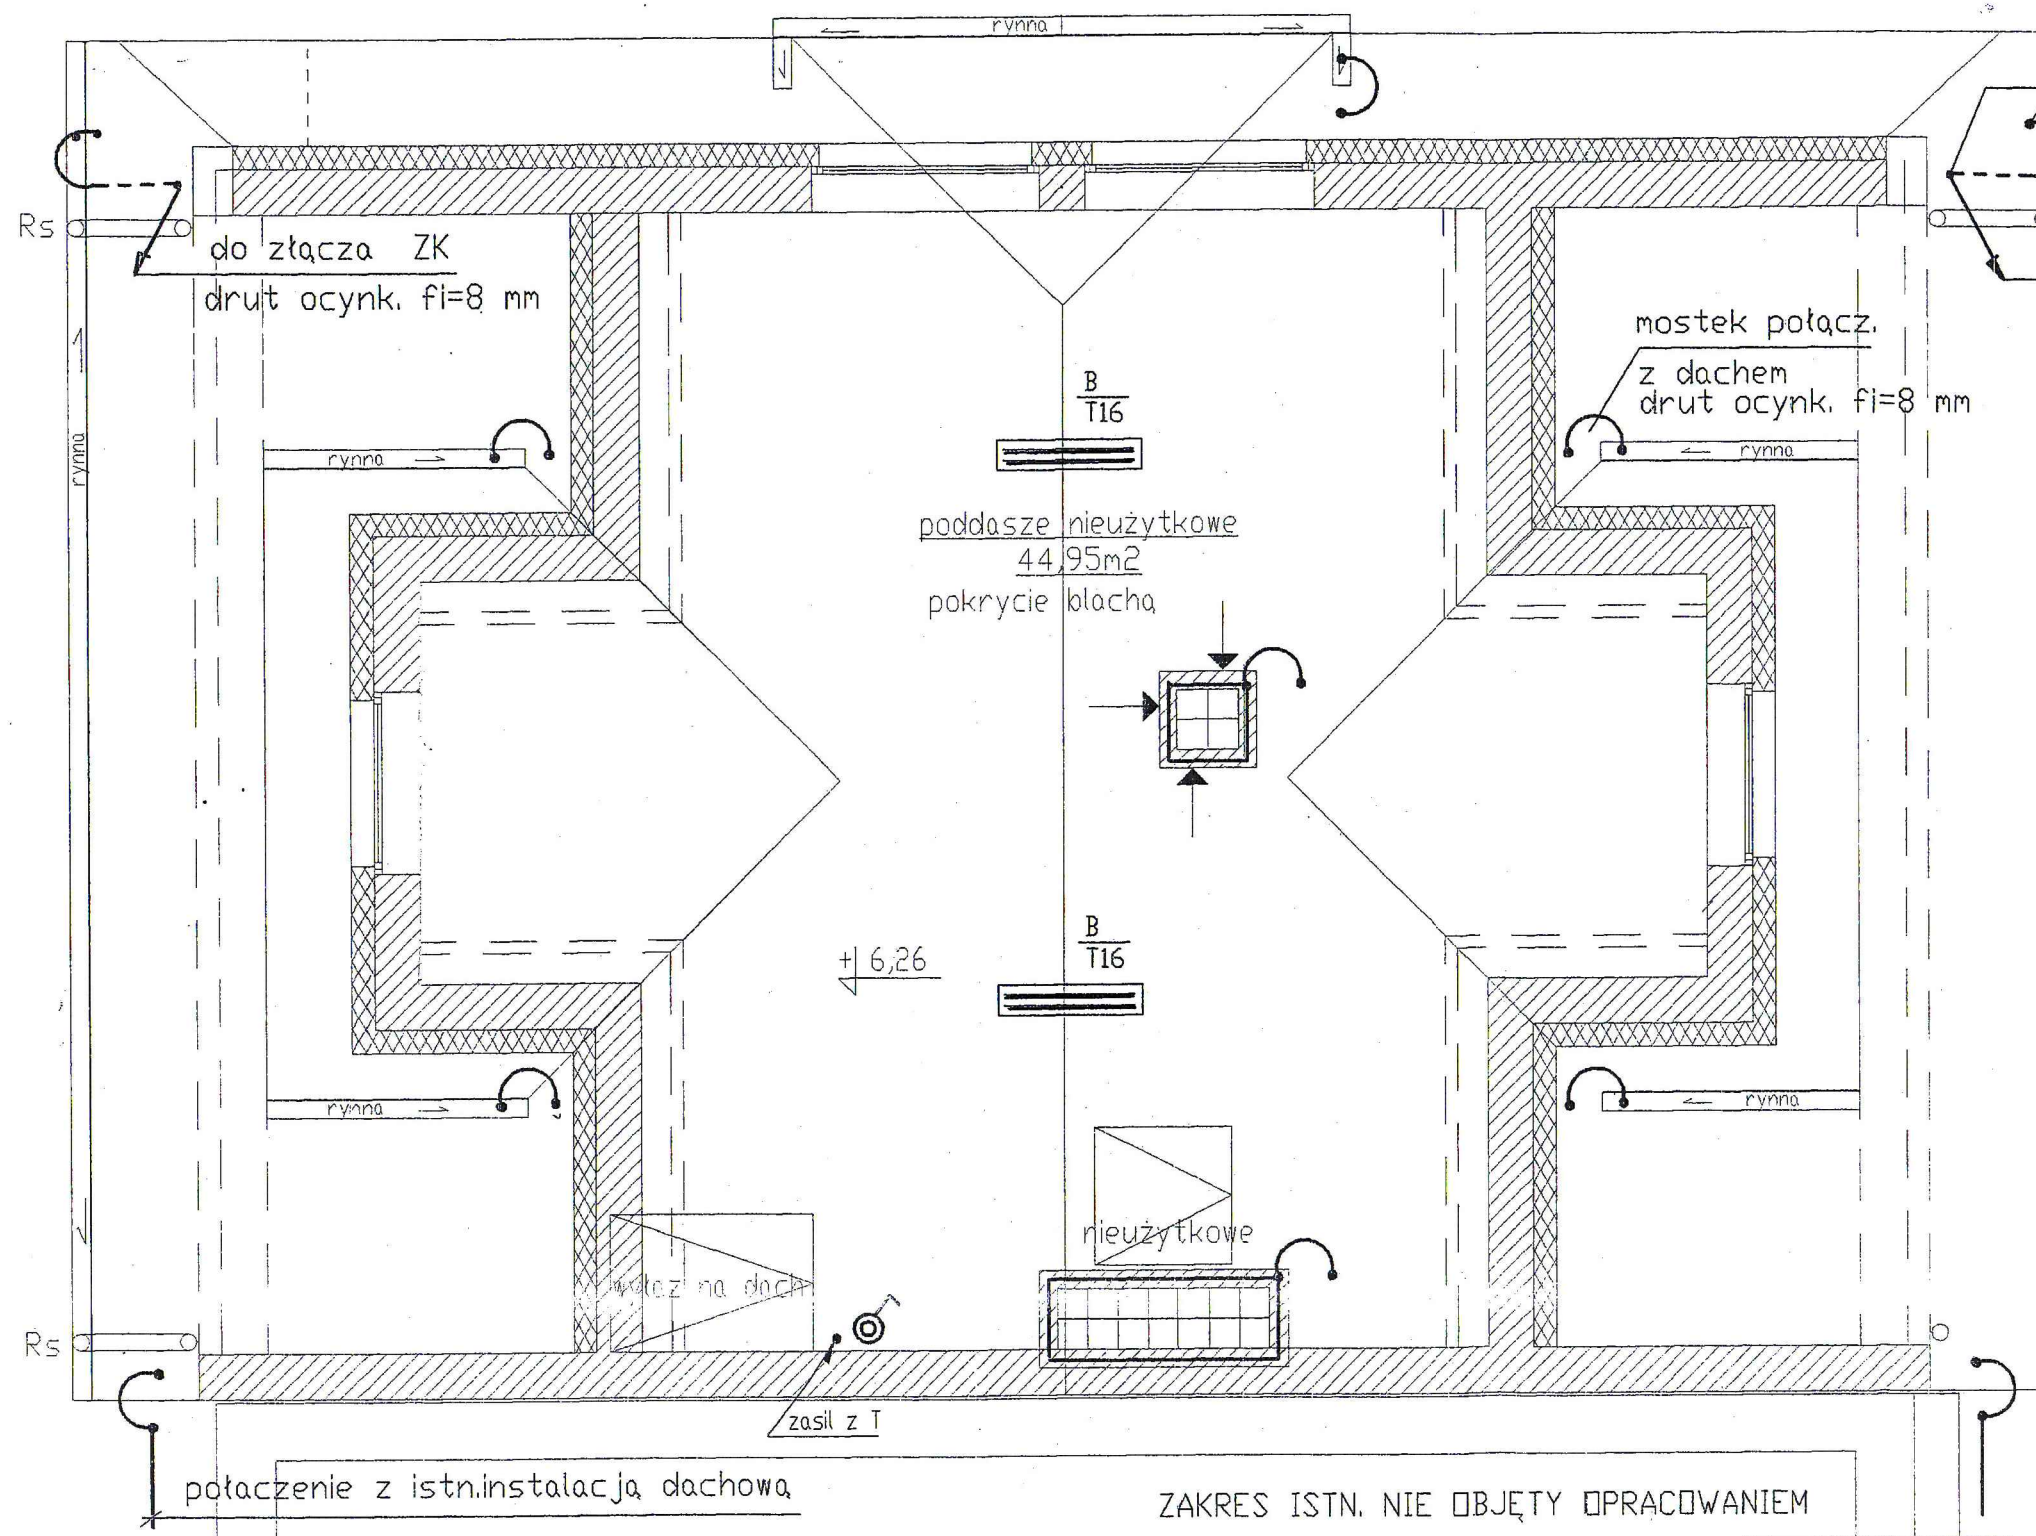

połączenia skręcane
z pokryciem dachow.
i rynnami okapowymi

do złącza ZK
drut ocynk. fi=8 mm

OPIS OZNACZEŃ

- B oprawa Neptun 1 2x36 W IP65

- wyłącznik 1-bieg. n/t - szczelny

UWAGA:

- pokrycie blachowe dachu proj. połączyć z instal. budynku istniejącego
- instalacje wykonać w systemie TN-C-S
- system ochrony przeciwporażeniowej - szkielet w szybkie wyłączenie



"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-419 Kielce ul. Rolna 8/10
e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT :	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach położonego na działkach o nr. ewid. 676, 677			
ADRES :	Chrusty, gmina Zaganańsk, dz. nr ewid. 676 i 677			
INWESTOR :	Gmina Zaganańsk			
TYTUŁ RYS :	Instalacja elektryczna - poddasza + odgromowa dachu			
BRANŻA :	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	tech. Jarosław Fafara uprawnienia: KL 189/90	03.2012		1:50
SPRAWDZIŁ :	inż. Mikołaj Dach uprawnienia: V-63/81/75	03.2012		NUMER RYS.:
				IE5