



Szafka SSO  
w II klasie ochronności  
obudowa termoutwardzalna 40x40x25cm

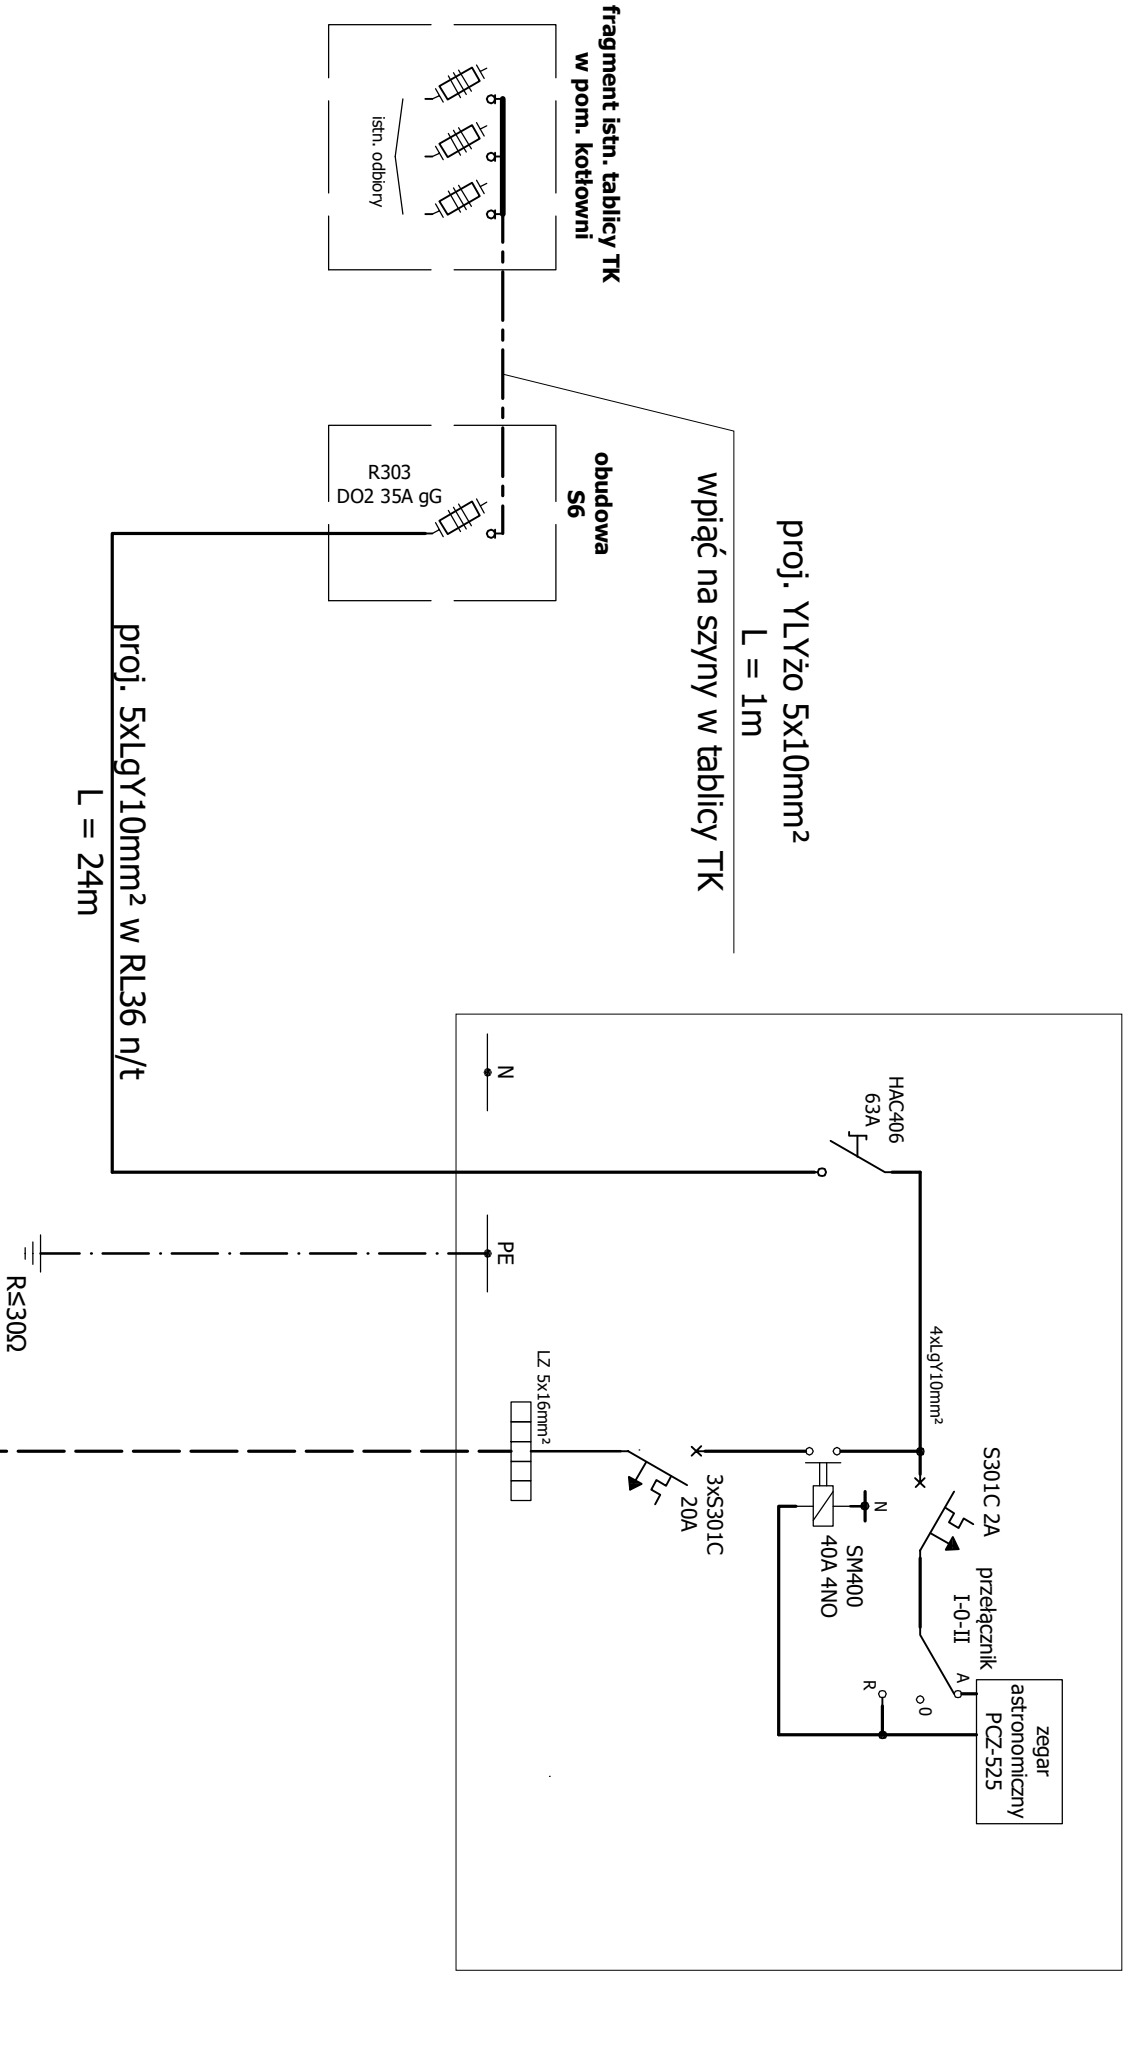

Układ sieci: **TN-S**

- Uwagi:
1. Zegar sterujący astronomiczny jednokanałowy PCZ-525.
  2. Szafkę osznurować przewodami zgodnie z opisem, kolorystyka przewodów zgodnie z normą.
  3. Punkt PE należy uziemnić  $R \leq 30\Omega$ .
  4. W szafce zamieścić schemat ideowy powykonawczy.



inwestycja:	Boisko sportowe	inwestor:	Gmina Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A
adres inwestycji:	Jeżowe, dz. nr 1597	data:	Czerwiec 2016
nazwa rysunku:		nr rysunku:	
projektant:	Schemat ideowy szafki SSO		
mgr inż. Dawid Wójt	uprawnienia:	PDK/0079/PWOE/12	podpis:
opracował:	uprawnienia:		podpis: