
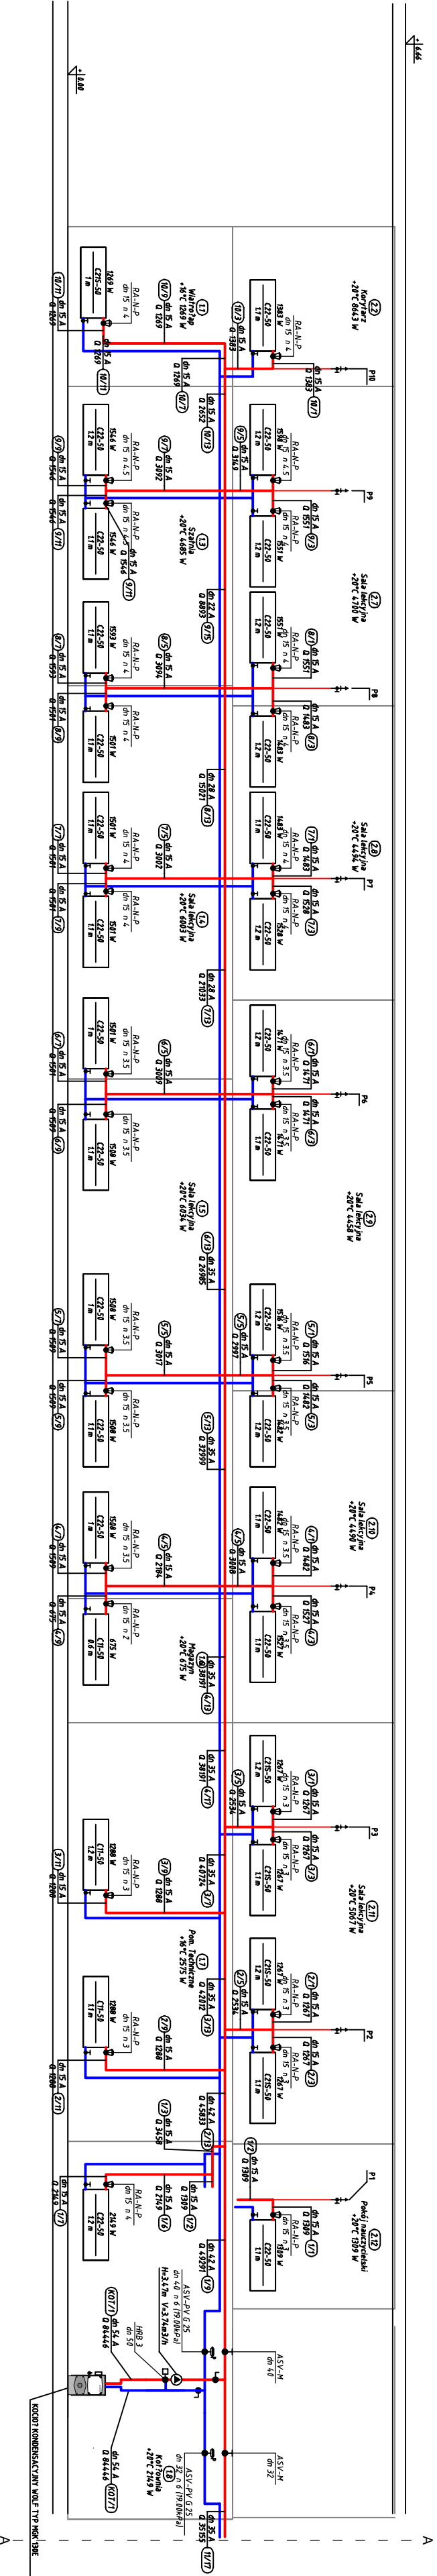


INSTALACJA CO - ROZWINIĘCIE
skala 1:100

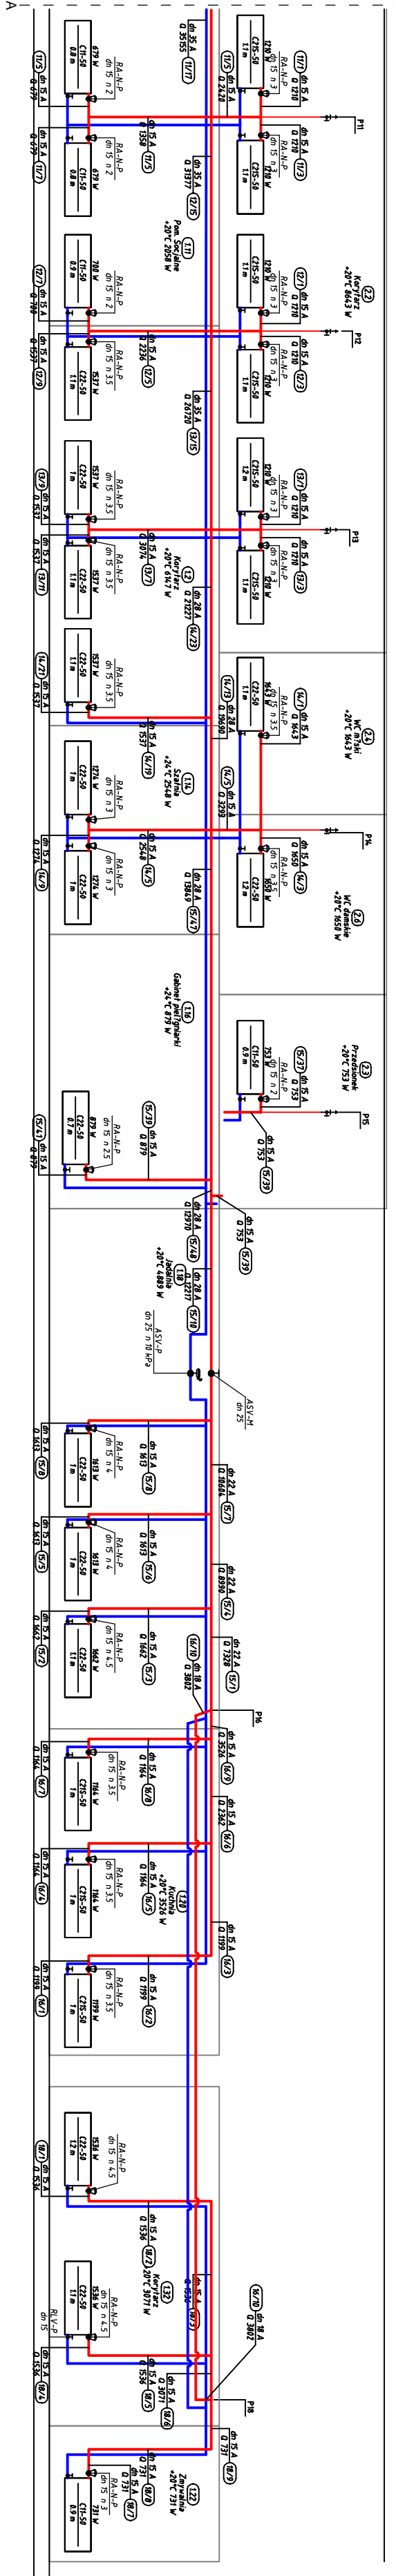

OZNACZENIA	
—	PRZEWODY ZASILĄCE
—	PRZEWODY POWROTNEE
CZ2-50 11 m	OZNACZENIE TYPU I WIELKOŚCI GRZEJNIKA
ASYL 2 dn 25 n 10 HB3	OZNACZENIA TYPU ARMATURY
dn 28 A	OZNACZENIE ŚREDNICY
0 8990	OZNACZENIE WIELKOŚCI ENERGII
dn 12 A (4/7) 0 5337 (4/7)	OZNACZENIE NR PIONU I NR DZIAŁKI
RA 4 A 2 dn 10 n 35	OZNACZENIE NASTAWY

Nazwa i adres obiektu budowlanego	ZESPÓŁ SZOK w msc Jato Jato 85 ; 37-430 leżone	Nr rys. 4
Przedmiot rysunku	Instalacja centralnego ogrzewania – rozwinięcie	Skala:
Projektant	mgr inż. Mirosław Potrzebowski	Podpis
Nr uprawnień	Nr uprawnień 100/Tbg/88	Data: 12.2015r