

weranda i schody do robiórki;  
W ich miejsce wykonać nowoprojektowane schody i podest

napowietrzanie do klapy oddymiającej

153.5  
290

1/02 +20 °C  
Φwym: 437 W

1/04 +24 °C  
Φwym: 3860 W

1/08 +24 °C  
Φwym: 239 W

1/09 +20 °C  
Φwym: 521 W

1/10 +24 °C  
Φwym: 2645 W

1/07 +20 °C  
Φwym: 919 W

1/05 +24 °C  
Φwym: 535 W

1/06 +15 °C  
Φwym: 0 W

1/12 +20 °C  
Φwym: 800 W

1/11 +17 °C  
Φwym: 0 W

1/13 +20 °C  
Φwym: 0 W

1/14 WC +19 °C  
Φwym: 0 W

1/15 WC +20 °C  
Φwym: 0 W

1/16 +20 °C  
Φwym: 1034 W


1/16  
Φ=1034 W  
22KV/600 [720 mm]

Thermo Lin 2x25/175  
do pomieszczenia  
technicznego kotłowni

komora zaworowa  
120x50

8%

OZNACZENIA:

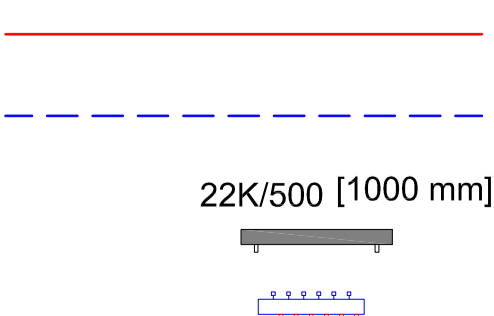

zasilanie instalacji c.o.  
powrót instalacji c.o.  
proj. grzejnik płytowy  
rozdzielacz c.o.

OF	projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Koscierzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	<b>867-16</b>
		INWESTOR: GMIANA LIPUSZ UL. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ	BRANŻA <b>SANITARNA</b>
INWESTYCJA:	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku przedszkola na funkcję żłobka i rozbudowa budynku - docieplenie wraz ze ścianą warstwową, zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku gospodarczego na funkcję kotłowni obsługującej budynek żłobka, budowę placu zabaw i parking; dz. 436. obręb Lipusz	SKALA <b>1:50</b>	NR RYS. <b>2</b>
		Instalacja c.o. - rzut parteru	
PROJEKTANT:	mgr inż. Arkadiusz Malinowski upr. nr 294/Gd/2002		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Korona upr. nr POM/0043/PWBS/16		