


AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY BYTOWEJ

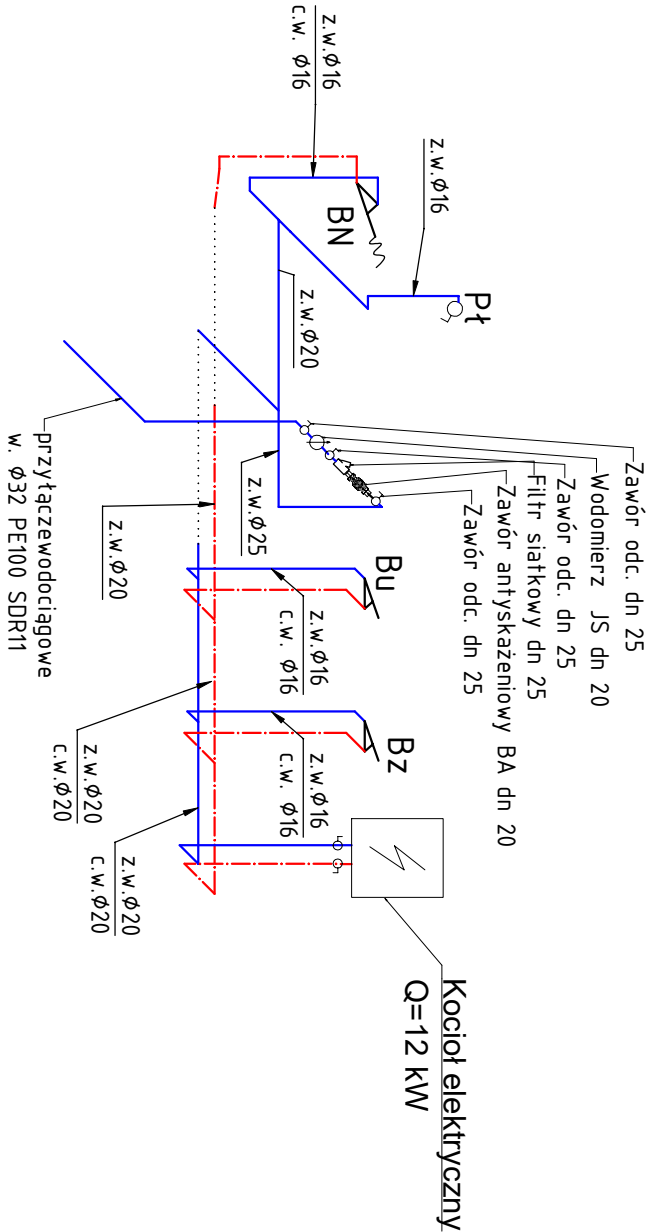

Legenda:

- inst. wody zimnej
- inst. wody ciepłej

LEGENDA:

BZ-bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką
BU-bateria umywalkowa sztorcowa typu standardowego,
BN-bateria natryskowa typu standardowego,
Pł - zawór kątowny do miski ustępowej

Uwagi

- Instalacja wody prowadzona w posadzce, podejścia w przestrzeni międzyściennej. Instalację należy wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT lub PE-Xc/AL/PE-Xc
- Na podejściach pod przybory sanitarnej montować zawory odcinające

Investor	GMINA MIETKÓW ul Kolejowa 35 . 55-081 Mietków			
Obiekt	BUDYNEK USŁUGOWY - REMIZA OSP			
Adres	Stróża gm. Mietków			
Adres geod.	nr dz. 286, 332/2 Obręb: 0011 STRÓŻA			
Temat projektu	Budowa budynku usługowego - Remizy OSP wraz z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej			
Temat rysunku	AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY			
Instal. sanitarne:	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Piotr Wajsborg	LBS/0176/PBS/21		
Skala	Faza PROJEKT TECHNICZNY	Branża inst. san.	Data 15.05.2023r.	Nr rysunku SI-08
1:50				