


Osadnikowa studnia wlotowa DN1500. Skala 1:25

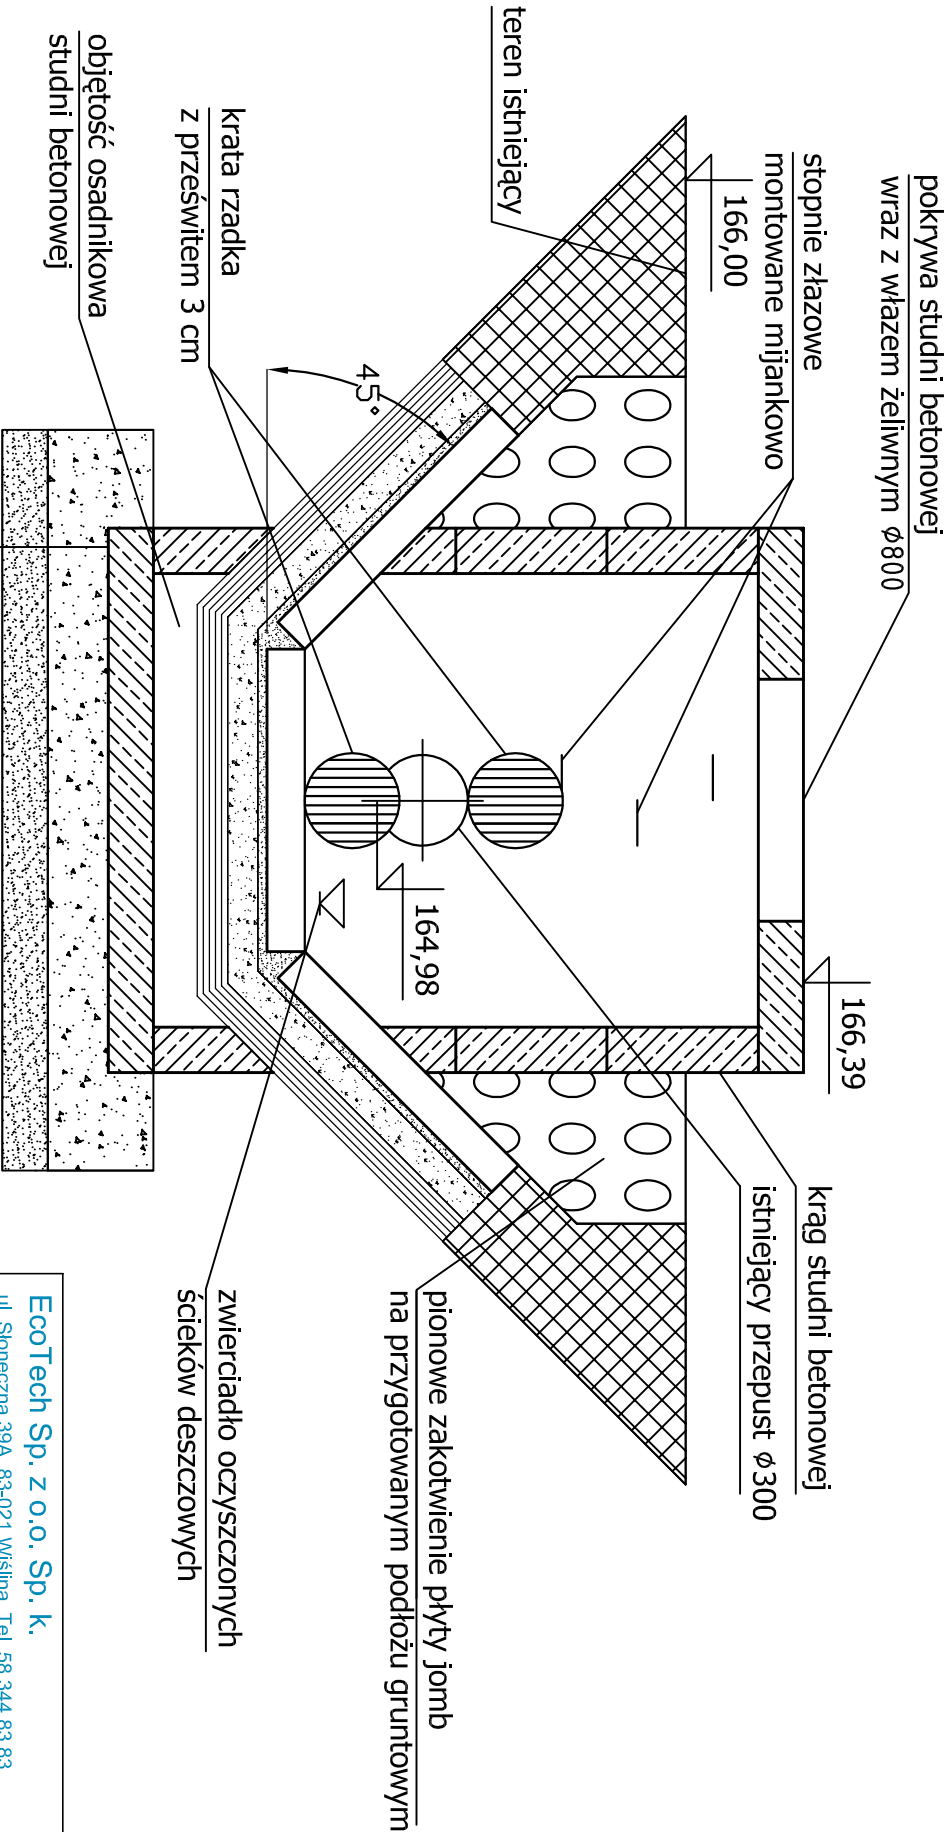

gr. 3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
gr. 20 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm	stabilizacja spoiwem o Rm=2,5 MPa

<div> <div> <div>EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.</div> <div>ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83</div> </div> <div> <div>zadanie dla wykonawcy</div> <div>EcoTech</div> </div> </div>			
<div>Przedmiot rysunku</div> <div>Osadnikowa studnia wlotowa DN1500</div>		<div>Obiekt</div> <div>Budowa drogi gminnych wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem w m. Nowy Barłoczyn w gmin. Nowa Karczma</div>	
<div>Adres</div> <div>Gmina Nowa Karczma</div>		<div>Investor</div> <div>Gmina Nowa Karczma ul. Koscielska 9 83-404 Nowa Karczma</div>	
<div>Skala</div> <div>1:25</div>	<div>Brutto</div> <div>Sanitarna</div>		
<div>Data</div> <div>01.12.14r.</div>	<div>Projektował</div> <div>mgr inż. Marcin Kaczmarek</div>	<div>Uprawnienie</div> <div>POM/0206/POOS/08</div>	<div>Podpis</div>
<div>Nr rysunku</div> <div>S3</div>	<div>Opracował</div> <div>mgr inż. Wojciech Gawlik</div>		<div>Podpis</div>
<div>Sprawił</div> <div>mgr inż. Adam Spisak</div>	<div>Uprawnienie</div> <div>POM/0042/POOS/11</div>		<div>Podpis</div>