


ZABUDOWA WODOMIERZA W BUDYNKU

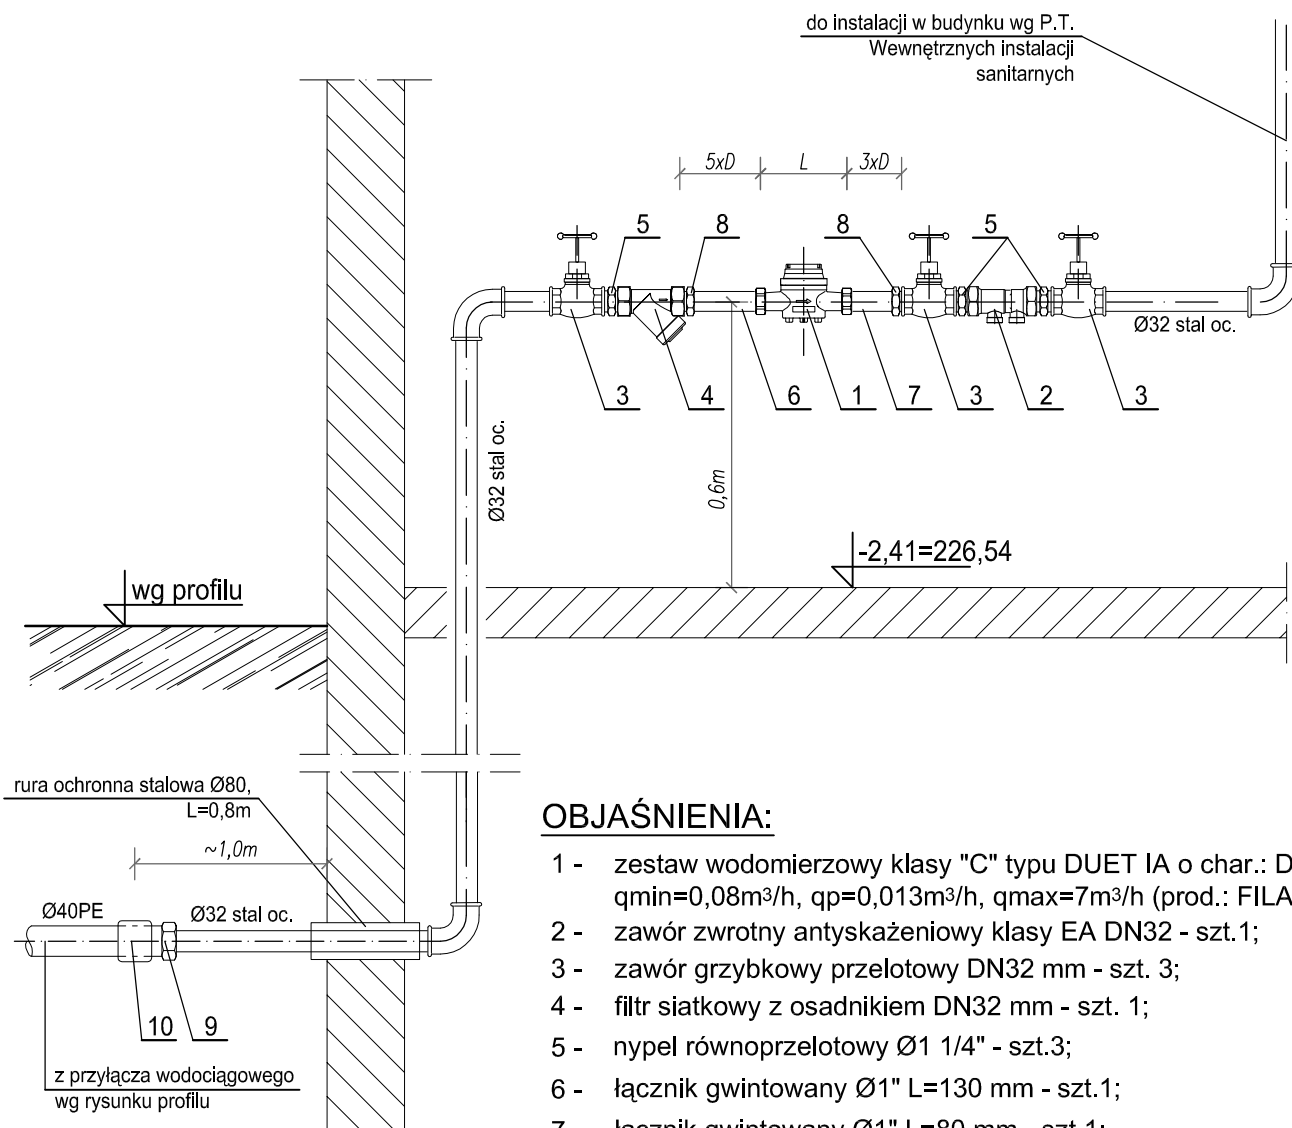

OBJAŚNIENIA:

- 1 - zestaw wodomierzowy klasy "C" typu DUET IA o char.: DN25/15 mm, $q_{min}=0,08m^3/h$, $q_p=0,013m^3/h$, $q_{max}=7m^3/h$ (prod.: FILA) - szt.1;
- 2 - zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA DN32 - szt.1;
- 3 - zawór grzybkowy przelotowy DN32 mm - szt. 3;
- 4 - filtr siatkowy z osadnikiem DN32 mm - szt. 1;
- 5 - nypel równoprzelotowy $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ " - szt.3;
- 6 - łącznik gwintowany $\varnothing 1$ " L=130 mm - szt.1;
- 7 - łącznik gwintowany $\varnothing 1$ " L=80 mm - szt.1;
- 8 - złączka nakrętno - wkrętna redukcyjna $\varnothing 1$ "/1 $\frac{1}{4}$ "- szt.2;
- 9 - adapter do muf elektrooporowych z gwintem wewnętrznym $\varnothing 40PE/1 \frac{1}{4}$ " SDR11- szt.1;
- 10 - mufa elektrooporowa $\varnothing 40PE$ SDR11 - szt.1;

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują ABA. Bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.



AUTORSKIE
BIURO
ARCHITEKTONICZNE
architekta
Władysława Markullsa

ul.Koścuszki 11/202
25-310 KIELCE

tel: +48 41 344-29-87
fax: +48 41 344-29-87

OBIEKT:	SWIETLICA WIEJSKA PRZEBUDOWA ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI ŚLADKÓW MAŁY GMINA CHMIELNIK		
BRANŻA:	SANITARNA		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT RYSUNKU:	SKALA:	DATA:	RYS.NR:
ZABUDOWA WODOMIERZA W BUDYNKU		01.2013	3
PLIK:			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
KIEROWNIK PRACOWNI:	mgr inż. arch. W. Markullis	63/171/76	
GLÓWNY PROJEKTANT:	Janusz Ławicki	32/77	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Grazyna Wojsa	220/85	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			