Pompa S1

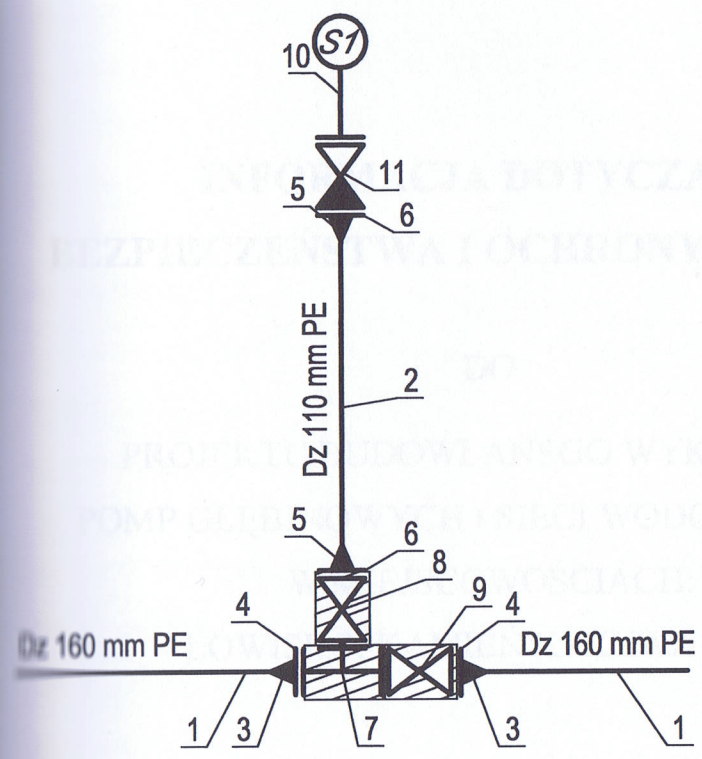

Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100, SDR 17, Dz 160 mm,
2 - rura ciśnieniowa PE 100, SDR 17, Dz 110 mm,
3 - tuleja kołnierzowa Dz/DN 160 mm,
4 - kołnierz stalowy Dz/DN 160/150 mm,
5 - tuleja kołnierzowa Dz/DN 110 mm,
6 - kołnierz stalowy Dz/DN 110/100 mm,
7 - trójnik kołnierzowy DN/DN1 160/110 mm,
8 - zasuwa kołnierzowa typ E2 DN 100 mm, z kółkiem ręcznym, obudową teleskopową, skrzynką uliczną sztywną ,
9 - zasuwa kołnierzowa typ E2 DN 150 mm, z kółkiem ręcznym, obudową teleskopową, skrzynką uliczną sztywną ,
10 - studnia głębinowa S3 wraz z armaturą
11 - Zawór zwrotny klapowy DN 100
UWAGA !!!
Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych zastosować należy uszczelkę gumową

Pompa S3

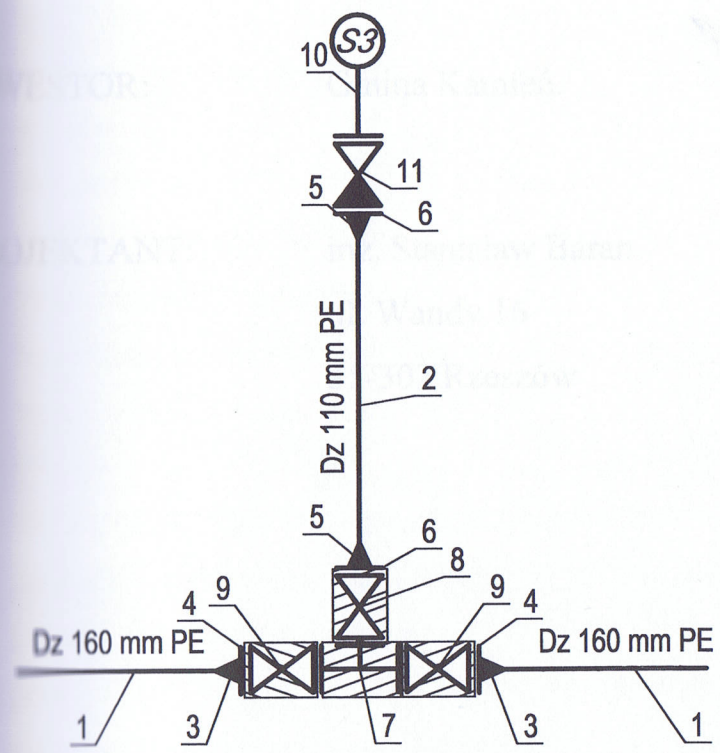

Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100, SDR 17, Dz 160 mm,
2 - rura ciśnieniowa PE 100, SDR 17, Dz 110 mm,
3 - tuleja kołnierzowa Dz/DN 160 mm,
4 - kołnierz stalowy Dz/DN 160/150 mm,
5 - tuleja kołnierzowa Dz/DN 110 mm,
6 - kołnierz stalowy Dz/DN 110/100 mm,
7 - trójnik kołnierzowy DN/DN1 160/110 mm,
8 - zasuwa kołnierzowa typ E2 DN 100 mm, z kółkiem ręcznym, obudową teleskopową, skrzynką uliczną sztywną ,
9 - zasuwa kołnierzowa typ E2 DN 150 mm, z kółkiem ręcznym, obudową teleskopową, skrzynką uliczną sztywną ,
10 - studnia głębinowa S2 wraz z armaturą
11 - Zawór zwrotny klapowy DN 100
UWAGA !!!
Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych zastosować należy uszczelkę gumową

Pompa S2

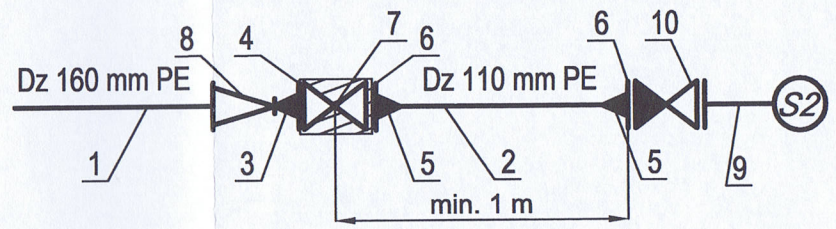

Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100, SDR 17, Dz 160 mm,
2 - rura ciśnieniowa PE 100, SDR 17, Dz 110 mm,
3 - tuleja kołnierzowa Dz/DN 160 mm,
4 - kołnierz stalowy Dz/DN 160/150 mm,
5 - tuleja kołnierzowa Dz/DN 110 mm,
6 - kołnierz stalowy Dz/DN 110/100 mm,
7 - zasuwa kołnierzowa typ E2 DN 100 mm, z kółkiem ręcznym, obudową teleskopową, skrzynką uliczną sztywną ,
8 - zwężka dwukołnierzowa DN/DN1 160/110 mm,
9 - studnia głębinowa S1 wraz z armaturą
10 - Zawór zwrotny klapowy DN 100

UWAGA !!!
Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych zastosować należy uszczelkę gumową

Firma Wielobranżowa "P.B." mgr inż. Ryszard Baran
Al. Krzyżanowskiego 6C 35-329 Rzeszów

Temat: **Ujęcie wody w Łowisku wraz z rozbudową SUW w Krzywej Wsi**

Inwestor: Urząd Gminy Kamień.

branża	funkcja	Imię i Nazwisko	nr uprawn.	data	podpis	faza:
sanitarna	projektant	inż. Stanisław Baran	2148/61	12-2008		projekt budowlany
sanitarna	sprawdzający	inż. Jan Obłoj	318/66	12-2008		skala: / nr rys. 6

Nazwa rysunku: Schemat montażowy węzłów