




Schemat przejścia rur drenażowych
przez uszczelnienie

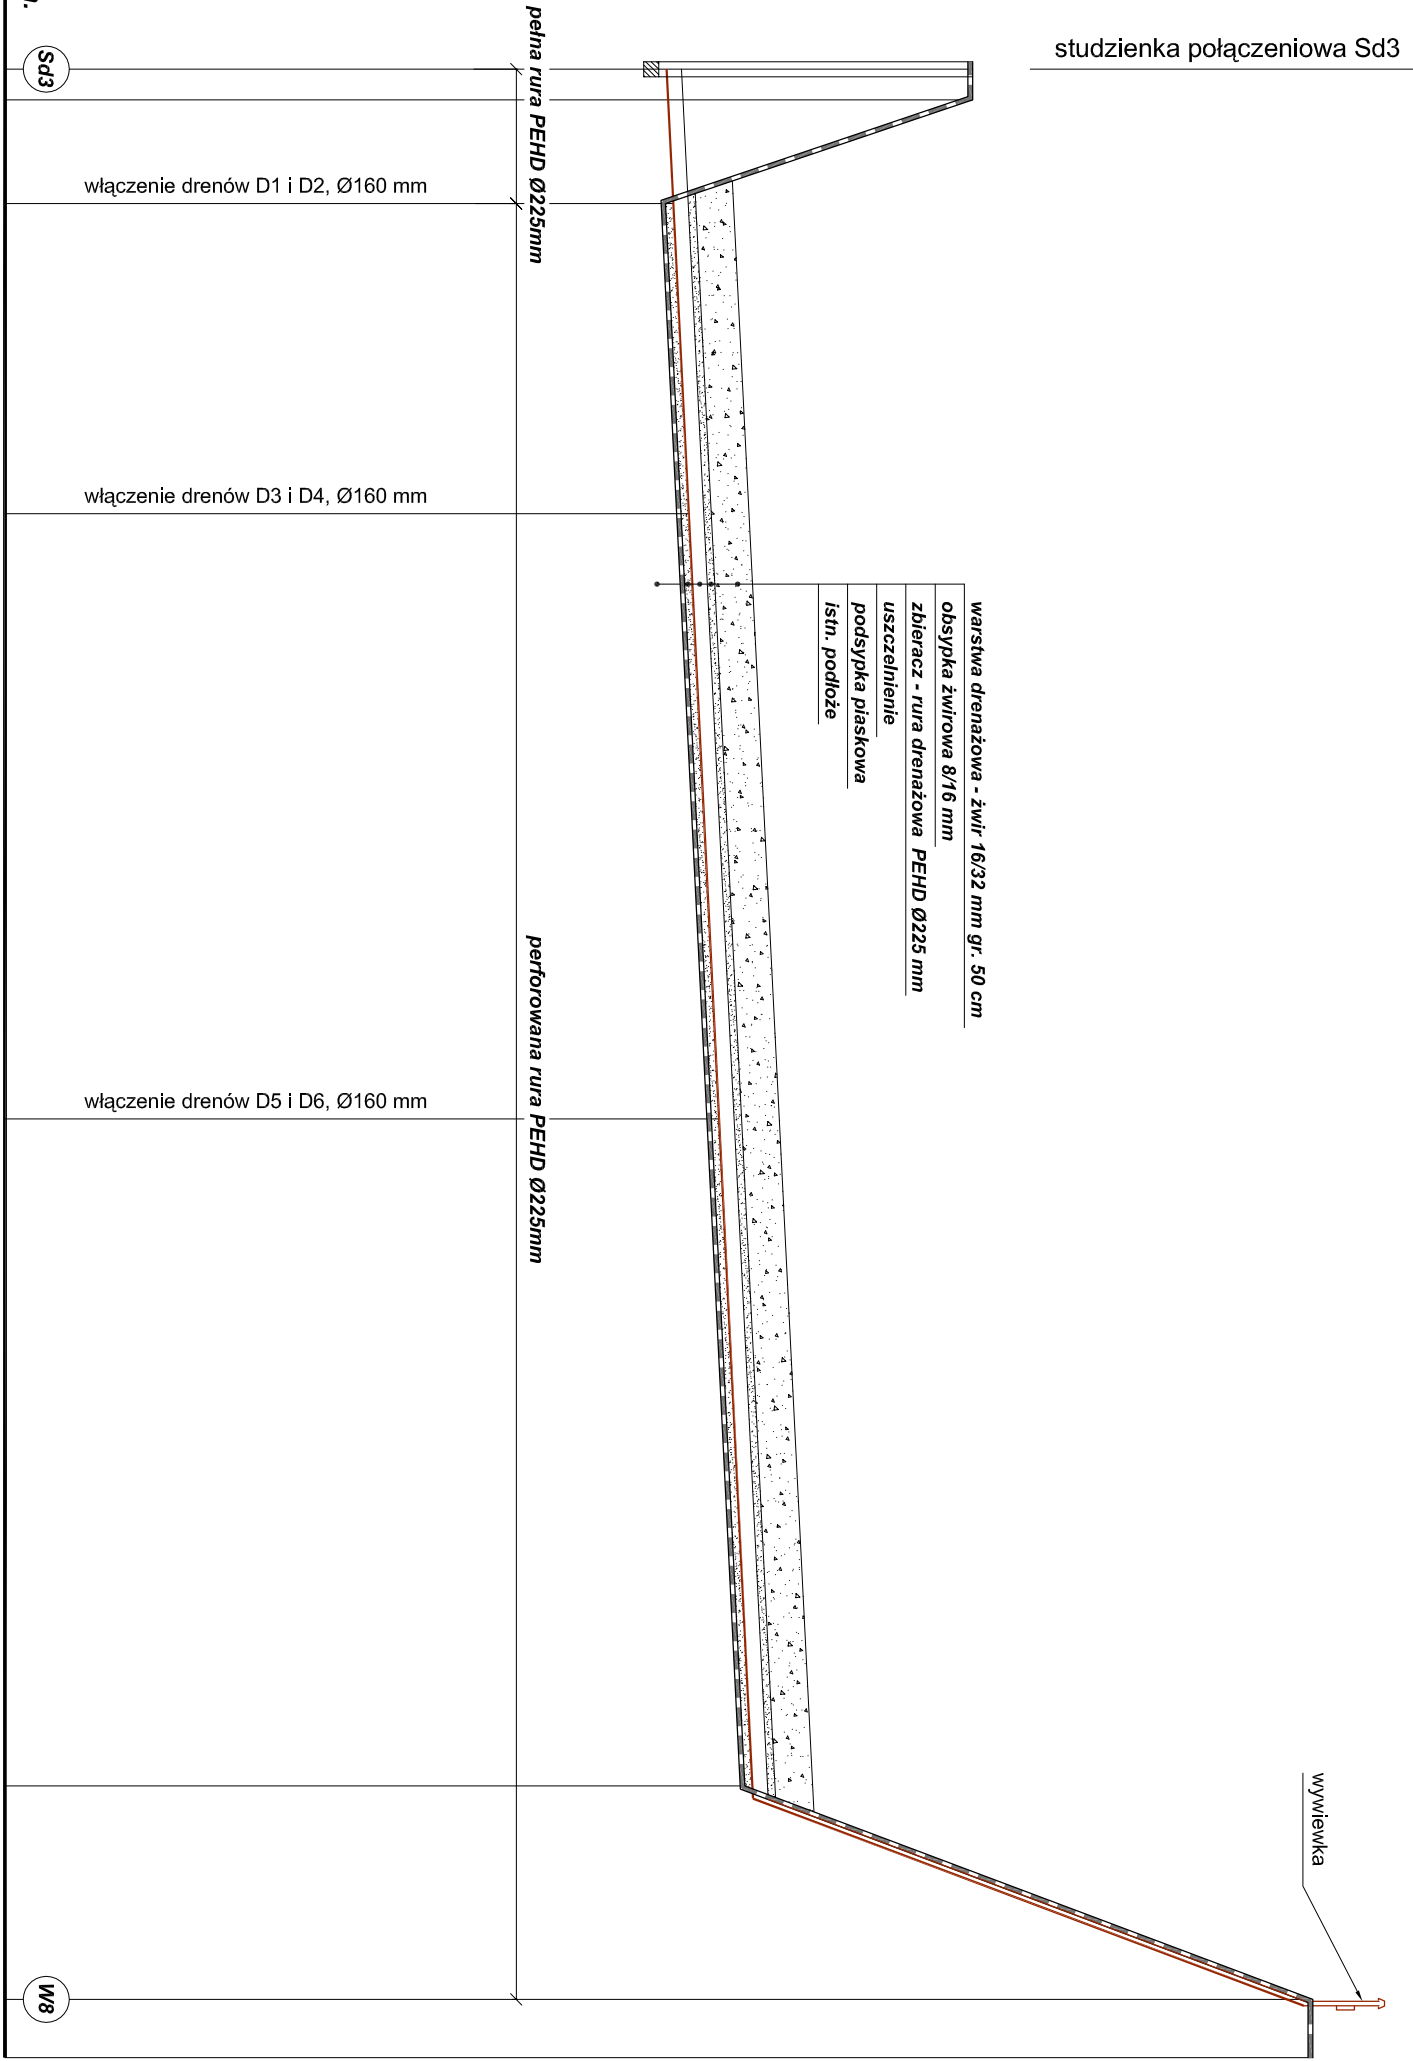

Schemat ułożenia drenazu

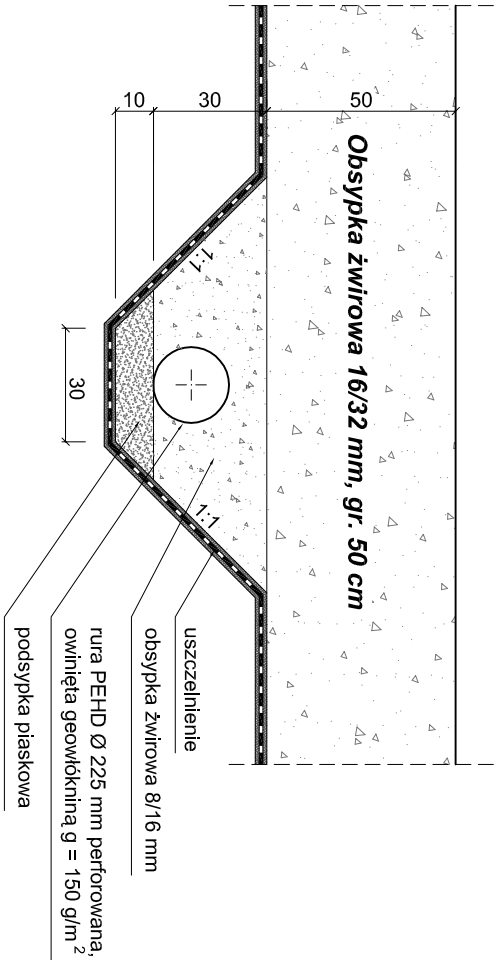

Rzędne terenu		210,80	210,80	207,14	207,34	207,74	208,19	215,30	215,30
Rzędna dna rury		206,65	206,75	206,84	207,04	207,44	207,89		
Głębokości		4,15	4,05	0,30	0,30	0,30	0,30		
Spadki		‰0,01							
Odległości		0,0	2,0	8,9	29,4	69,4	113,5	127,7	131,5

Inwestor:		Temat opracowania:	
Gmina Ostrow		Projekt zmian do projektu budowlanego rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy	
Projektował:	Nr upr.:	Objekt:	
tech. Ludwik Gędek	288/66/Kr	Drenaż odcieków	
Opracował:		Trasę rysunku:	
mgr inż. Michał Orlak		Profil podłużny zbieracza Z2	
Sprawił:	Nr upr.:	Data:	Skala:
mgr inż. Edward Kawa	184/98	XI. 2010	1:500
			Nr rysunku:
			4.2