


skala 1:1

ZK-1/L

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE WOLNOSTOJĄCE  
WEDŁUG WYTYCZNYCH PGE DYSTRYBUCJA S.A.  
USYTUOWANIE OBOK ISTNIEJĄCEGO SŁUPA

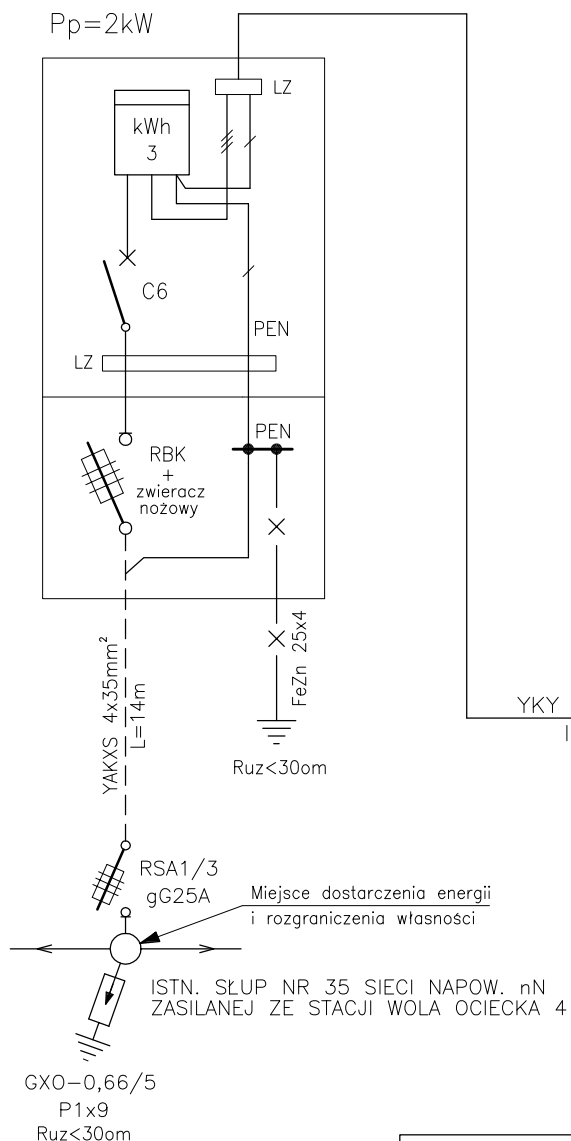

POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P9  
w m. Wola Ociecka, dz. nr 331

KOMPLETNA ROZDZIELNIA ELEKTR. RP  
DOSTAWA PRODUCENTA POMPOWNI

SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WEDŁUG  
OPISU TECZNICZNEGO I RYSUNKÓW

$P_i = 5,0 \text{ kW}$	POMPY (2x1,5kW) - 3,0 kW
$P_o = 2,0 \text{ kW}$	STER. i AKP - 0,1 kW
	MONITORING - 0,1 kW
	GNIAZDO REM. - 1,5 kW
	OGRZEWANIE - 0,2 kW
	SŁUP OŚWIE TL. - 0,1 kW



ROZRUCH POMP  
BEZPOŚREDNI

RHDPE  $\varnothing 200$   
DLA KABLI PRODUCENTA  
POMPOWNI,  $L=2 \text{ m}$

PRZEPOMPOWNIĄ  
ŚCIEKÓW SANITARNYCH

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD SIECI TN-C-S