


skala 1:1

ZK-1/L

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE WOLNOSTOJĄCE
WEDŁUG WYTYCZNYCH PGE DYSTRYBUCJA S.A.
USYTUOWANIE OBOK ISTNIEJĄCEGO SŁUPA




POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P6
w m. Wola Ociecka, dz. nr 228

KOMPLETNA ROZDZIELNIA ELEKTR. RP
DOSTAWA PRODUCENTA POMPOWNI

SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WEDŁUG
OPISU TECZNICZNEGO I RYSUNKÓW

$P_i = 4,2 \text{ kW}$	POMPY (2x1,1kW) - 2,2 kW
$P_o = 1,5 \text{ kW}$	STER. i AKP - 0,1 kW
	MONITORING - 0,1 kW
	GNIAZDO REM. - 1,5 kW
	OGRZEWANIE - 0,2 kW
	SŁUP OŚWIE TL. - 0,1 kW

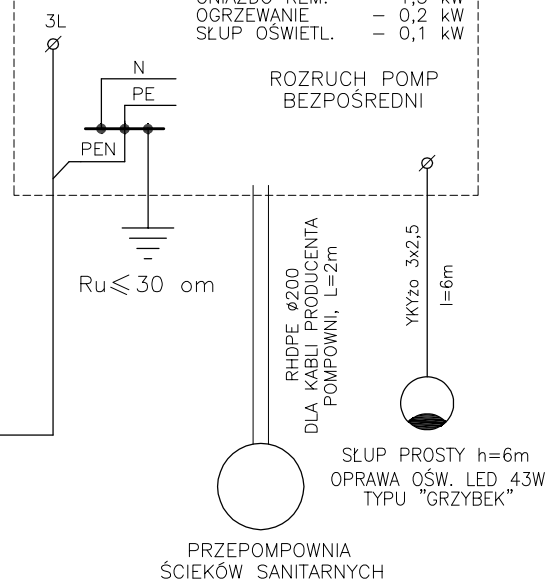

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-C-S