


skala 1:1

ZK-1/L

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE WOLNOSTOJĄCE
WEDŁUG WYTYCZNYCH PGE DYSTRYBUCJA S.A.
USYTUOWANIE OBOK ISTNIEJĄCEGO SŁUPA

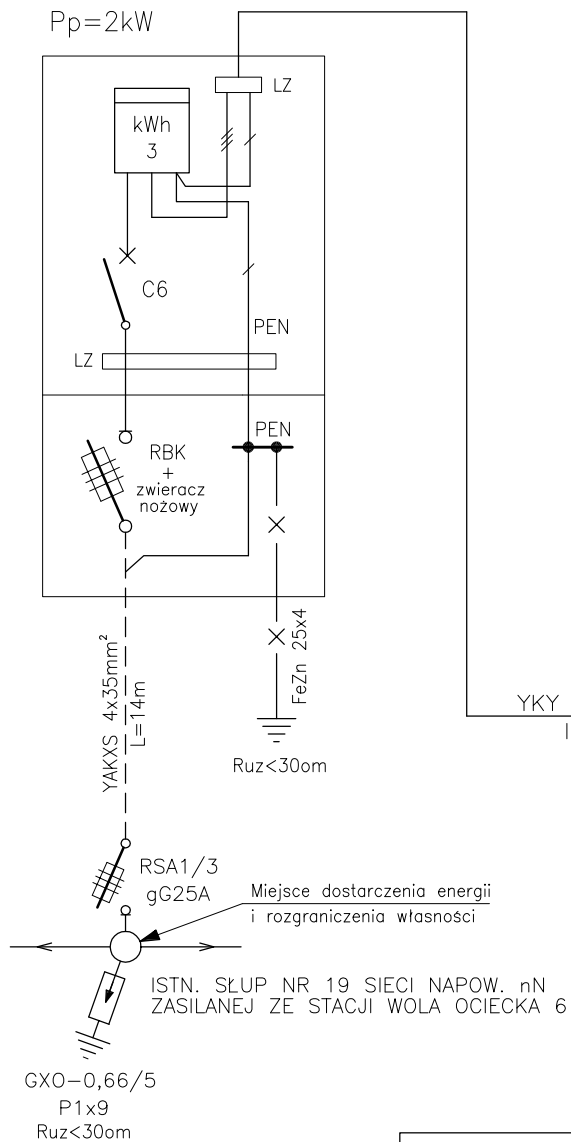


POMPOWIA ŚCIEKÓW P11
w m. Wola Ociecka, dz. nr 135

KOMPLETNA ROZDZIELNIA ELEKTR. RP
DOSTAWA PRODUCENTA POMPOWNI

SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WEDŁUG
OPISU TECHNICZNEGO I RYSUNKÓW

Pi = 5,0kW	POMPY. (2x1,5kW)	– 3,0 kW
Po = 2,0kW	STER. i AKP	– 0,1 kW
	MONITORING	– 0,1 kW
	GNIAZDO REM.	– 1,5 kW
3L	OGRZEWANIE	– 0,2 kW
α	ŚLUP OŚWIETL.	– 0,1 kW

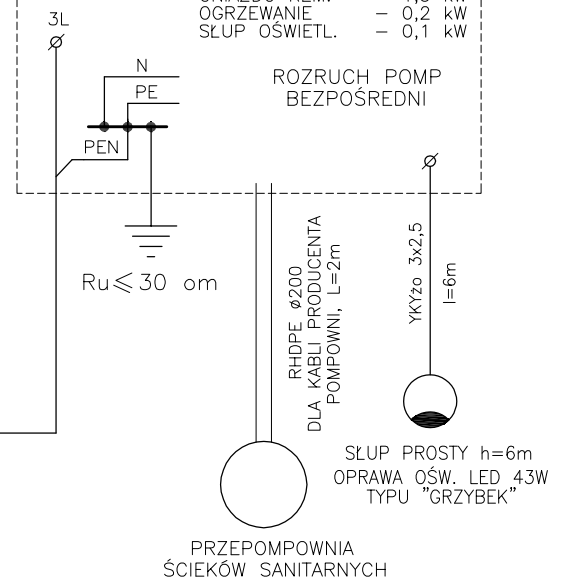

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-C-S