


skala 1:1

ZK-1/L

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE WOLNOSTOJĄCE
WEDŁUG WYTYCZNYCH PGE DYSTRYBUCJA S.A.
USYTUOWANIE OBOK ISTNIEJĄCEGO SŁUPA




POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P7
w m. Wola Ociecka, dz. nr 482/1

KOMPLETNA ROZDZIELNIA ELEKTR. RP
DOSTAWA PRODUCENTA POMPOWNI

SZCZEGÓŁOWE WYPOSAŻENIE WEDŁUG
OPISU TECZNICZNEGO I RYSUNKÓW

| | | |
|------------------------|-------------------|----------|
| $P_i = 5,0 \text{ kW}$ | POMPY (2x1,5kW) - | 3,0 kW |
| $P_o = 2,0 \text{ kW}$ | STER. i AKP | - 0,1 kW |
| | MONITORING | - 0,1 kW |
| | GNIAZDO REM. | - 1,5 kW |
| | OGRZEWANIE | - 0,2 kW |
| | SŁUP OŚWIETL. | - 0,1 kW |

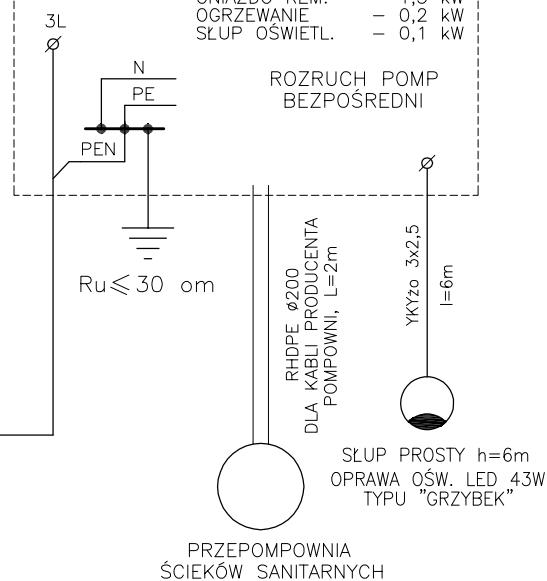

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-C-S