

UCHWAŁA NR XXXVI/187/2017
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia 17 listopada 2017 r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) Rada Gminy w Parysowie uchwała, co następuje:

- § 1.1. Wyraża się zgodę na obciążenie części nieruchomości gruntowych stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 572, 579/3, 1375/6, 1375/8, 1375/10, 1375/11, 1375/12, 632, 161, 579/4, 1333 położonych w Parysowie w obrębie Parysów, stanowiących własność Gminy Parysów poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.
2. Ograniczone prawo rzeczowe ustanowione będzie na czas nieoznaczony w celu umieszczenia kontenerowych stacji transformatorowych oraz linii kablowych niskiego i średniego napięcia oraz ich eksploatacji i polega na zapewnieniu dostępu do stacji transformatorowych wraz z liniami kablowymi celem napraw, remontów, konserwacji i modernizacji.
3. Zakres służebności został ukazany na załącznikach mapowych do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parysów.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/187/2017
Rady Gminy w Parysowie
z dnia 17 listopada 2017 r.

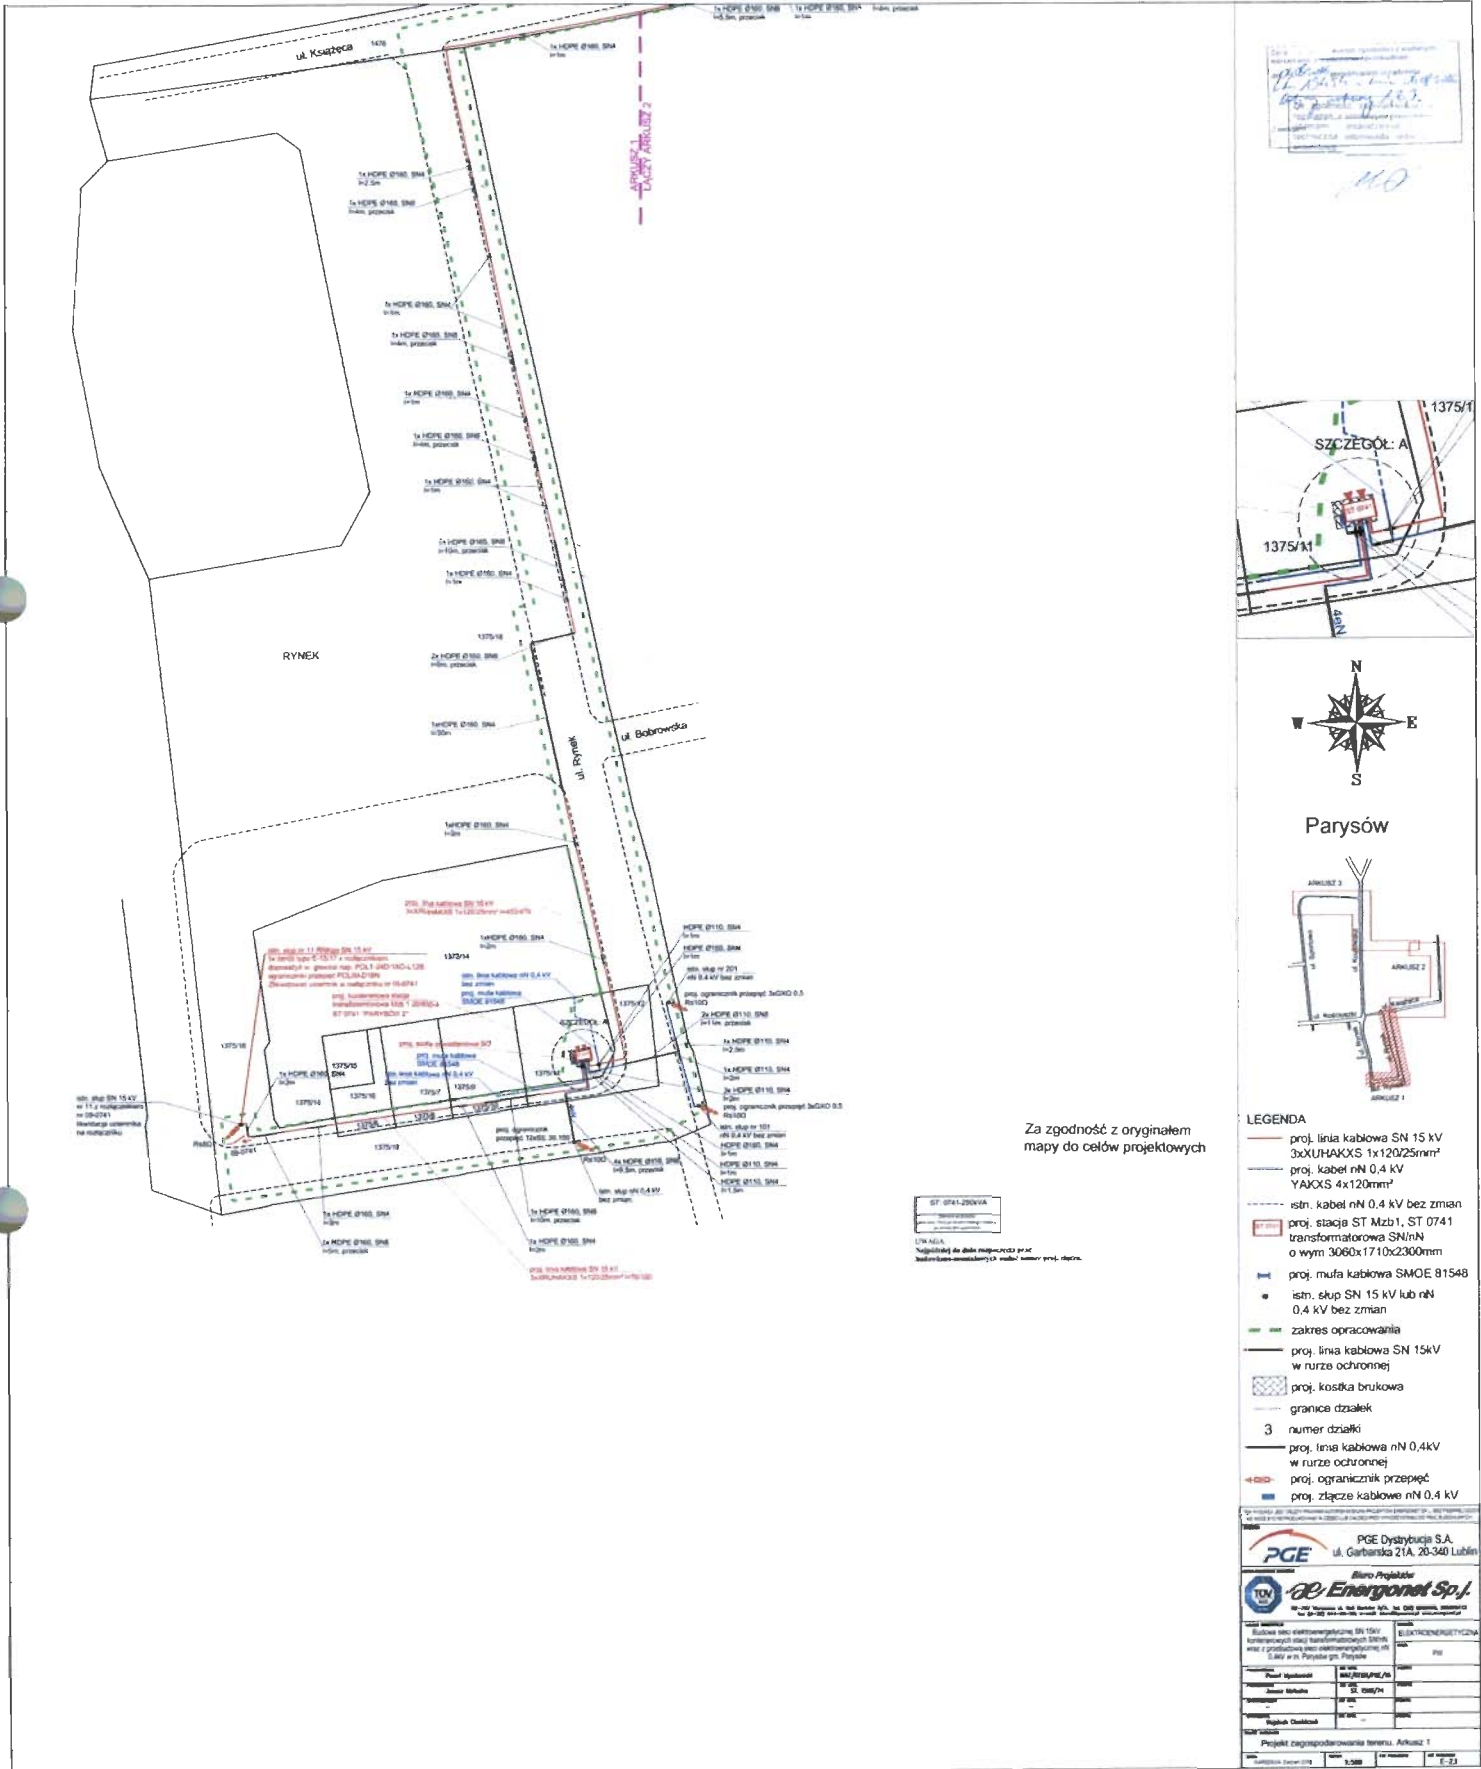


Za zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych

Stamp and signature area at the top right of the drawing.



Parysów



- LEGENDA**
- proj. linia kablowa SN 15 kV 3x0.4/10 kV
 - proj. kabel nN 0.4 kV YAXXS 4x120mm²
 - istn. kabel nN 0.4 kV bez zmian
 - proj. stacja ST Mzb 1, ST 0741 transformatorowa SN/nN o wym 3060x1710x2300mm
 - proj. mufa kablowa SMOE 81548
 - istn. skłup SN 15 kV lub nN 0.4 kV bez zmian
 - zakres opracowania
 - proj. linia kablowa SN 15kV w rurze ochronnej
 - proj. kostka brukowa
 - granice działki
 - 3 numer działki
 - proj. linia kablowa nN 0.4kV w rurze ochronnej
 - proj. ogranicznik przepięć
 - proj. złącze kablowe nN 0.4 kV

ST 0741-200VA
15kV/0.4kV
Napięcie do 20kV
Wymiary zewnętrzne 3060x1710x2300mm

PGE PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbalska 21A, 20-340 Lublin

Energonet Sp. z o.o. Biuro Projektów
ul. Józefa Piłsudskiego 1, 20-000 Parysów

Projektant	mgr inż. Andrzej Kozłowski	Wzrost	175
Wykonawca	mgr inż. Andrzej Kozłowski	Wzrost	175
Wzrost	175	Wzrost	175
Wzrost	175	Wzrost	175
Wzrost	175	Wzrost	175

Projekt zagospodarowania terenu: Analiz 1

Przewodniczący Rady
Agnieszka Boruta
Agnieszka Boruta

