

± 0,00=141,75 m n.p.m.

BAYER PROJEKT

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Oddział w Lublinie, 20–423 Lublin, ul. Piękno 8

tel. +48 81 4402061; +48 503025650; fax: +48 81 4402061

email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant:	Podpis:
mgr. inż. Artur Golonka	
upr. bud. nr LUB/0014/P00E/09	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr. inż. Albert Gołqb	
upr. bud. nr LUB/0009/PW0E/09	


Nazwa inwestycji:
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH
”MOJE BOISKO ORLIK 2012”
WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO – SZATNIOWYM
Adres inwestycji:
ul. Spółdzielcza 15
21-530 Piszczacz
Inwestor:
Gmina Piszczacz
ul. Włodawska 8
21-530 Piszczacz

Temat rysunku:
PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ
BUDYNKU ZAPLECZA
- RZUT DACHU

Faza:	Branża:		Numer projektu:
PB	ELEKTRYCZNA		11-009
Skala:	Data:	Rewizja:	Numer rysunku:
1:100	Maj 2011	00	E-04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

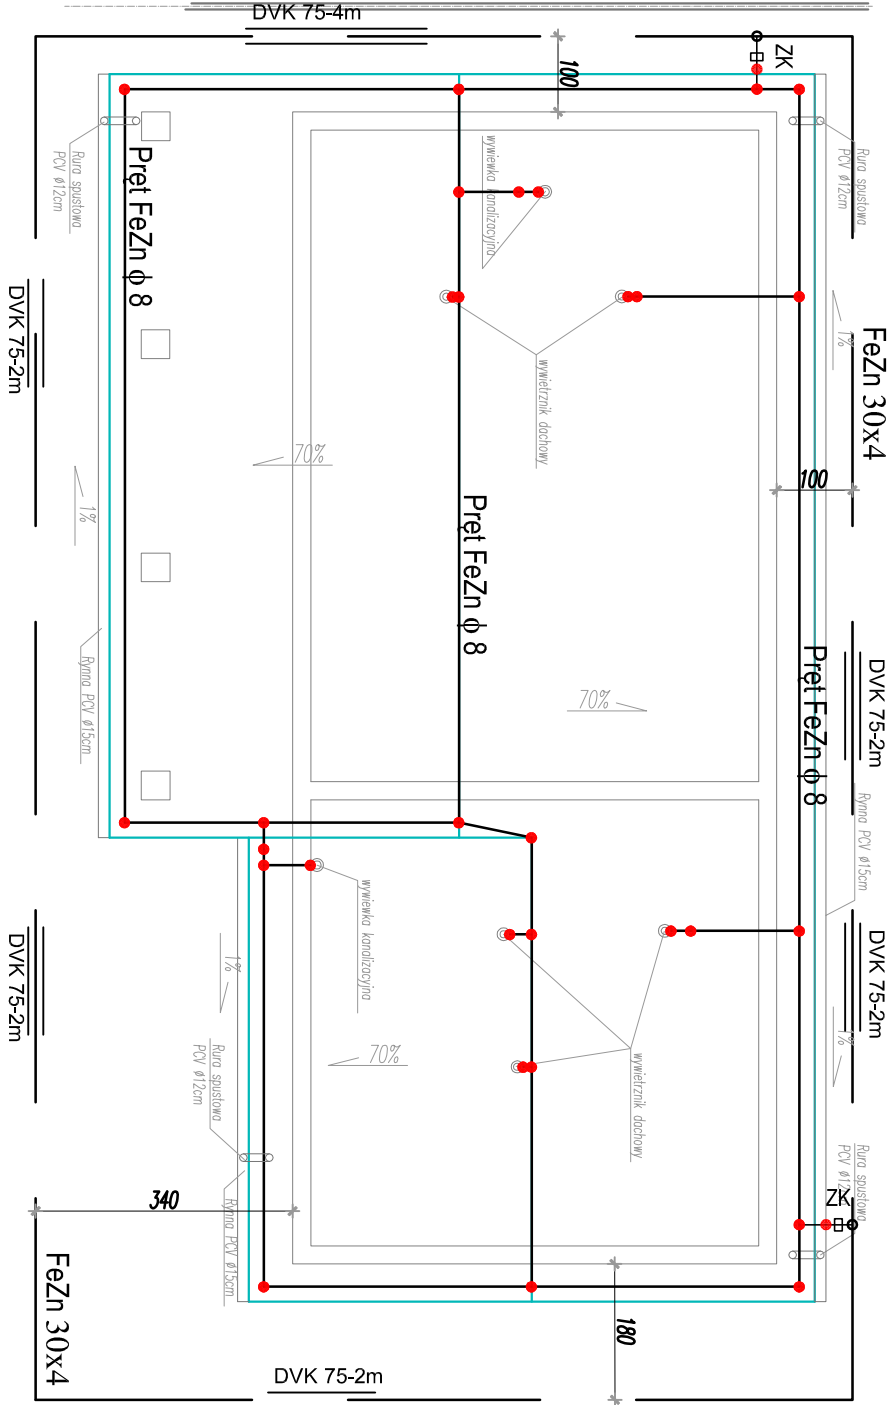

RZUT DACHU – SKALA 1 : 100

- ZKoo
- złącze kontrolne instalacji uziemienia
 - bednarka stalowa 30x4mm ocynkowana
 - pręt stalowy śr 8 mm ocynkowany
 - pręt Galmar fi 17,2 - 6m
 - rura ochronna DVK 75

OZNACZENIA

- UWAGI:
1. Bednarkę prowadzić na głębokość 0,7 m
 2. Do zwodów na dachu przyłączyć wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach
 3. Złącze kontrolne umieścić na zewnątrz na wysokości 1,8m
 4. Do konstrukcji łączyć wszystkie masy metalowe budynku