








OZNACZENIA – BRANŻA ELEKTRYCZNA

| | |
|---|--|
|  | - projektowana linia kablowa n.n. 0,4 kV |
|  | - projektowane złącze kablowe |
|  | - słup typu GALAXIE P-10m z fund. typu F120/43 |
|  | - oprawa typu HORUS AD 400W MT |
|  | - projektowana rura osłonowa typu DVK 75 |
|  | - projektowana rura osłonowa typu DVK 110 |

A[m]

B[m]

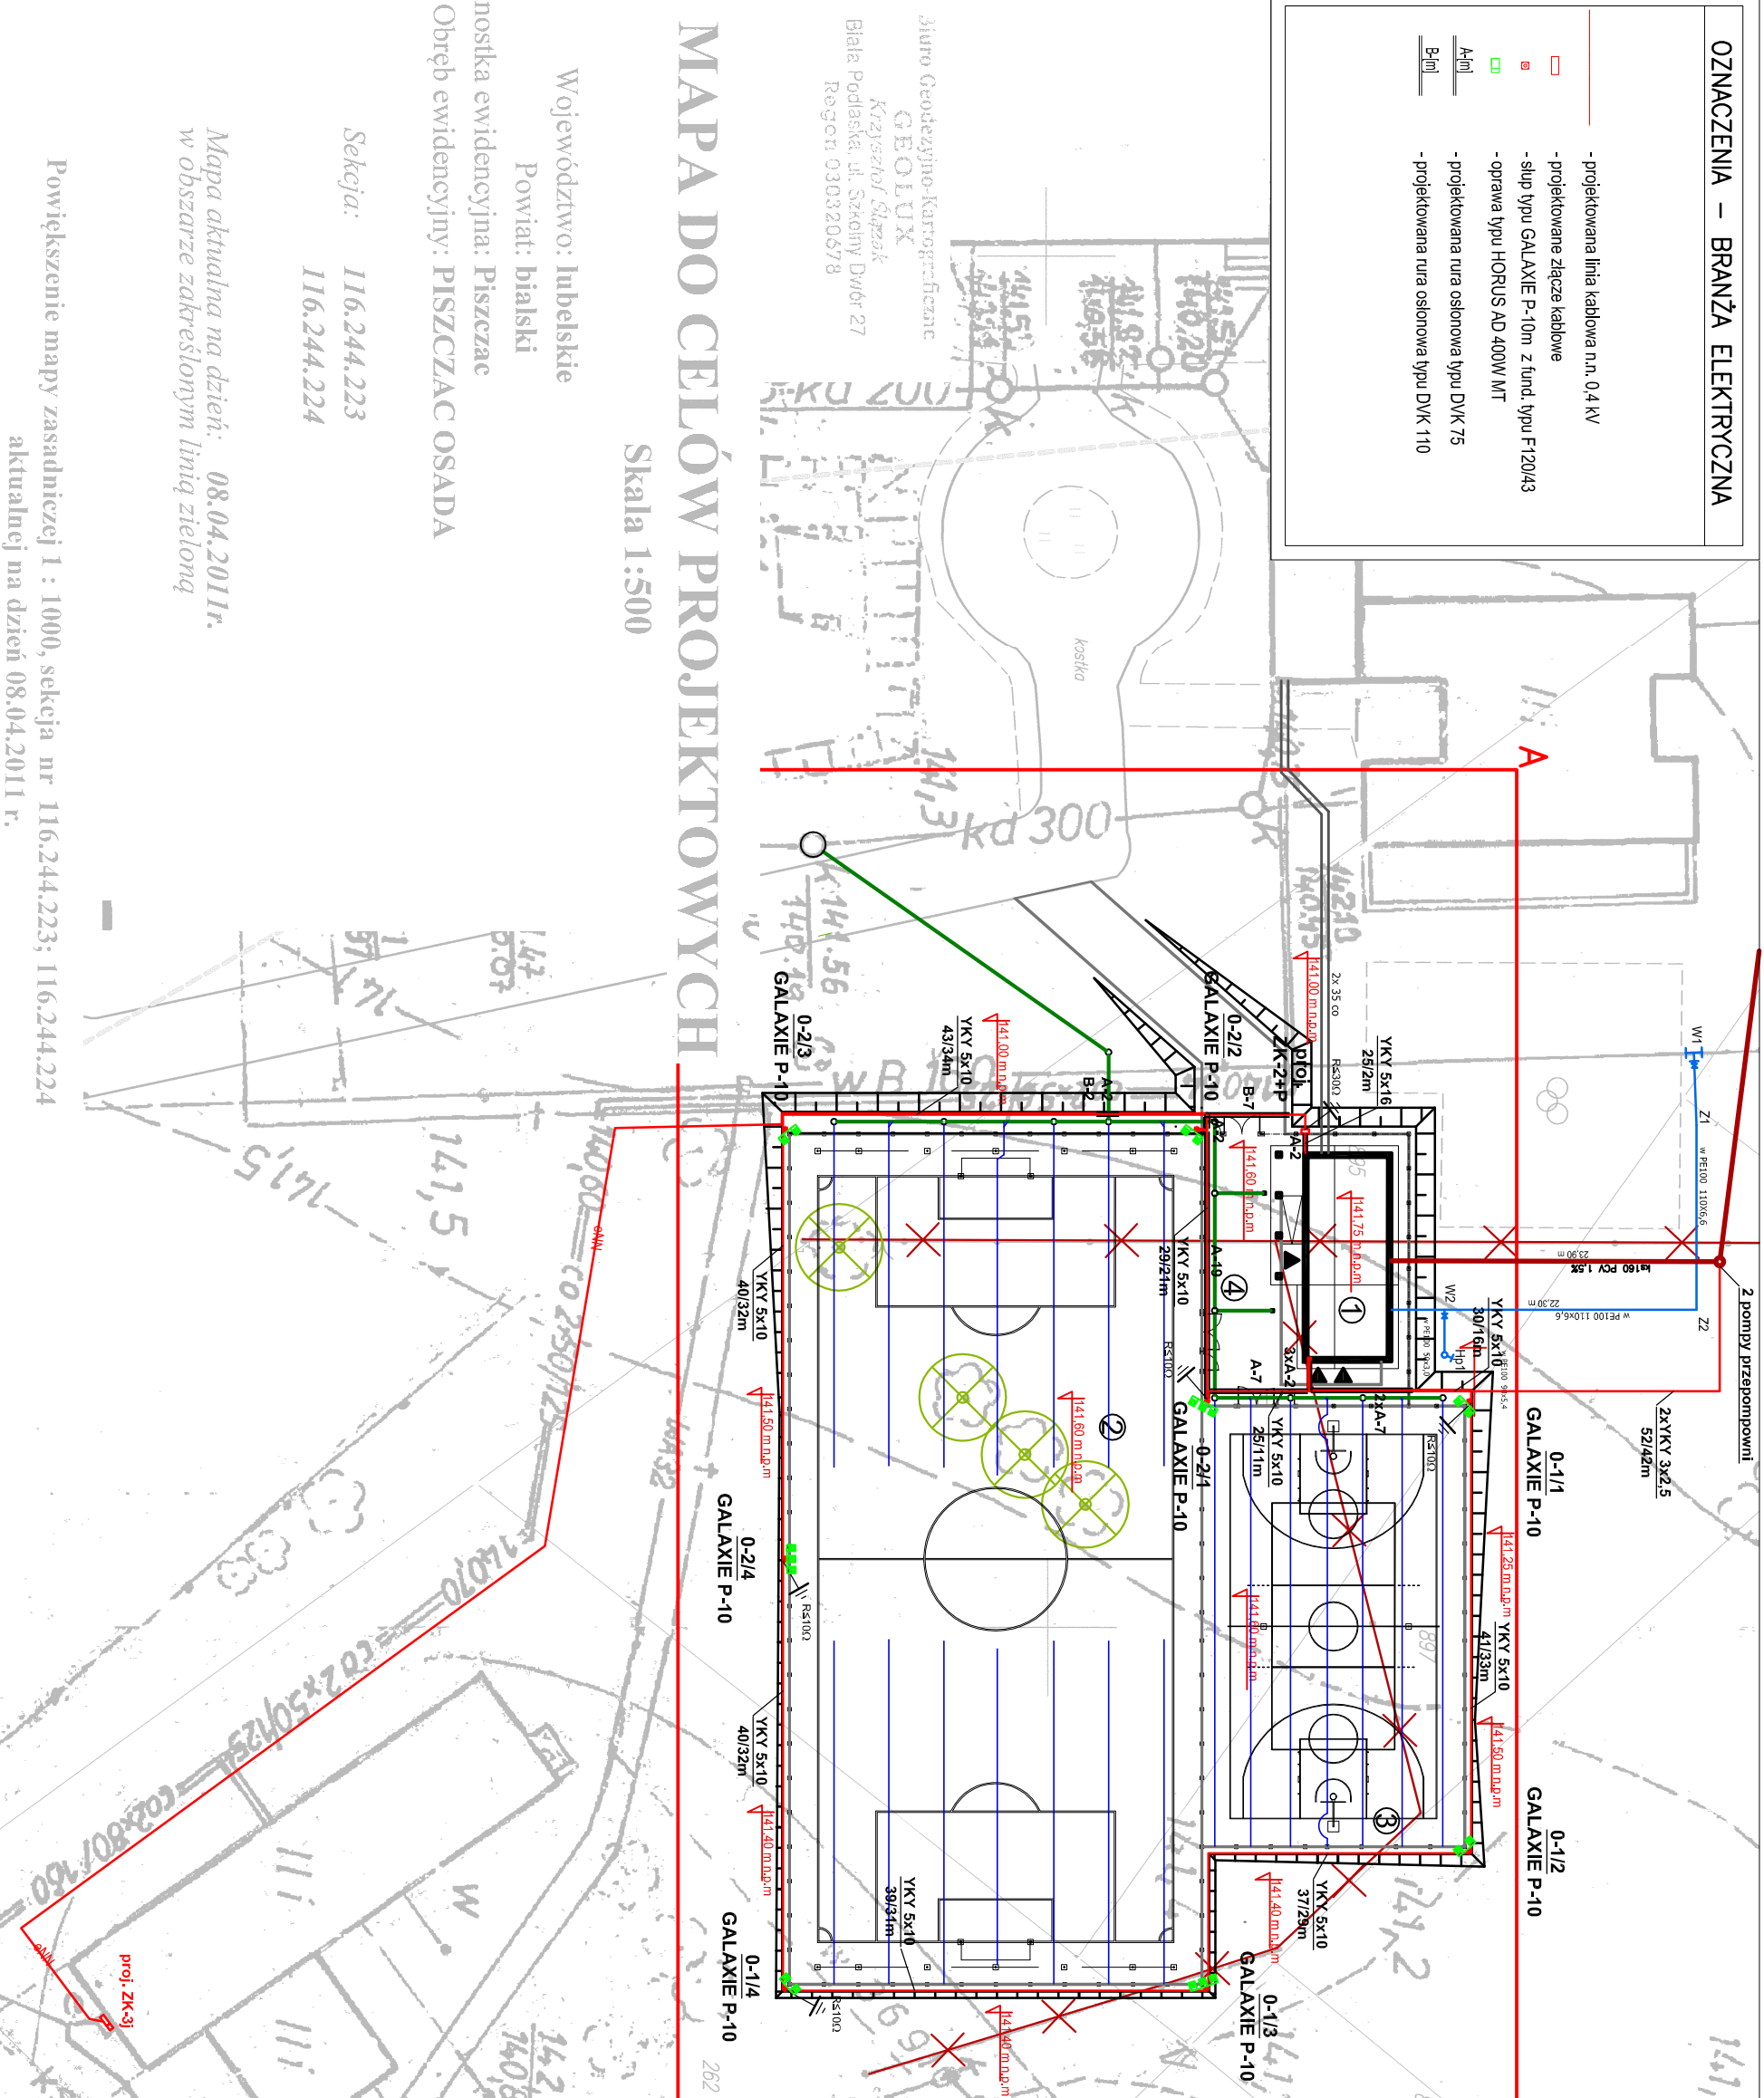

BAYER PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

| | |
|--|---------|
| Projektant: | Podpis: |
| mgr. inż. Artur Golonka upr. bud. nr LUB/0014/PWOE/09 | |
| Sprawdzający: | Podpis: |
| mgr. inż. Albert Gotqb upr. bud. nr LUB/0009/PWOE/09 | |

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH
"MOJE BOJSKO ORLIK 2012"
WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO – SZATNIOWYM

Investor:

PROJEKT ZALICZNIKOWYCH LINII KABLOWYCH NA
ZASILAJĄCYCH BUDYNK ZAPLECZA
BOISK SPORTOWYCH

| | | |
|--------|-------------|-----------------|
| Faza: | Branża: | Numer projektu: |
| PW | ELEKTRYCZNA | 11-009 |
| Skala: | Data: | Rewizja: |
| 1:500 | MAJ 2011 | 00 |
| | | Numer rysunku: |
| | | E-02 |

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.