

± 0,00=141,75 m n.p.m.

**BAYER PROJEKT**

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Oddział w Lublinie, 20-423 Lublin, ul. Piękna 8

tel. +48 81 4402061; +48 503025850; fax: +48 81 4402061

email: lublin@bayerprojekt.pl; www.bayerprojekt.pl

Projektant:	Podpis:
mgr. inż. Artur Golonka	
upr. bud. nr LUB/0014/P00E/09	
Sprawdzający:	Podpis:
mgr. inż. Albert Gołqb	
upr. bud. nr LUB/0009/PW0E/09	

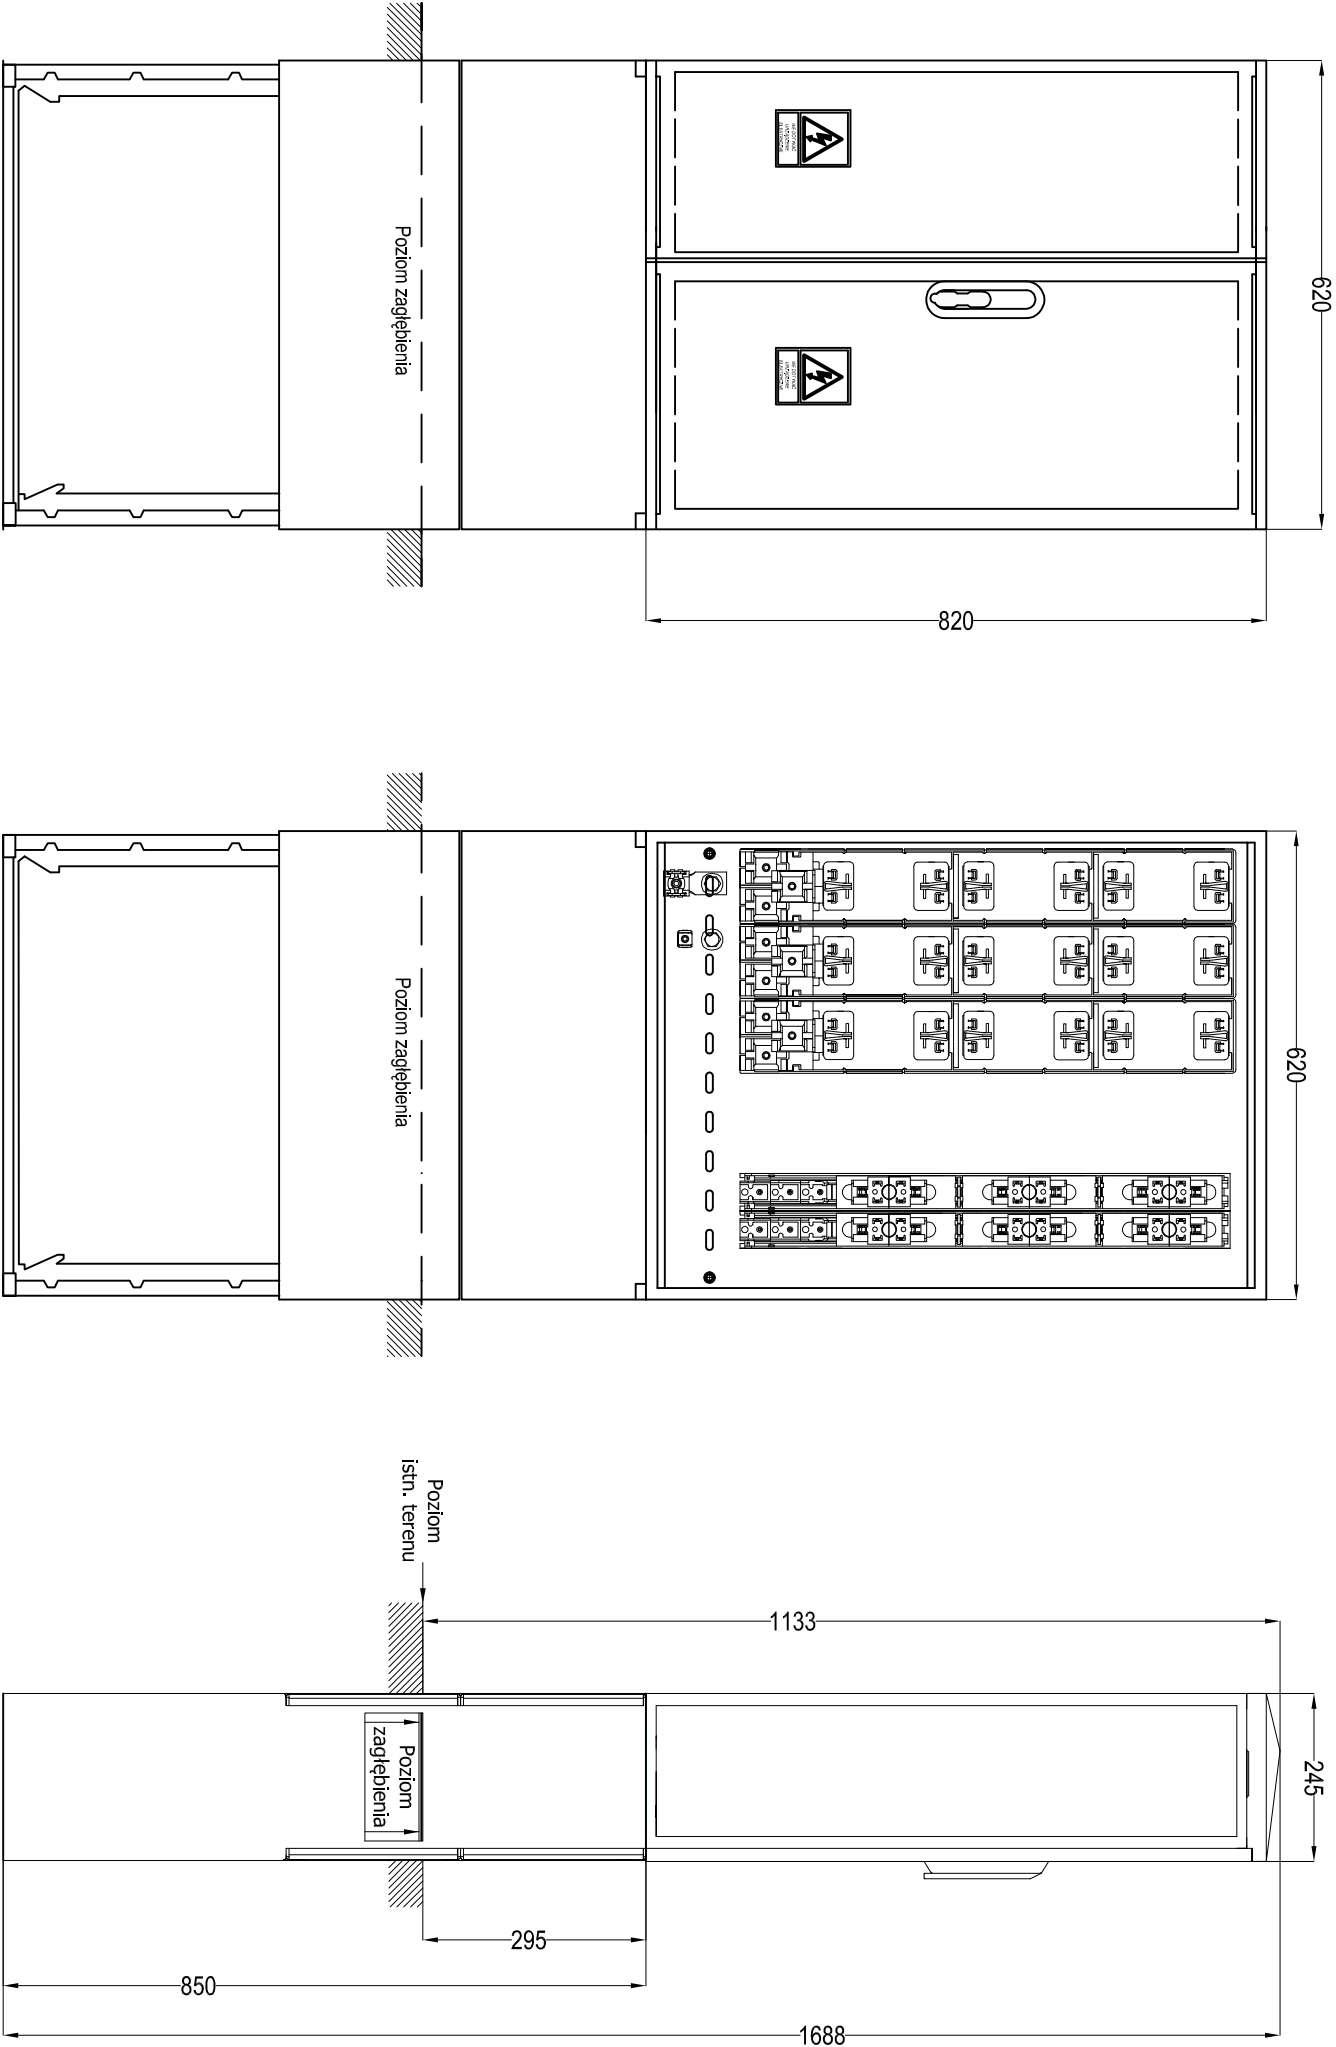

ZK 2L2+L1+2L00

Uwagi:

- Obudowy należy wykonać ze skrzynek z tworzywa termoutwardzalnego tj. II klasa izolacji .
- Złącze lakierowane, zabezpieczone przed zjawiskiem abrazji.
- Złącze przystosować do zamontowania zanka typu MASTER KEY.
- Rysunek przedstawia propozycję wykonania złącza kablowo-licznikowego.
- Złącze wyposażać w szyny miedziane białe, o prądzie dopuszczalnym długotwałym minimum 400A.
- \* - elementy przystosowane do plombowania

Układ sieci: TN

Nazwa inwestycji:	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOJSKO ORLIK 2012" WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO – SZATNIOWYM
Adres inwestycji:	ul. Spółdzielcza 15 21-530 Piszczac
Inwestor:	Gmina Piszczac ul. Włodawska 8 21-530 Piszczac

Temat rysunku:	WIDOK ZŁĄCZA KABLOWEGO TYPU ZK-2L2+L1+L00
----------------	--

Faza:	Branża:	Numer projektu:	
PW	ELEKTRYCZNA	11-009	
Skala:	Data:	Rewizja:	Numer rysunku:
1 : 10	MAJ 2011	00	E-03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/  
COPYRIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.