





TB



TO



STAROSTWO
w Białej Porębie
ul. Brzeska 41, 21-500 Białobrzegi



Biuro Projektów i Wycen Majątkowych

Piotr Dawidzduk
21-530 Piszczac, ul. Wąska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861, tel. kom. 0 691-475-098
NIP: 537-201-26-57

INWESTOR:

Gmina Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac

OBIEKT:

Budynek zaplecza sportowego dz. nr ew. 937/1, 940
Piszczac, ul. Cmentarna

TEMAT:

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
INSTALACJE ELEKTRYCZNA wraz z OŚWIETLENIEM BOISKA**

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

nr upr.

PODPIS

Projektował:

mgr inż. Robert Dydydz

LUB/0002/PW0E/07

Opracował:

TREŚĆ RYSUNKU:

Branża

elektryczna


WIDOK ROZDZIELNIC

DATA

nr rys. 6

XII 2012r.

skala

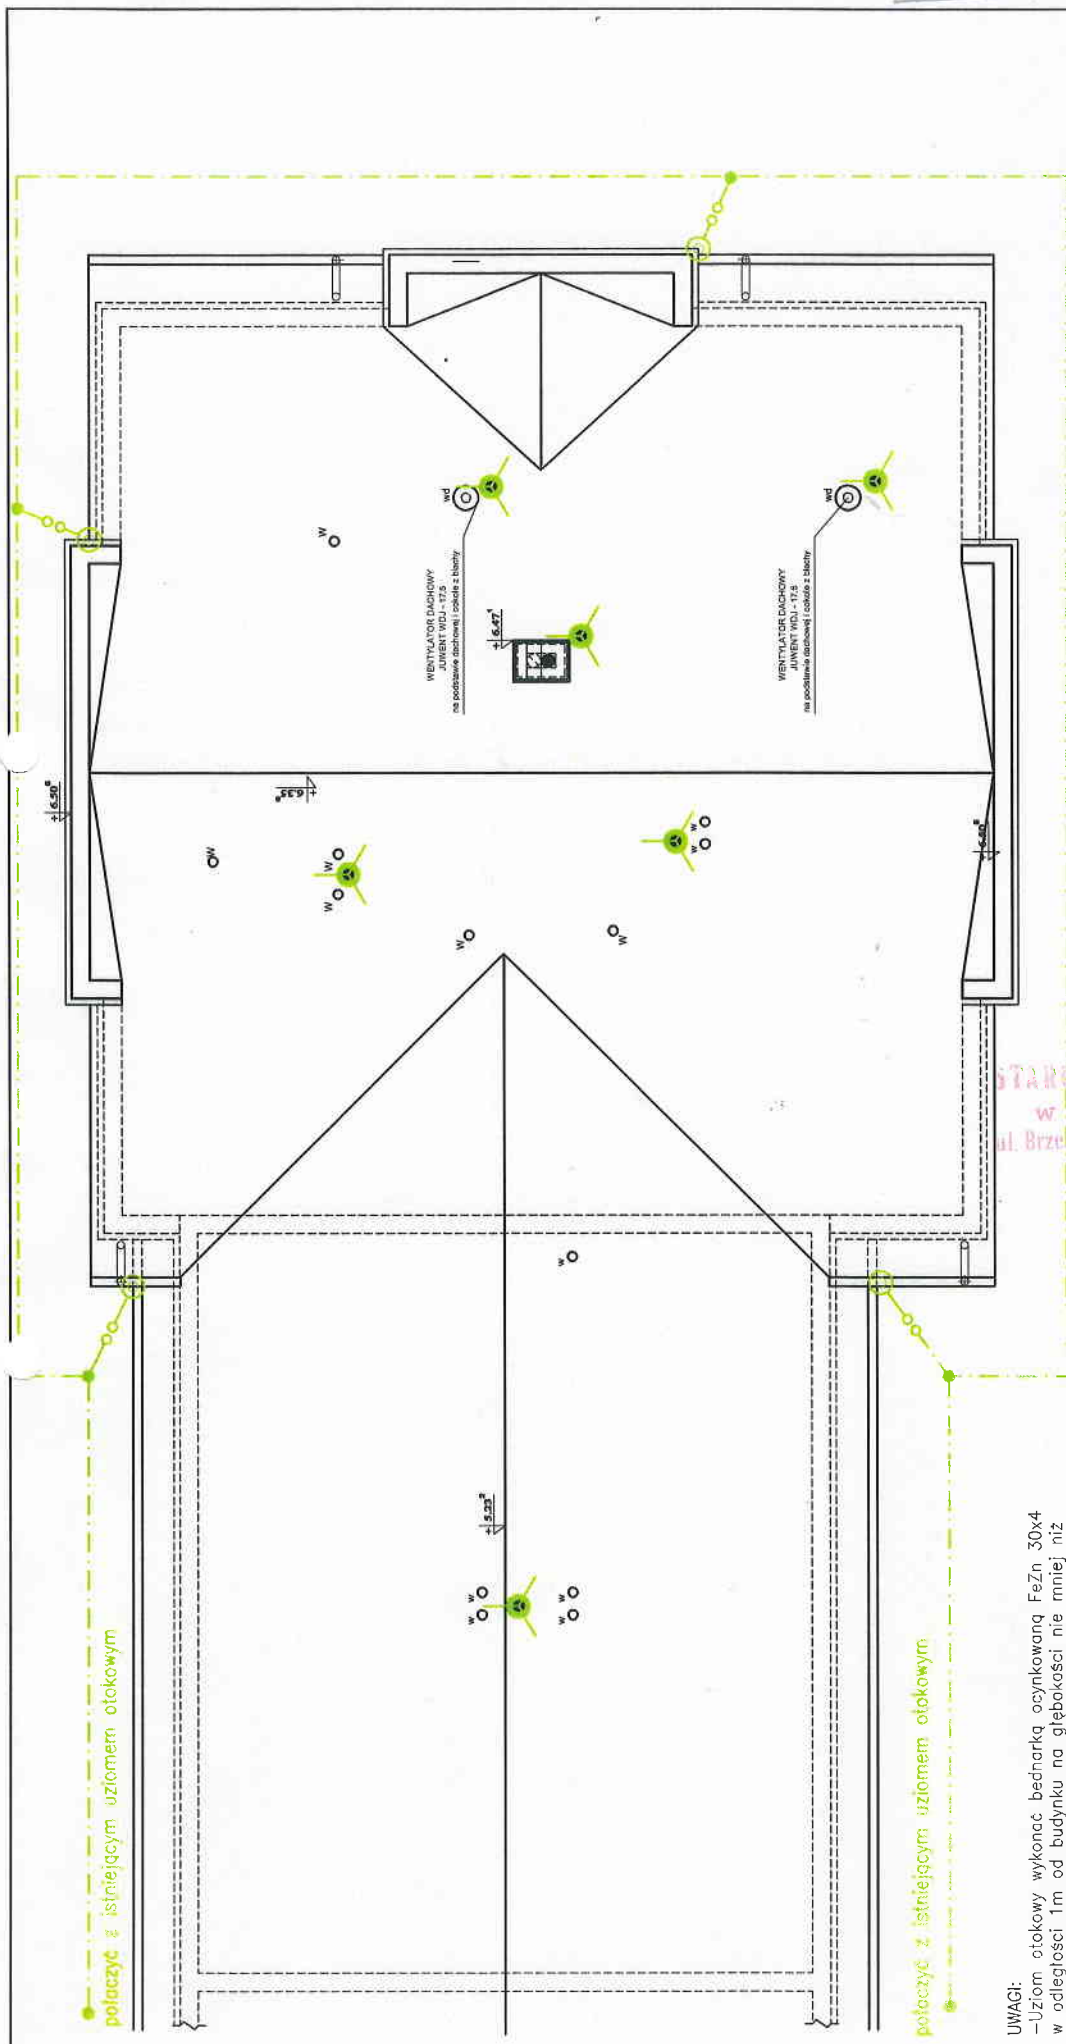


Biurowo Projektów i Wycen Majątkowych Paweł Dawidziński, Wyk. 2-3, tel. (080) 37-74-60, tel. kom. 8 91-75-969 NIP: 527-281-25-57		nr upr.		podpis	
INWESTOR: Gmina Piszczac, ul. Wodawska 8, 21-530 Piszczac		mgr inż. Robert Dydyz		LUB/0002/PW/02/07	
OBJEKT: Budynak zaplecza sportowego dz. nr ew. 937/1, 940 Piszczac ul. Cmentarna		Branża		elektryczna	
TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO INSTALACJA ELEKTRYCZNA wraz z OŚWIETLENIEM BOISKA		DATA		nr rys. 4	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		skala	
Projektant:		mgr inż. Robert Dydyz		XII 2012r.	
Opis:		Branża		1:100	
TREŚĆ RYSUNKU:		INSTALACJA ODGROMOWA i UZIEMIĄJĄCA			

Legenda

- uziom otokowy FeZn 30x4
- zwód poziomy drut ocynkowany fi 8
- złącze kontrolne na elewacji budynku
- zwód pionowy drut ocynkowany fi 8
- uchwyt uniwersalny
- iglica odgromowa

UWAGI:

- Uziom otokowy wykonac bednarką ocynkowaną FeZn 30x4 w odległości 1m od budynku na głębokości nie mniej niż 0,5 m.
- Jako zwody poziome wykorzystac pokrycie dachu blachą oraz wykonac drutem ocynkowanym FeZn Ø8.
- Przewody odprowadzające wykonac drutem ocynkowanym FeZn Ø8
- nalezy wykonac metaliczne polaczenia pomiedzy pokryciem blachą a przewodami odprowadzającymi
- W miejscach polaczeń pomiedzy zwodami pionowymi a okłami stosowac zaciski probierze montowane w puszcze.
- Do uziomu otokowego nalezy podlaczyc uziom fundamentowy.
- Wszystkie wentylatory, anteny itp. chronić iglicami odgromowymi

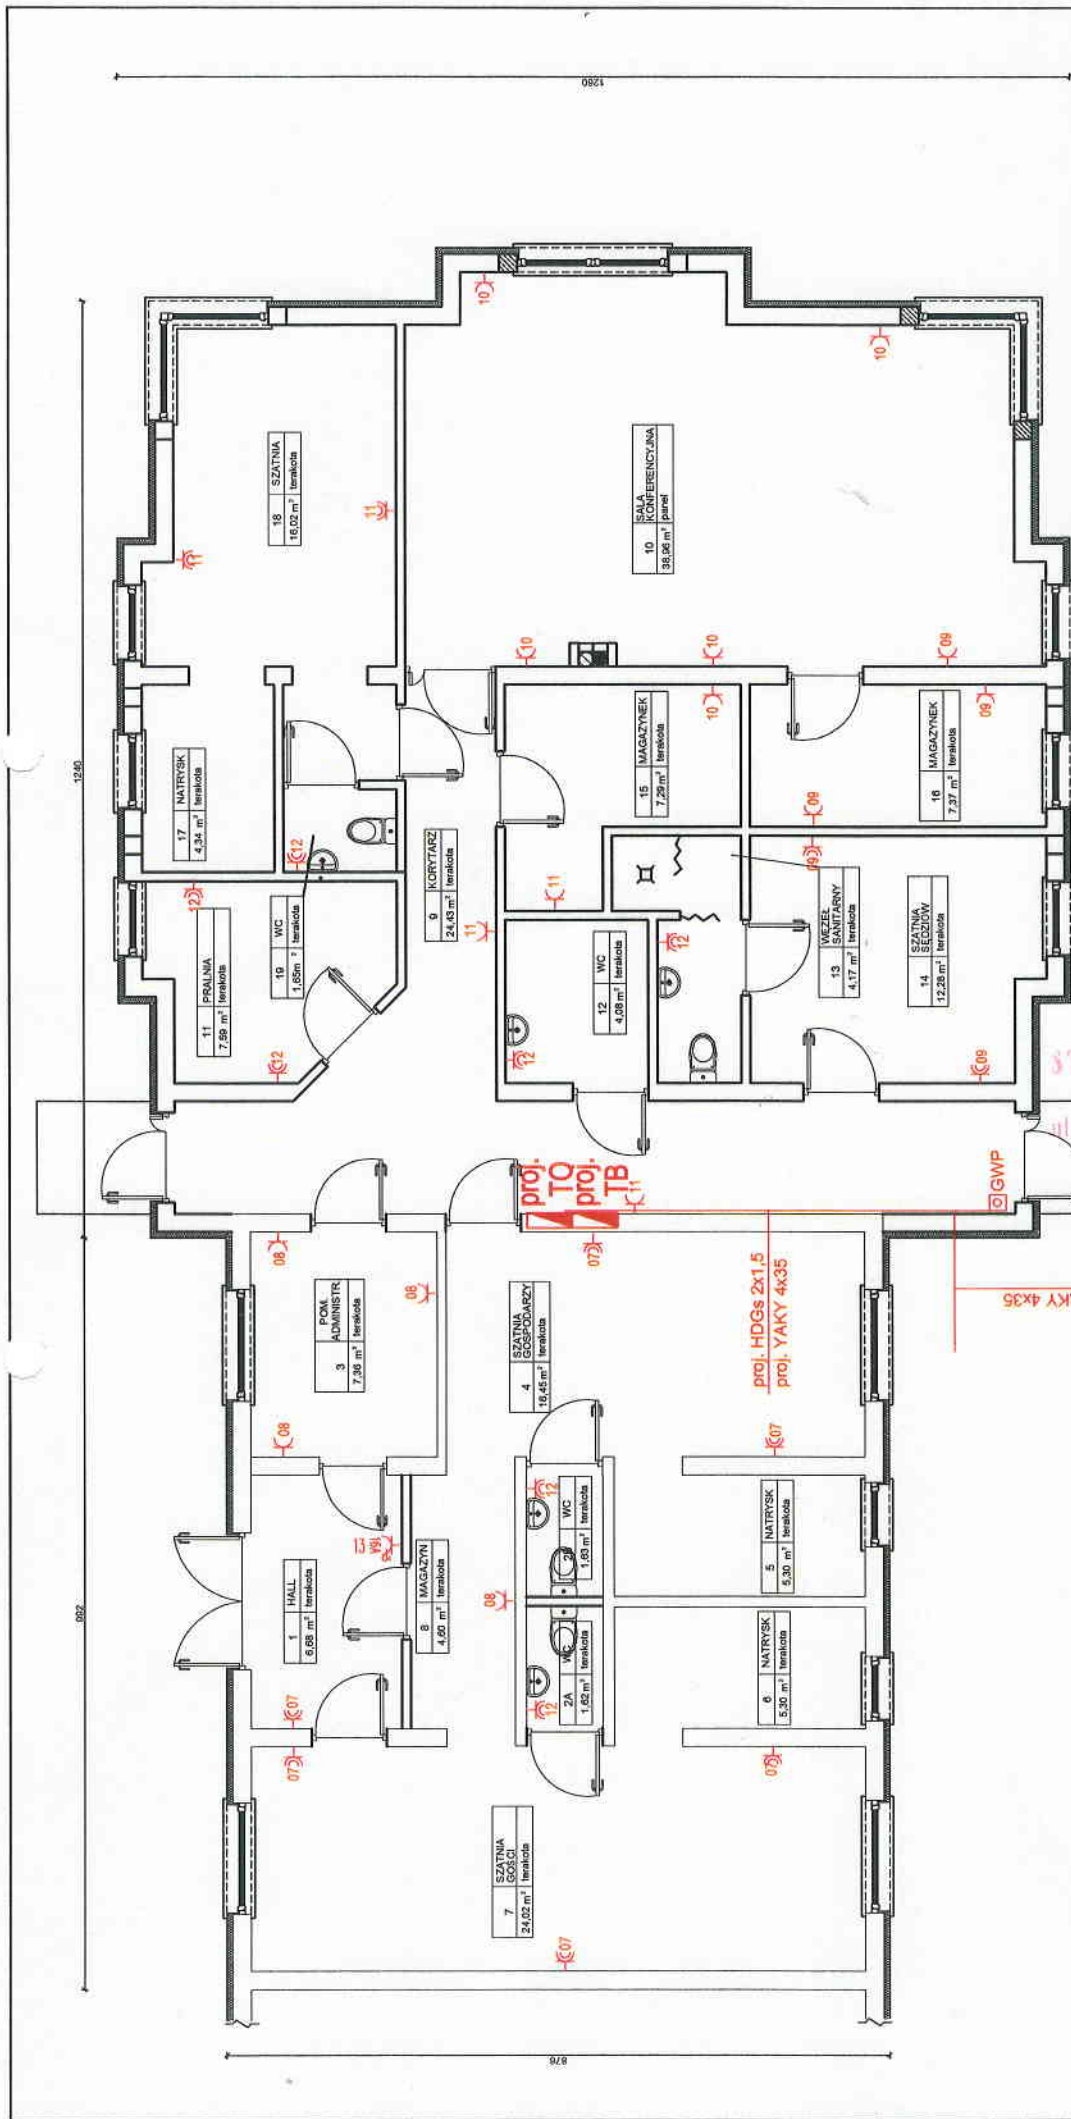

Biurowo Projektów i Wycen Majątkowych Płocin Dawidziuk 21-539 Piszczac ul. Włodka 2a, tel./fax (083) 37-78-861, id kom. 0 691-175-098 NIP: 537-261-26-57	
INWESTOR Gmina Piszczac, ul. Włodka 8, 21-530 Piszczac Piszczac ul. Cmentarna	
OBJEKT Budynek zaplecza sportowego dz. nr ew. 937/1, 940	
TEMAT ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNA wraz z OŚWIETLeniem BOISKA	
FUNKCJA IMIE NAZWISKO nr. lok.	LUB/0002/PWOCZ/01 00015
Projektował: Opracował:	mgr inż. Robert Dydyk elektryczna
TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH	Branża DATA nr rys. 3 skala 1:100 XII.2012r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

- 07) gniazdo 2x(L+N+PE), IP 20,
- 08) gniazdo 2x(L+N+PE), IP 44,
- 14) gniazdo 3L+N+PE, IP 44

