

UZGODNIENIE nr 69/ 33MMD/ 2020/ P


L.dz.: 33-002757-2020


Miejscowość: **Mokry Dwór dz. nr 89/16, 89/15, 118/2, 119/3, 119/4, 119/5, 167 gm. Pruszcz Gdański**Przedmiot uzgodnienia: **Plan zagospodarowania poscaleniowego****Projekt uzgadniamy pozytywnie pod warunkiem spełnienia poniższych uwag :**

W zakresie przedmiotu uzgodnienia występuje – sieć elektroenergetyczna SN-15 kV oraz nN-0,4 kV.

Nie wyklucza się istnienia innych niezaawidencjonowanych podziemnych urządzeń elektroenergetycznych.

1. W trakcie realizacji projektu należy uwzględnić wymagania:
 - skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi realizować zgodnie z normą N SEP-E-004,
 - przestrzegać zachowania poprawnych odległości projektowanej zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50341-1-2016, SEP-E-003 i innych przepisów podczas prowadzenia robót i po ich zakończeniu,
 - prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odległościach mniejszych niż 1,0 m od osi kabli SN-15 kV i 0,5 m od osi kabli nN-0,4 kV oraz 5,0 m dla linii napowietrznych 15 kV i 3,0 m dla linii napowietrznych do 1 kV, liczonych w każdą stronę, muszą być wykonywane pod nadzorem osób uprawnionych,
 - wszelkie roboty ziemne prowadzone w odległościach mniejszych niż 1,0 m od osi kabli SN-15 kV oraz 0,5 m od kabli nN-0,4 kV liczonych w każdą stronę należy wykonywać ręcznie, (bez użycia urządzeń mechanicznych).
2. Realizacja usunięcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i związana z tym zmiana rzędnych, odbędzie się na zasadach uzgodnionych odrębnie w Wydziale Przyłączy ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130¹ po złożeniu stosownego wniosku.
3. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci elektroenergetycznej.
4. Na istniejące kable energetyczne krzyżujące się w obszarze projektowanej inwestycji, bądź przy zbliżeniach nałożyć rury osłonowe dwupołkowe.
5. Zabezpieczenie, osłonięcie istniejącej sieci odbywa się kosztem i staraniem wykonawcy robót.
6. Podczas prowadzenia robót w pobliżu sieci energetycznej należy zabezpieczyć elementy sieci przed zmianą parametrów pracy urządzeń.
7. W przypadku konieczności naprawy urządzeń energetycznych uszkodzonych podczas wykonywania robót koszty naprawy, ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa wykonawca robót.
8. Przy wykonywaniu robót napotykane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
9. W planie BIOD opisać sposób bezpiecznego prowadzenia robót w strefie istniejących sieci.
10. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowaną przez nas mapą do celów projektowych.
11. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Liczba załączników: 3
Rozdzielnik: 33MMDSprawę prowadzi: Robert Banaszewski
tel.: 58 527 9761
Inżynier
ds. Dokumentacji Energetycznej
Robert Banaszewski¹ Wymagane jest złożenie odrębnego Wniosku o Przebudowę Sieci:https://www.energa-operator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/formularze/przebudowa_sieci/wniosek_przebudowa_sieci_kolizja.pdf

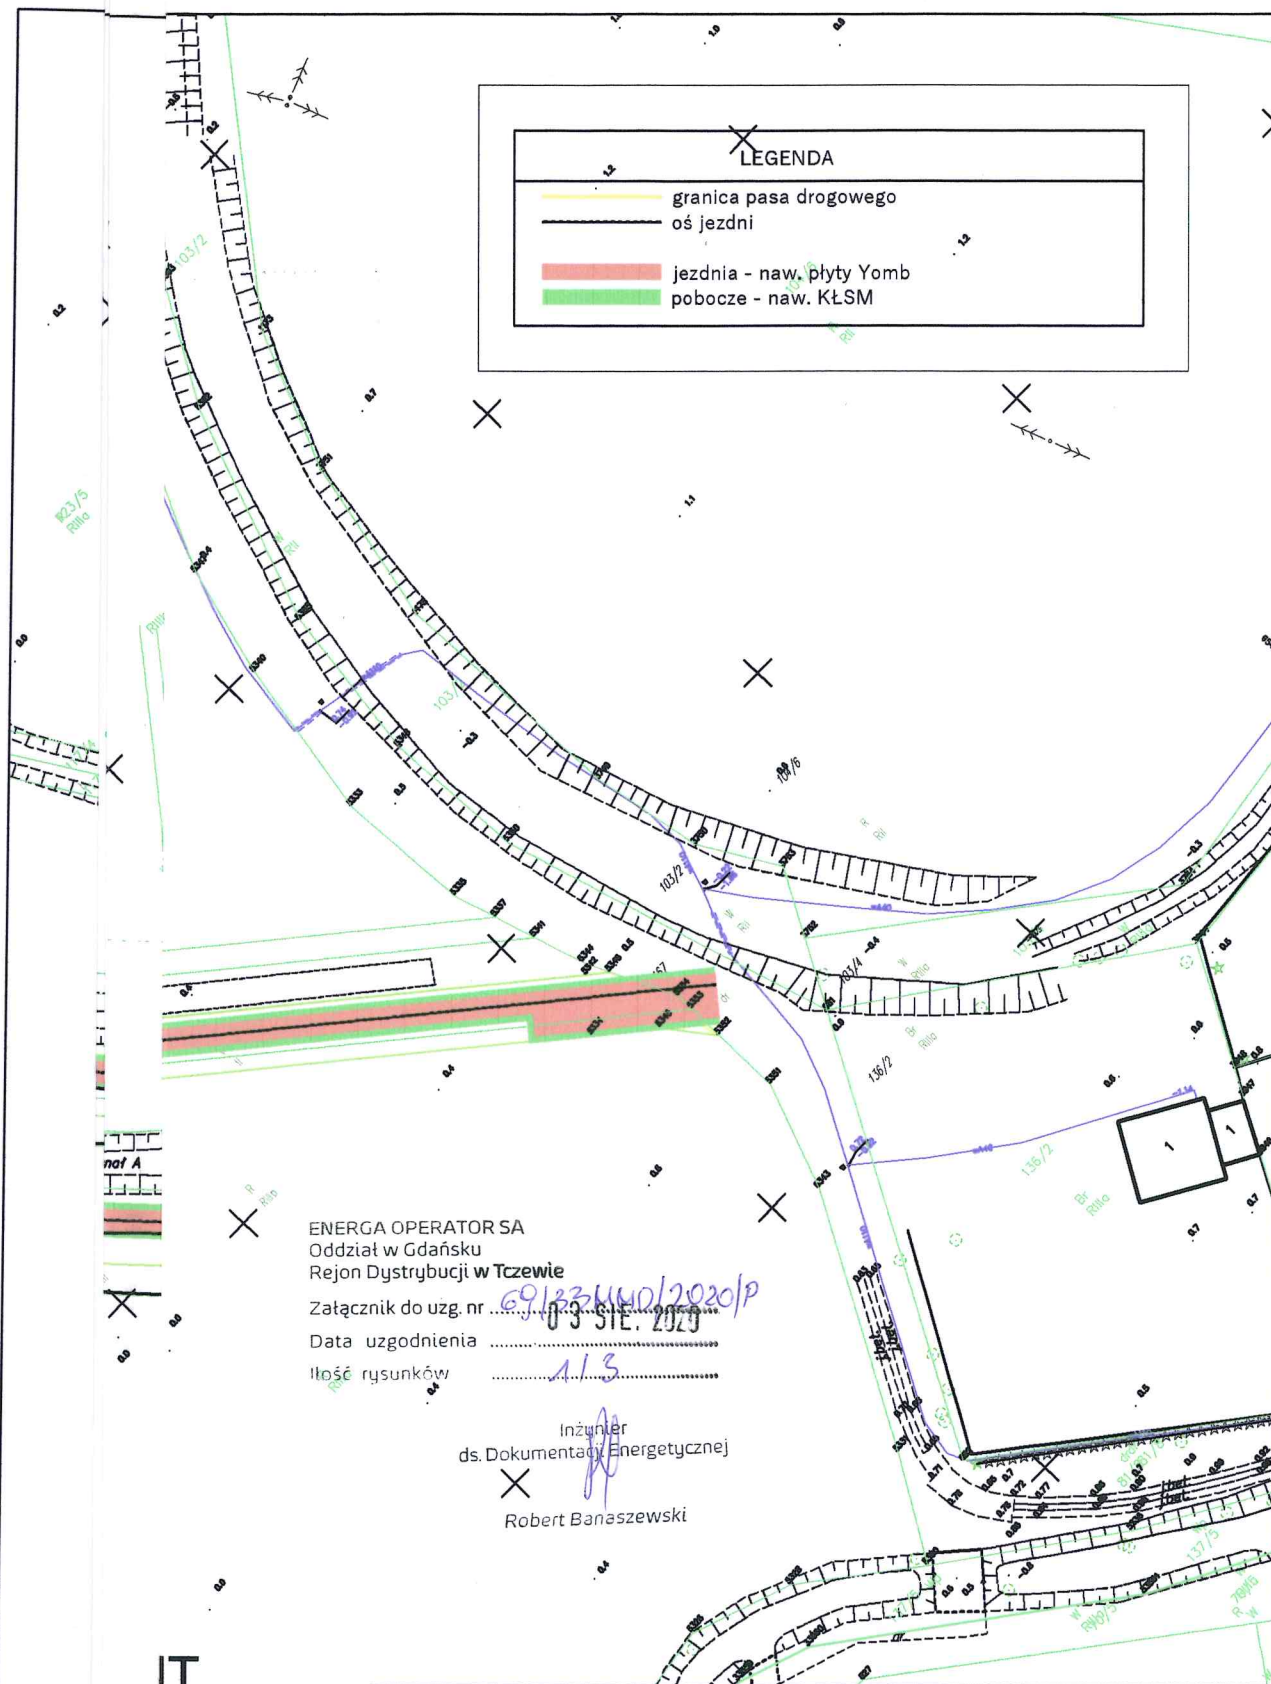

LEGENDA	
	granica pasa drogowego
	oś jezdni
	jezdnia - naw. płyty Yomb
	pobocze - naw. KŁSM

ENERGA OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
Rejon Dystrybucji w Tczewie

Załącznik do uzg. nr 69/23440/2020/p
Data uzgodnienia 03 SIE. 2020
Ilość rysunków 1/3

Inżynier
ds. Dokumentacji Energetycznej

Robert Banaszewski


IT

Inwestor	Powiat Gdański ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	Projektant	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "DROG-BUD" s.c. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3				
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU							
Branża	drogowa	Skala	1: 1000	Data	VII 2020	Nr rys.	2.1
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Mokry Dwór, gm. Pruszcz Gdański							
branża drogowa	Projektował mgr inż. Tomasz Komar upr. nr POM/0240/PWOD/08		Tytuł rysunku PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
	Sprawdził mgr inż. Michał Sadowski upr. nr POM/0385/PWBD/17						

rys. 2.4

Ilość rysunków 313

Robert Banaszewski

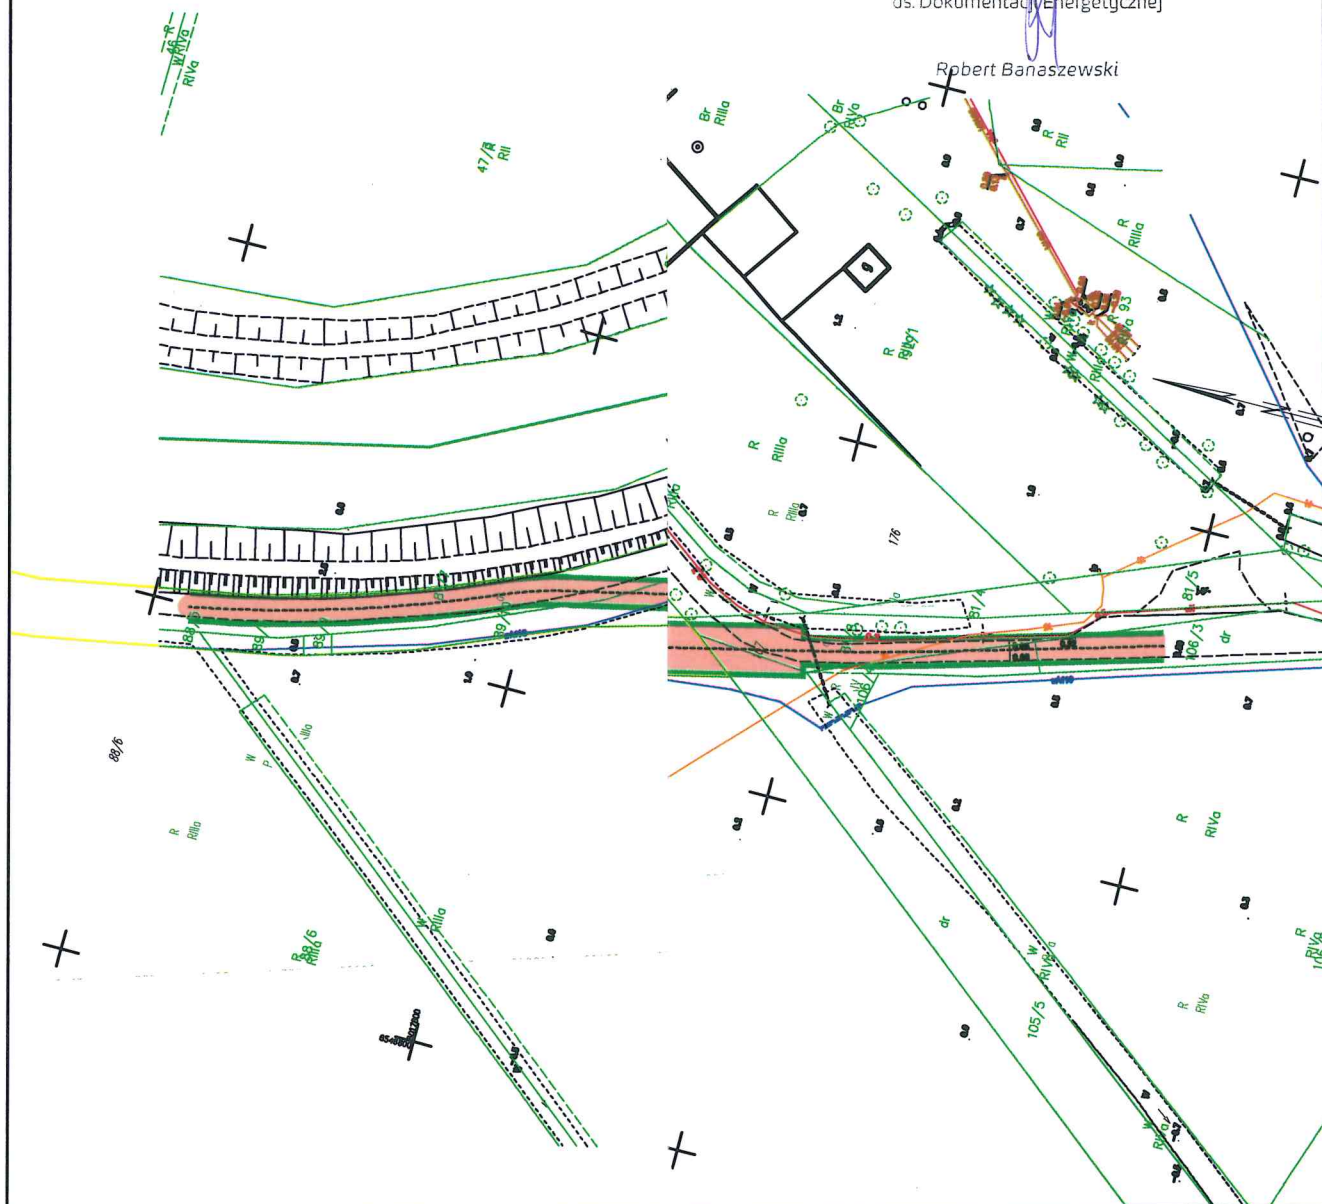

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE
"DROG-BUD" s.c.
Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr rys.	2.3
---------	-----

2.3

Wykazanie poscaleniowe wsi Mokry Dwór, gm. Pruszcz Gdański

Tytuł rysunku

PLAN ZAGSPODAROWANIA TERENU

