


Września, dnia 15 stycznia 2018 r.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 331258067

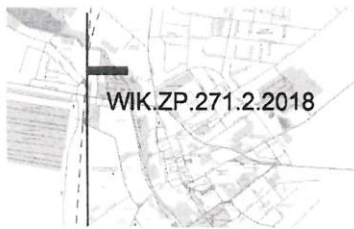

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro na budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1: Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju rur kanalizacyjnych z PVC-U, czy mają być to rury o ściance litej jednorodnej gładkiej SDR34 SN8, czy Zamawiający dopuszcza również rury lite SN8 strukturalne wykonane z PVC-U?

Odpowiedź:

W projekcie przyjęto rurociąg D400x11,7x3000 z rur PVC-U o litej ściance SN8 klasy S typ UD ze względu na małe przykrycie rurociągu wg normy PN-EN1401:2009. Po przeanalizowaniu warunków gruntowo wodnych w roku 2017 na terenie projektowanych rurociągów postanowiono nie dopuszczać zastosowania rur ze ścianką z rdzeniem spienionym SDR 34 wg normy PN-EN13476-2:2008. Rurociągi D315x9,2x3000 należy wykonać z rur PVC-U o litej ściance SN8 klasy S typ UD wg normy PN-EN1401:2009.

Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji studni betonowych DN 1000 i DN 1200. czy wszystkie studnie mają być wykonane bez osadników, zgodnie z wymiarowaniem zawartym w zestawieniu studni i bez kinet, zgodnie z opisem na schematach zegarowych?

Odpowiedź:

Studnie należy wykonać według zestawienia studni załączonego w projekcie tj. bez kinety i osadnika. Ze względu na różnych producentów studni betonowych dopuszcza się wykonanie osadników w studniach pod warunkiem zachowania rzędnych wlotu i wylotu rurociągu kanalizacyjnego.

Pytanie 3:

Dotyczy D.04.07.01 – przedstawione w ST wymagania dla MMA są oparte o normę PN-S-96025-2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014 roku. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę.

Dotyczy D.05.03.05 – Specyfikacje przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 z 2014r? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014r.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Odpowiedź:

Zamawiający po konsultacji z projektantem wyraża zgodę na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych w stosunku do MMA zawartych w aktualnych Wymaganiach technicznych WT-1 i WT-2.

W dniu dzisiejszym wpłynęły pytania dotyczące załączonych przedmiarów robót na roboty kanalizacyjne. Zamawiający po uzyskaniu odpowiedzi od projektanta zamieści je na stronie internetowej najpóźniej do dnia 18 stycznia 2018r. Zamawiający w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 5 przesuwając termin składania ofert na dzień **24 stycznia 2018 roku, godz. 10:45, otwarcie ofert odbędzie się o godz. 11:00**. Zamawiający w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie daty składania i otwarcia ofert.

Z up. BEKMISTRZA
Tomasz Koralewski

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych